

Rapport onderzoek activiteiten en milieuzonering

Pastoor Jacobsstraat, Lange Schoolstraat en
Grootvensweg te Sint Hubert

Status van het
document:

Definitief

Datum: 25-06-2025

Sweco Nederland B.V.

Onderwerp

Projectnummer

Klant

Auteur

Datum

Handelsregister 30129769

Activiteiten en milieuzonering

51029548

5.1.2e

Nico Berends

26 september 2025


Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Toetsingskader	5
2.1	VNG-publicatie	5
2.2	Geluid	6
2.3	Geur	6
2.4	Gevaar.....	7
3	Uitgangspunten	8
3.1	Initiatief	8
3.2	Geluid	8
3.2.1	Feitelijke activiteiten.....	8
3.2.2	Planologisch maximaal mogelijke invulling.....	10
3.2.3	Overdrachtsmodel	11
3.3	Geur	12
3.4	Gevaar.....	13
4	Berekeningsresultaten en toetsing geluid	15
4.1	Feitelijke situatie.....	15
4.2	Planologisch maximaal mogelijke invulling	16
4.3	Nadere analyse	17
4.4	Buitenruimte	18
5	Conclusie	19
5.1	Geluid	19
5.2	Geur	19
5.3	Gevaar.....	19
	BIJLAGE 1 Invoergegevens overdrachtsmodel geluid.....	20
	BIJLAGE 2 Berekeningsresultaten geluid	21
	BIJLAGE 3 Geluid in de buitenruimte.....	22

1 Inleiding

De initiatiefnemer is voornemens het agrarisch gebied te transformeren tot woningen. Op de bedrijfsperven langs de Grootvenseweg zijn bedrijfsmatige functies in de vorm van bedrijven tot maximaal milieucategorie 2 mogelijk. Deze functies kunnen leiden tot milieuhinder ter plaatse van het plangebied, maar het plangebied kan tevens ook leiden tot belemmering in de (toekomstige) bedrijfsvoering.

Uit een eerder planologisch-juridisch advies¹ is gebleken dat wegens de korte afstand nader onderzoek noodzakelijk is voor de onderwerpen geluid en geur. Beide onderwerpen worden verder behandeld in dit onderzoek. Een groot deel van de bedrijfsbestemming kent geen invulling van daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten, terwijl deze planologisch wel zijn toegestaan. Derhalve is, naast de feitelijke situatie, ook inzage noodzakelijk in de planologisch maximaal mogelijke invulling van de bedrijfsbestemming. In figuur 1.1 is de situering van het plangebied weergegeven.

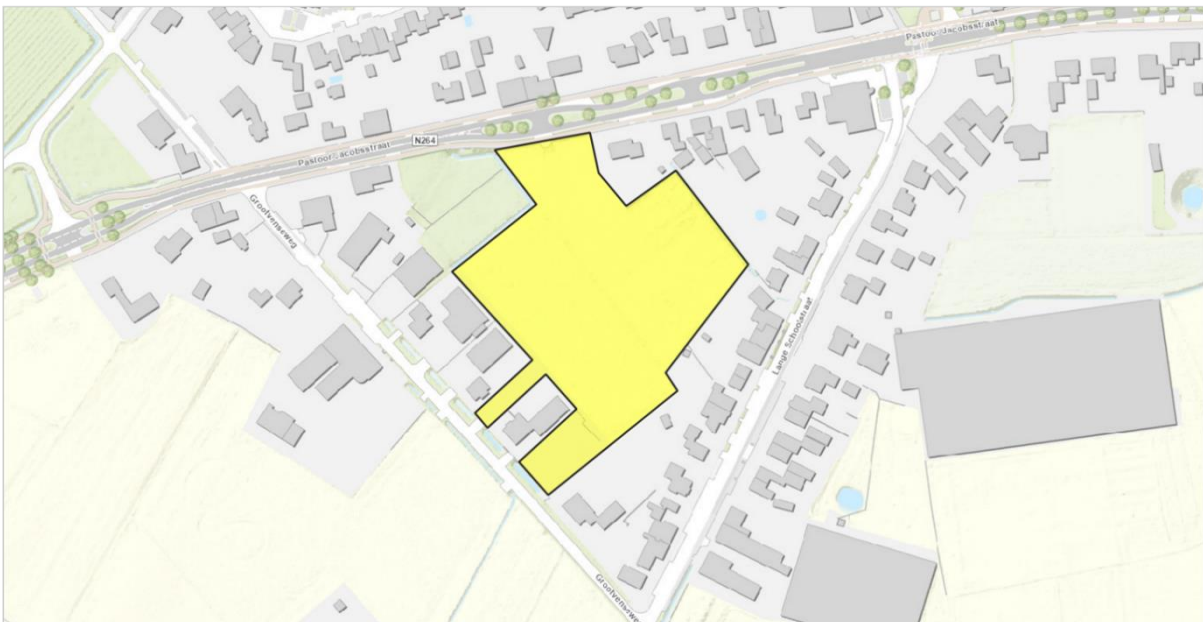

Figuur 1.1 Ligging plangebied.

In dit rapport worden de onderwerpen geluid en geur nader toegelicht. Op verzoek wordt tevens een nabijgelegen propaantank in het onderzoek betrokken.

¹ Beusmans & Jansen, planologisch-juridisch advies, kenmerk BR/AJ/2025002, 30 januari 2025

2 Toetsingskader

Alle bestemmingsplannen met bijhorende regels en voorschriften zijn van rechtswege overgenomen in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Om een invulling te kunnen geven aan een planologisch maximaal mogelijke invulling worden de regels van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (lees: bestemmingsplannen) in acht genomen; met name de maximaal toegestane milieucategorie.

De 'milieucategorie-methodiek' zoals bestemmingsplannen deze kennen is gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). De publicatie geeft voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten en milieuonderwerpen een richtafstand die gekoppeld is aan een ter plaatse geldende milieucategorie. Onder de Omgevingswet is deze systematiek komen te vervallen. De VNG heeft eind 2024 de handreiking Activiteiten en milieuzonering (2024) gepubliceerd als vervanger van de oude publicatie. Deze nieuwe handreiking is echter vooral een hulpmiddel bij het opstellen van een Omgevingsplan, waarin een methodiek wordt voorgesteld om geluidsaandachtsgebieden te kunnen vastleggen voor bedrijfsmatige activiteiten buiten een gezoneerd industrieterrein. Omdat er nog geen omgevingsplan is waarin die aandachtsgebieden zijn gedefinieerd, is de handreiking tot de vaststelling van een omgevingsplan minder geschikt voor het evenwichtig toedelen van (nieuwe) functies aan locaties.

Daarom wordt de VNG-publicatie als leidraad gehanteerd om invulling te geven aan de planologisch maximale mogelijkheden van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Om te toetsen of uiteindelijk sprake is van eventuele belemmeringen wordt voor zowel de feitelijke activiteiten als de planologisch maximale mogelijke invulling getoetst aan de regels binnen het tijdelijk deel van het omgevingsplan (ook bekend als de bruidsschat).

NB om onderscheid te kunnen maken tussen de 2 VNG-documenten, wordt het oude document aangehaald als 'de publicatie' en het nieuwe document als 'de handleiding'.

2.1 VNG-publicatie

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

Ten zuiden van het plangebied zijn meerdere bedrijfsbestemmingen gelegen. Daarnaast is het plan gelegen binnen de invloedssfeer van de N264. Derhalve wordt het gebied getypeerd als gemengd gebied.

2.2 Geluid

In het omgevingsplan van de gemeente Land van Cuijk zijn regels opgenomen voor het geluid door een activiteit op of in een geluidgevoelig gebouw.

Voor activiteiten of samenhangende activiteiten gelden de waarden zoals opgenomen in artikel 22.63 van het omgevingsplan. De waarde op een geluidgevoelig gebouw en in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen zijn weergegeven in respectievelijk tabel 2.1 en tabel 2.2.

Tabel 2.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw [dB(A)].

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$	50	45	40
maximaal geluidniveau L_{Amax}	70	65	60

Tabel 2.2 Waarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen [dB(A)].

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$	35	30	25
maximaal geluidniveau L_{Amax}	55	50	45

Maximale niveaus ten gevolge van laad- en los activiteiten in de dagperiode worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Indirecte hinder is geregeld via de specifieke zorgplicht. Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). Een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde² is alleen toegestaan indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet of onvoldoende doelmatig zijn. De grenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 65 dB(A).

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale kenmerken en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

2.3 Geur

Analoog aan de regels voor geluid zijn in het tijdelijk omgevingsplan ook regels voor geur vastgelegd. Deze regels zijn specifiek van toepassing op het houden van landbouwhuisdieren en paarden en pony's, andere agrarische activiteiten en het exploiteren van zuiveringstechnische werken. Die laatste activiteiten zijn binnen relevante afstand tot het plangebied niet aanwezig. In geval van dierenverblijven en andere

² De inmiddels verouderde term uit wetgeving op het moment van publiceren. Onder Omgevingswet is dat de standaardwaarde.

agrarische activiteiten wordt een minimale afstand van 100 meter aangehouden tussen het emissiepunt en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom.

In de publicatie wordt in gemengd gebied een richtwaarde van 1 ouE/m^3 gehanteerd op de gevel van een gevoelig object. De handreiking hanteert in gemengd gebied een richtwaarde van $0,5 \text{ ouE/m}^3$ als 98-percentiel op de grens van het woongebied, zijnde de grens waar geurgevoelige gevels staan of gebouwd mogen worden. In de publicatie is de richtafstand tussen de (potentiële) bron en een gevoelig object afhankelijk van de milieucategorie, terwijl in de handreiking een basisafstand van 50 meter wordt gehanteerd met een mogelijke verruiming tot 100 meter. Met name voor inrichtingen in de oude milieucategorie 1 en 2 staat dit haaks op een belangrijke basisgedachte van de handreiking, te weten efficiënter ruimtegebruik door het tegengaan van onnodig geclaimde milieuruimte.


2.4 Gevaar

In de publicatie werden ook richtafstanden gegeven voor het onderwerp 'gevaar'. Voortschrijdend inzicht leert dat voor gevaar ook buiten de publicatie om afdoende wet- en regelgeving van kracht is om dit onderwerp adequaat op te nemen in ruimtelijke afwegingen. Daarom is gevaar geen onderwerp in de handreiking, maar wordt verwezen naar het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het Bal geeft onder andere veiligheidsvoorschriften voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. In paragraaf 5.1.2. van het Bkl worden instructieregels genoemd voor het waarborgen van de veiligheid in het kader van het evenwichtig toedelen van functies aan locaties.

3 Uitgangspunten

3.1 Initiatief

Het voornemen bestaat uit het realiseren van 25 wooneenheden binnen het in figuur 1.1 weergegeven plangebied. In figuur 3.1 is het meest actuele ontwerp voor de invulling van het plangebied weergegeven.

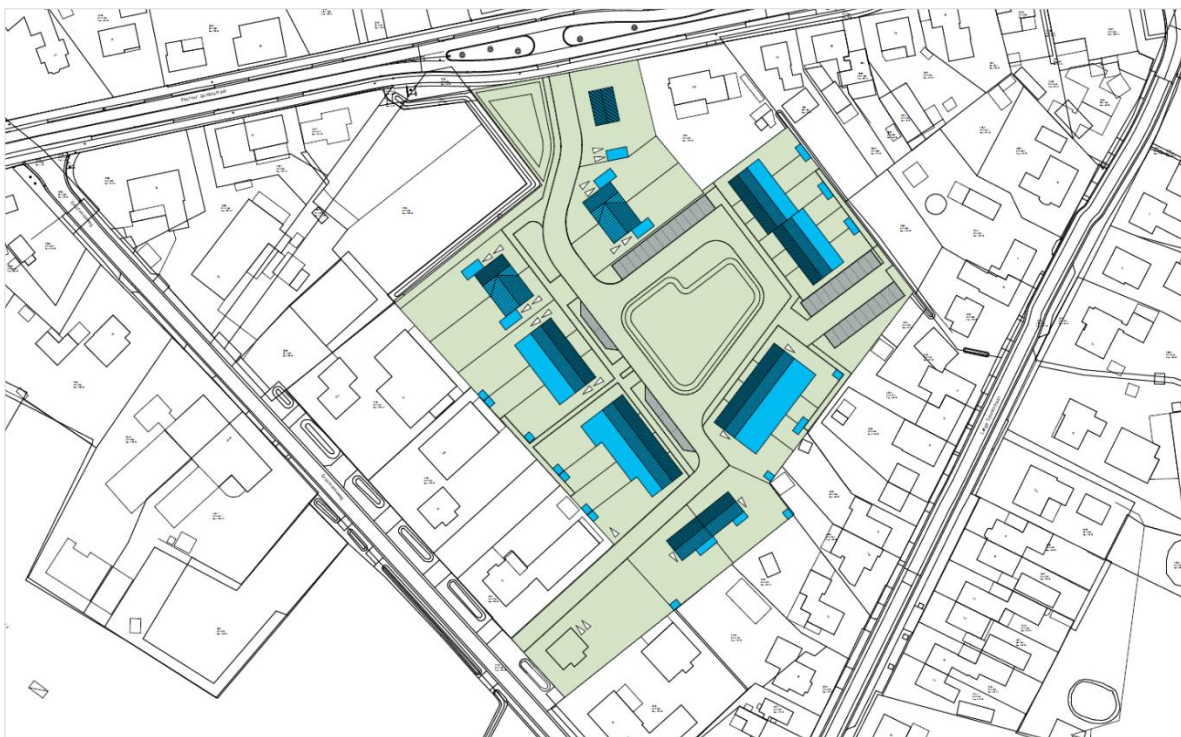

Figuur 3.1 Invulling plangebied.

3.2 Geluid

3.2.1 Feitelijke activiteiten

Het planvoornemen en de naastgelegen bestemmingen zijn gelegen binnen het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Kom Sint Hubert', dat nu onderdeel uitmaakt van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Aan de Grootvenseweg is een bedrijfsbestemming gelegen die maximaal milieucategorie 2 mogelijk maakt. De feitelijke activiteiten betreffen:


- Autoservice St. Hubert, Grootvenseweg 25 en 27;
- M-V-A | 5.1.2e Audio, Grootvenseweg 29.

Gezien de aard van de activiteiten worden enkel de activiteiten van Autoservice St. Hubert als relevant beschouwd bij het beoordelen van de feitelijke activiteiten. M-V-A | 5.1.2e audio valt te schalen onder categorie 1 waardoor functiemenging mogelijk is in gemengd gebied met wonen.

Representatieve bedrijfssituatie Autoservice St. Hubert

Autoservice St. Hubert is van maandag tot zaterdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Sporadisch kunnen ook in de avondperiode van 19.00 tot 22.30 uur werkzaamheden plaatsvinden. Tijdens openingstijden wordt gewerkt op de werkplaats. In de zomerperiode staan de (overhead)deuren normaliter open, waardoor directe geluidsuitstraling plaatsvindt van de werkplaats naar de omgeving. Voor het inzichtelijk maken van een worstcasescenario is gerekend met openstaande (overhead)deuren. Hierbij is het uitgangspunt dat relevante geluid producerende werkzaamheden 6 uur in de dagperiode en 1 uur in de avondperiode plaatsvinden. Hierbij is een worstcase binnenniveau van 82 dB(A) gehanteerd.

Tevens zijn airco-units gesitueerd aan de gevels van de panden. Voor het inzichtelijk maken van een worstcasescenario is rekening gehouden met een bronvermogen van 70 dB(A) per unit en dat deze tijdens de dag- en avondperiode continu in gebruik zijn. In figuur 3.2 is de situering van de (overhead)deuren en airco-units weergegeven.

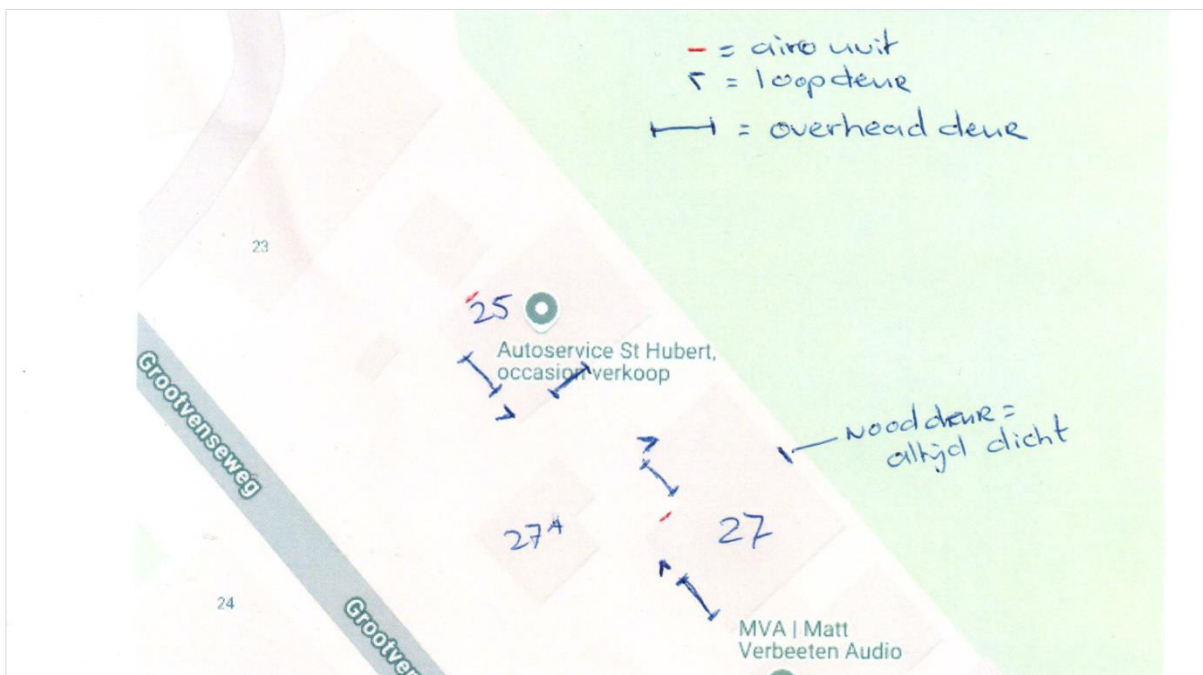

Figuur 3.2 Ligging deuren en airco-units.

Dagelijks zullen maximaal 15 bezoekers met de auto het terrein op- en afrijden. Aanvullend zullen 4 werknemers met de auto het terrein op- en afrijden. Dit resulteert in totaal 38 verkeersbewegingen van personenwagens. Voor het inzichtelijk maken van een worstcasescenario is rekening gehouden met 38 verkeersbewegingen in de dag- als avondperiode. Naast de personenwagens wordt rekening gehouden met dagelijks twee vrachtwagens om goederen te laden en lossen in de dagperiode. Het laden en lossen vindt plaats aan de voorzijde van beide panden. Hierbij is rekening gehouden met één vrachtwagen richting nummer 25 en één vrachtwagen richting nummer 27. Ontsluiting van het verkeer zal plaatsvinden over de Grootvenseweg. Hierbij is al het verkeer in zowel noordelijke als zuidelijke richting gemodelleerd.

In tabel 3.1 zijn de activiteiten samengevat.

Tabel 3.1 Gegevens geluidsbronnen.

bronnen		beoordeling	L _{wr} [dB(A)]	bedrijfsduur / aantal bewegingen	
				dag	avond
01-02	aircounit	L _{Ar,LT}	70	12 u	4 u
03-06	openstaande overheaddeur werkplaats	L _{Ar,LT}	89 ³	6 u	1 u
07-08	deur	L _{Ar,LT}	82 ³	6 u	1 u
09-10	personenwagens	L _{Ar,LT}	86	38	38
11-12	manoeuvreren personenwagens	L _{Ar,LT}	84	38	38
13-14	vrachtwagen	L _{Ar,LT}	100	2	-
15-16	manoeuvreren vrachtwagen	L _{Ar,LT}	100	2	-
17-20	dichtslaan portieren max	L _{Amax}	100	✓	✓
21-22	vrachtwagen max	L _{Amax}	108	✓	-
23	personenwagens	L _{ih}	93	38	38
24	vrachtwagen	L _{ih}	103	2	-

3.2.2 Planologisch maximaal mogelijke invulling

Om de planologisch maximaal mogelijke invulling inzichtelijk te kunnen maken op basis van een algemeen toegestane milieucategorie, wordt een theoretische benadering gehanteerd. Ter plaatse van de relevante percelen is een oppervlaktebron gemodelleerd op het perceel met een emissie die leidt tot een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 45 dB(A)⁴ ter plaatse van de richtafstand en een mobiele bron aan de rand van het bedrijfspereel die leidt tot een maximaal geluidsniveau van 65 dB(A)⁴ etmaalwaarde ter plaatse van de richtafstand die volgens de VNG-publicatie correspondeert met de bestemming. Hierbij is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt zonder rekening te houden met reeds aanwezige bebouwing. In lijn met de Handreiking Zonebeheerplan⁵ is in het model rekening gehouden met een volledig harde ondergrond ter plaatse van de percelen. Hierbij is een bronhoogte gehanteerd van 1,5 meter, wat als representatief kan worden geacht voor relatief lichte bedrijvigheid. Ter validatie van de bronvermogens zijn toetspunten geplaatst ter plaatse van de richtafstand in de richting van het plangebied op 5 meter toetshoogte. Op het bronvermogen is een standaard industrielaawaaispectrum toegepast. In tabel 3.2 is de geluidemissie van de activiteiten per adres weergegeven. In bijlage 1 zijn de invoergegevens en berekeningsresultaten opgenomen.

³ Zie bijlage 1 voor de uitwerking van het bronvermogen.

⁴ Richtwaarde stap 2 van de VNG-publicatie voor een rustig gebied.


⁵ VROM, Handreiking Zonebeheerplan, december 2006

Tabel 3.2 Geluidemissie op basis van de richtafstand.


adres	milieucategorie [-]	richtafstand [m]	bronvermogen L_{eq} etmaalwaarde [dB(A)/m ²]	bronvermogen L_{max} etmaalwaarde [dB(A)]
Grootvenseweg 23	2	10	58	100
Grootvenseweg 25-27	2	10	55	100
Grootvenseweg 29	2	10	57	100
Grootvenseweg 31	2	10	58	100

3.2.3 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform bijlage IVh van de Omgevingsregeling met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2024rev1. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In figuur 3.3 is het overdrachtsmodel voor het doorrekenen van de feitelijke situatie weergegeven. In figuur 3.4 is het overdrachtsmodel voor het doorrekenen van de planologisch maximaal mogelijke situatie weergegeven. De woningen zijn tevens verdeeld in woongroepen voor het overzichtelijk weergeven van de berekeningsresultaten.

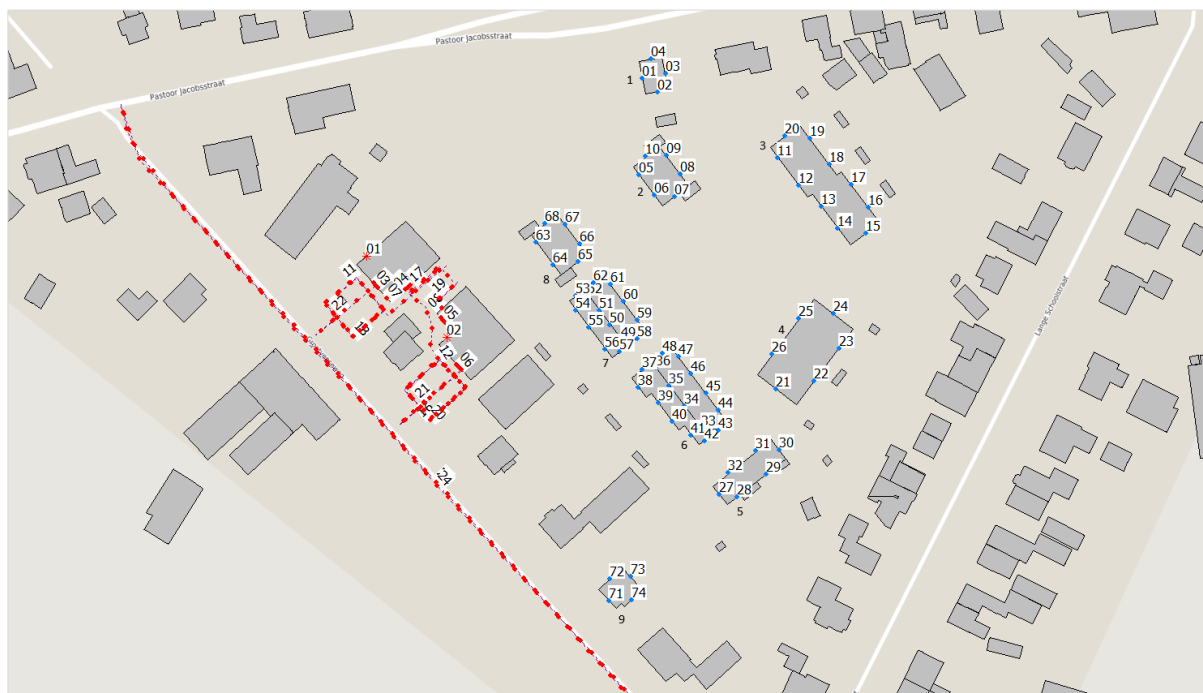

Figuur 3.3 Geluidsbronnen en toetspunten feitelijke situatie.

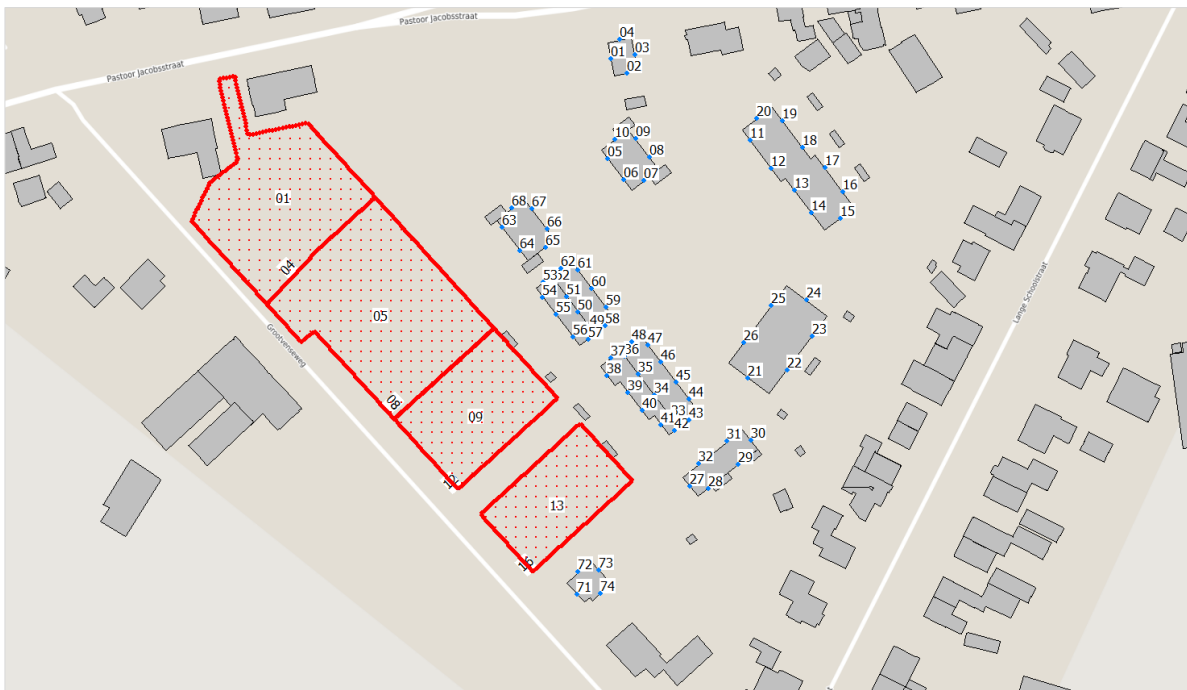


Figuur 3.4 Geluidsbronnen en toetspunten planologisch maximaal mogelijke situatie.

3.3 Geur

In figuur 3.5 is een afstand van 100 meter rond de nieuwe woningen geprojecteerd in overeenstemming met paragraaf 2.3. Binnen 100 meter afstand tot het plan zijn agrarische bestemmingen aanwezig, maar zijn voor zover bekend geen dierenverblijven of andere geurbronnen gelegen.

De enkelbestemming Bedrijf in het omgevingsplan is bedoeld voor inrichtingen ten hoogste milieucategorie 2. Uitgaande van de planologisch maximaal mogelijke invulling is voor deze bestemming een richtafstand van 10 meter van toepassing. Binnen deze afstand worden geen nieuwe geurgevoelige objecten geprojecteerd, zoals weergegeven in figuur 3.5. De geprojecteerde woning ten zuidoosten van de bedrijfsbestemming ligt nagenoeg op de richtafstand tot die bestemming. Bij planologisch maximaal mogelijke invulling zou daarom geen nader onderzoek naar geurhinder noodzakelijk zijn.

Zoals in paragraaf 3.2.1 aangegeven is de feitelijke invulling van de bestemming beperkt tot een autohandel en een audiovisuele inrichting. In geen van beide inrichtingen is een relevante geurbron aanwezig. Op basis van de feitelijke invulling van de bedrijfsbestemming zijn er geen belemmeringen met betrekking tot geurhinder. In lijn met de handreiking kan ter plaatse van het nieuwe woongebied de basiswaarde van 0,5 ouE/m³ (98-percentiel) in het omgevingsplan worden vastgelegd.

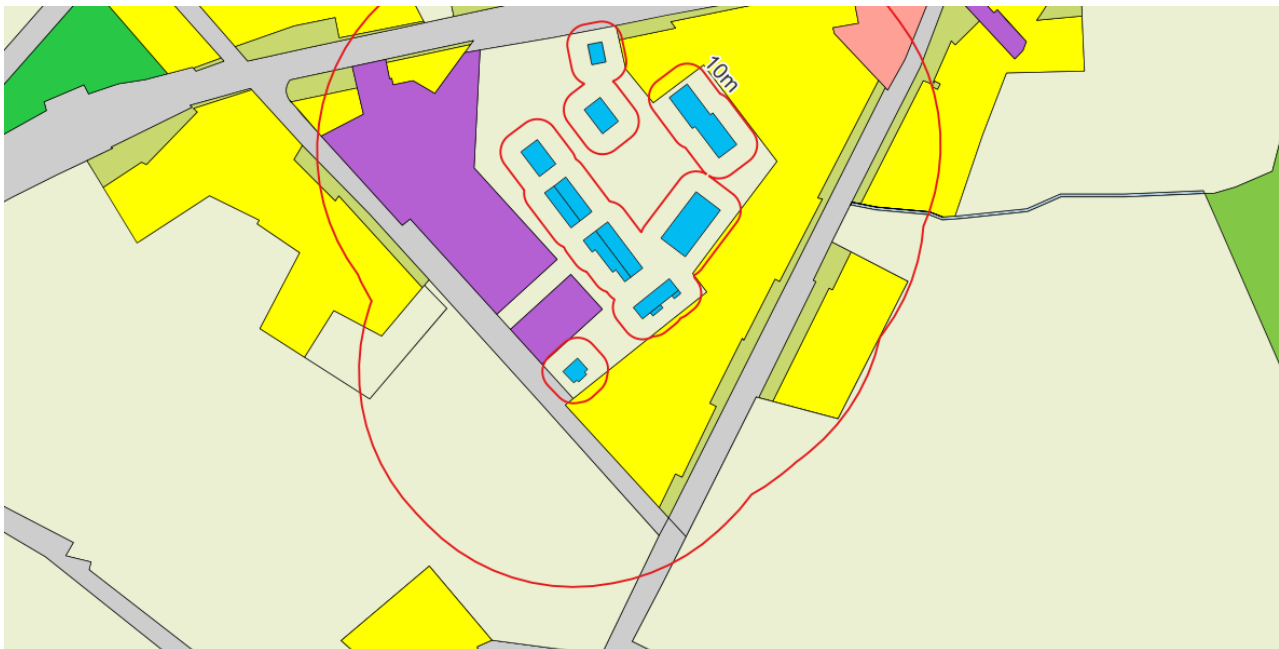

Figuur 3.5 Richtafstanden ten opzichte van geprojecteerde woningen.

3.4 Gevaar

Op het perceel Grootvenseweg 35 is een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 1.000 liter aanwezig. Het plaatsen van de tank is in 2019 gemeld bij de gemeente Mill en Sint Hubert. De melding is door de ODBN voor kennisgeving aangenomen.

De betreffende tank is niet geregistreerd in de Atlas Veiligheid. Er is derhalve ook geen brand- of explosieaandachtsgebied bekend.

Het Bal geeft voor propaangastanks met een inhoud van maximaal 5 m³ een afstand van minimaal 10 meter tot beperkt kwetsbare gebouwen. Deze afstand geldt bij ten hoogste 5 keer bevoorrading per jaar. Uit de melding is het aantal bevoorradingen niet te herleiden. De tank is gesitueerd op circa 6 meter afstand tot de woning op hetzelfde perceel.

Binnen het plangebied wordt een nieuwe woning geprojecteerd met als waarschijnlijke adressering Grootvenseweg 33, naast het perceel waarop de opslagtank aanwezig is. De projectie van het gebouw volgens de meest recente inzichten is weergegeven in figuur 3.6. In de figuur is eveneens de afstand van 10 meter tot de tank weergegeven.



Figuur 3.6 Propaantank met veiligheidsafstand 10 meter.

Geadviseerd wordt het volledig bouwvlak voor de betreffende woning te projecteren op meer dan 10 meter afstand tot de propaangastank.

4 Berekeningsresultaten en toetsing geluid

4.1 Feitelijke situatie

In tabel 4.1 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveau en de indirecte hinder weergegeven. Er zijn geen toeslagen voor bijzondere geluiden toegepast. In bijlage 3 zijn de volledige berekeningsresultaten opgenomen.

Tabel 4.1 Berekeningsresultaten feitelijke situatie [dB(A)].

toetspunt / woongroep	L _{Ar, LT}		L _{Amax}		L _{ih}	
	dag	avond	dag	avond	dag	avond
01-04 woongroep 1	41	38	53	53	18	21
05-10 woongroep 2	40	38	55	54	20	23
11-20 woongroep 3	29	26	49	45	16	19
21-26 woongroep 4	31	29	49	43	21	24
27-32 woongroep 5	31	29	58	52	29	31
33-48 woongroep 6	35	33	56	55	27	30
49-62 woongroep 7	43	41	62	60	27	29
63-68 woongroep 8	47	44	63	63	26	29
71-74 woongroep 9	38	36	61	55	38	41

Aan zowel de grenswaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau als de richtwaarde voor de indirecte hinder kan worden voldaan. Vanuit de feitelijke invulling van de bedrijfsactiviteiten zijn geen belemmeringen voorzien.

4.2 Planologisch maximaal mogelijke invulling

In tabel 4.2 tot en met 4.5 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau weergegeven bij een planologisch maximaal mogelijke invulling van het bestemmingsplan. Indirecte hinder wordt verder niet meer beschouwd, aangezien het verkeer op de openbare weg geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsbestemming. De grenswaarde volgens het tijdelijk deel van het omgevingsplan wordt, in dit geval als richtwaarde, gehanteerd voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat en daarmee of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Tabel 4.2 Berekeningsresultaten planologisch maximaal mogelijke situatie Grootvenseweg 23 [dB(A)].

toetspunt / woongroep	L _{Af, LT}			L _{Amax}		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01-04 woongroep 1	39	34	29	53	48	43
05-10 woongroep 2	40	35	30	52	47	42
11-20 woongroep 3	31	26	21	47	42	37
21-26 woongroep 4	29	24	19	44	39	34
27-32 woongroep 5	36	31	26	48	43	38
33-48 woongroep 6	39	34	29	52	47	42
49-62 woongroep 7	42	37	32	54	49	44
63-68 woongroep 8	44	39	34	58	53	48
71-74 woongroep 9	38	33	28	50	45	40

Tabel 4.3 Berekeningsresultaten planologisch maximaal mogelijke situatie Grootvenseweg 25-27 [dB(A)].

toetspunt / woongroep	L _{Af, LT}			L _{Amax}		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01-04 woongroep 1	37	32	27	54	49	44
05-10 woongroep 2	37	32	27	55	50	45
11-20 woongroep 3	32	27	22	50	45	40
21-26 woongroep 4	30	25	20	50	45	40
27-32 woongroep 5	38	33	28	53	48	43
33-48 woongroep 6	42	37	32	58	53	48
49-62 woongroep 7	45	40	35	66	61	56
63-68 woongroep 8	46	41	36	64	59	54
71-74 woongroep 9	40	35	30	56	51	46

Tabel 4.4 Berekeningsresultaten planologisch maximaal mogelijke situatie Grootvenseweg 29 [dB(A)].

toetspunt / woongroep	L _{Af, LT}			L _{Amax}		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01-04 woongroep 1	30	26	20	50	45	40
05-10 woongroep 2	35	30	25	56	51	46
11-20 woongroep 3	33	28	23	52	47	42
21-26 woongroep 4	34	29	24	52	47	42
27-32 woongroep 5	41	36	31	57	52	47
33-48 woongroep 6	45	40	35	68	63	58
49-62 woongroep 7	47	42	37	67	62	57
63-68 woongroep 8	44	39	34	64	59	54
71-74 woongroep 9	44	39	34	60	55	50

Tabel 4.5 Berekeningsresultaten planologisch maximaal mogelijke situatie Grootvenseweg 31 [dB(A)].

toetspunt / woongroep	L _{Af, LT}			L _{Amax}		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01-04 woongroep 1	23	18	13	46	41	36
05-10 woongroep 2	32	27	22	53	48	43
11-20 woongroep 3	30	25	20	49	44	39
21-26 woongroep 4	41	36	31	59	54	49
27-32 woongroep 5	46	41	36	66	61	56
33-48 woongroep 6	46	41	36	68	63	58
49-62 woongroep 7	43	38	33	63	58	53
63-68 woongroep 8	40	35	30	57	52	47
71-74 woongroep 9	52	47	42	73	68	63

De richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt ter plaatse van woongroep 9 met 2 dB overschreden. De richtwaarde voor het maximale geluidsniveau wordt tevens overschreden met ten hoogste 3 dB ter plaatse van woongroep 9. Derhalve is een nadere analyse noodzakelijk.

4.3 Nadere analyse

Als gevolg van de planologisch maximaal mogelijke invulling van het tijdelijk deel van het omgevingsplan worden overschrijdingen berekend van het de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau. De activiteiten die vanuit het planologisch regime mogelijk zijn ter plaatse van de Grootvenseweg 31 resulteren in deze overschrijding. Momenteel worden hier geen bedrijfsactiviteiten geëxploiteerd. Ter plaatse van de Grootvenseweg 31 is sprake van permanente bewoning. Gekeken naar de feitelijke invulling zijn dan ook geen belemmeringen voorzien. Indien in de toekomst sprake zal zijn van het oprichten van een bedrijf dat recht doet aan milieucategorie 2, kan echter mogelijk sprake zijn van belemmering. In dat kader kunnen maatregelen overwogen worden.

Aangezien gerekend is met de planologisch maximaal mogelijke invulling kunnen geen maatregelen bij de ontvanger worden getroffen, omdat de planologisch maximaal mogelijke situatie niet gekoppeld is aan specifieke activiteiten en momenteel geen recht wordt gedaan aan activiteiten van categorie 2. Ditzelfde geldt voor eventuele overdrachtsmaatregelen. Bij een situatie waarin de representatieve bedrijfssituatie wordt doorgerekend, kan het treffen van overdrachtsmaatregelen een doelmatige maatregel zijn, omdat de berekende geluidsbelasting is gekoppeld aan specifieke activiteiten. Bij een planologisch maximaal mogelijke invulling gaat dit niet op, omdat in theorie, om sprake te laten zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, een bedrijf ter plaatse van de richtafstand of eventuele gevoelige bestemmingen die gelegen zijn binnen de richtafstand moet voldoen aan de richt- en grenswaarden. Het treffen van overdrachtsmaatregelen zal dan in theorie niet ten goede komen van het geluidsniveau op de gevel van het te realiseren plan, maar vergroot de mogelijke geluidsemissie van het bedrijf, zolang dit binnen de kaders blijft van de VNG-publicatie.

Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren waarbij eventuele belemmeringen voor de bedrijven zijn uitgesloten, is het advies om gevelmaatregelen te treffen. Het binnenniveau van geluidsgevoelige bestemmingen dient bij aansluiting op de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 35 dB(A) etmaalwaarde⁶ te bedragen. Voor het maximale geluidsniveau dient dit ten hoogste 55 dB(A) etmaalwaarde⁷ te bedragen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving schrijft voor nieuwbouwwoningen een minimale gevelwering voor van 20 dB. Daarmee is het binnenniveau geborgd. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

Tevens is, om sprake te laten zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, het wenselijk dat elke woning beschikt over een geluidsluwe gevel. Onder een geluidsluwe gevel wordt een gevel verstaan die een lager geluidsniveau ondervindt dan de overige gevels. Al gelden hiervoor geen wettelijk vastgestelde regels, wordt hiermee in de regel bedoeld dat wordt voldaan aan de voorgeschreven geluidsgrenswaarde. Alle woningen binnen het plangebied beschikken daarmee over een geluidsluwe gevel en buitenruimte.

4.4 Buitenruimte

Het toetsingskader voor het bepalen van geluid op nieuwe woningen beperkt zich tot het geluid op de gevel en de karakteristieke geluidwering van de gevel. Een belangrijke achterliggende reden is dat nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden als gevolg van slaapverstoring. Uit jurisprudentie blijkt steeds vaker ook de buitenruimte bij woningen een rol te spelen in de beoordeling van het woon- en leefklimaat. Er zijn echter geen wettelijke grens- of richtwaarden voor het geluid in de buitenruimte.

Op verzoek van de gemeente Land van Cuijk zijn in de rekenmodellen toetspunten toegevoegd in de buitenruimte van de woningen rondom de activiteiten (woongroep 5 tot en met 9) op een hoogte van 1,5 meter boven maaiveld. Gelet op de afmetingen van de buitenruimte zijn per woning 3 toetspunten gemodelleerd. In bijlage 3 zijn de resultaten van die berekeningen weergegeven. Uitgaande van de feitelijke activiteiten treedt bij 2 woningen in de buitenruimte een geluidsniveau van 50 tot 55 dB(A) etmaalwaarde op. Bij alle overige woningen is dat ten hoogste 44 dB(A). Rekening houdend met de planologisch maximaal mogelijke invulling treedt in elke buitenruimte een waarde tot 55 dB(A) op.

Aanvullend is het effect van afscherming doorgerekend. Hiertoe is op de perceelsgrens van woongroep 6 tot en met 8 met de bedrijfspercelen een scherm van 2 meter en vervolgens een scherm van 3 meter boven maaiveld toegevoegd. Een scherm van 2 meter hoog is in alle gevallen voldoende om het geluidsniveau in de buitenruimte te reduceren tot ten hoogste 50 dB(A). Een scherm van 3 meter hoog brengt het geluidsniveau terug tot ten hoogste 47 dB(A).

⁶ Dagperiode 35 dB(A), avond 30 dB(A) en nacht 25 dB(A)

⁷ Dagperiode 55 dB(A), avond 50 dB(A) en nacht 45 dB(A)

5 Conclusie

5.1 Geluid

Als gevolg van de planologisch maximaal mogelijke invulling van het tijdelijk deel van het omgevingsplan worden overschrijdingen berekend van het de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau (De activiteiten die vanuit het planologisch regime mogelijk zijn ter plaatse van de Grootvenseweg 31 resulteren in deze overschrijding. Ter plaatse van de Grootvenseweg 31 is sprake van permanente bewoning. Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren waarbij eventuele belemmeringen voor de bedrijven zijn uitgesloten, is het advies om gevelmaatregelen te treffen. Het binnenniveau van geluidsgevoelige bestemmingen dient bij aansluiting op de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 35 dB(A) etmaalwaarde⁸ te bedragen. Voor het maximale geluidsniveau dient dit ten hoogste 55 dB(A) etmaalwaarde⁹ te bedragen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving schrijft voor nieuwbouwwoningen een minimale gevelwering voor van 20 dB. Daarmee is het binnenniveau geborgd. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Mede omdat alle woningen beschikken over een geluidsluwe gevel en buitenruimte zal daarmee sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en daarmee een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

5.2 Geur

Binnen 100 meter afstand tot het plan zijn agrarische bestemmingen aanwezig, maar zijn voor zover bekend geen dierenverblijven of andere geurbronnen gelegen.

Binnen de (oude) richtafstand van 10 meter rond de bedrijfsbestemming worden geen nieuwe geurgevoelige objecten geprojecteerd. Bij planologisch maximaal mogelijke invulling zou geen nader onderzoek naar geurhinder noodzakelijk zijn. De feitelijke invulling van de bestemming beperkt tot een autohandel en een audiovisuele inrichting. In geen van beide inrichtingen is een relevante geurbron aanwezig. Op basis van de feitelijke invulling van de bedrijfsbestemming zijn er geen belemmeringen met betrekking tot geurhinder. In lijn met de handreiking kan ter plaatse van het nieuwe woongebied de basiswaarde van 0,5 ouE/m³ (98-percentiel) in het omgevingsplan worden vastgelegd.

5.3 Gevaar

Op het perceel Grootvenseweg 35 is een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 1.000 liter aanwezig.

Binnen het plangebied wordt een nieuwe woning geprojecteerd met als waarschijnlijke adressering Grootvenseweg 33, naast het perceel waarop de opslagtank aanwezig is. Geadviseerd wordt het volledig bouwvlak voor de betreffende woning te projecteren op meer dan 10 meter afstand tot de propaangastank.

⁸ Dagperiode 35 dB(A), avond 30 dB(A) en nacht 25 dB(A)

⁹ Dagperiode 55 dB(A), avond 50 dB(A) en nacht 45 dB(A)

BIJLAGE 1 Invoergegevens overdrachtsmodel geluid

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D1 RBS

Model eigenschap

Omschrijving	D1 RBS
Verantwoordelijke	NLA560
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie


Aangemaakt door	NLA560 op 1-5-2025
Laatst ingezien door	NLA560 op 2-6-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1


2 jun 2025, 08:46



2 jun 2025, 08:46

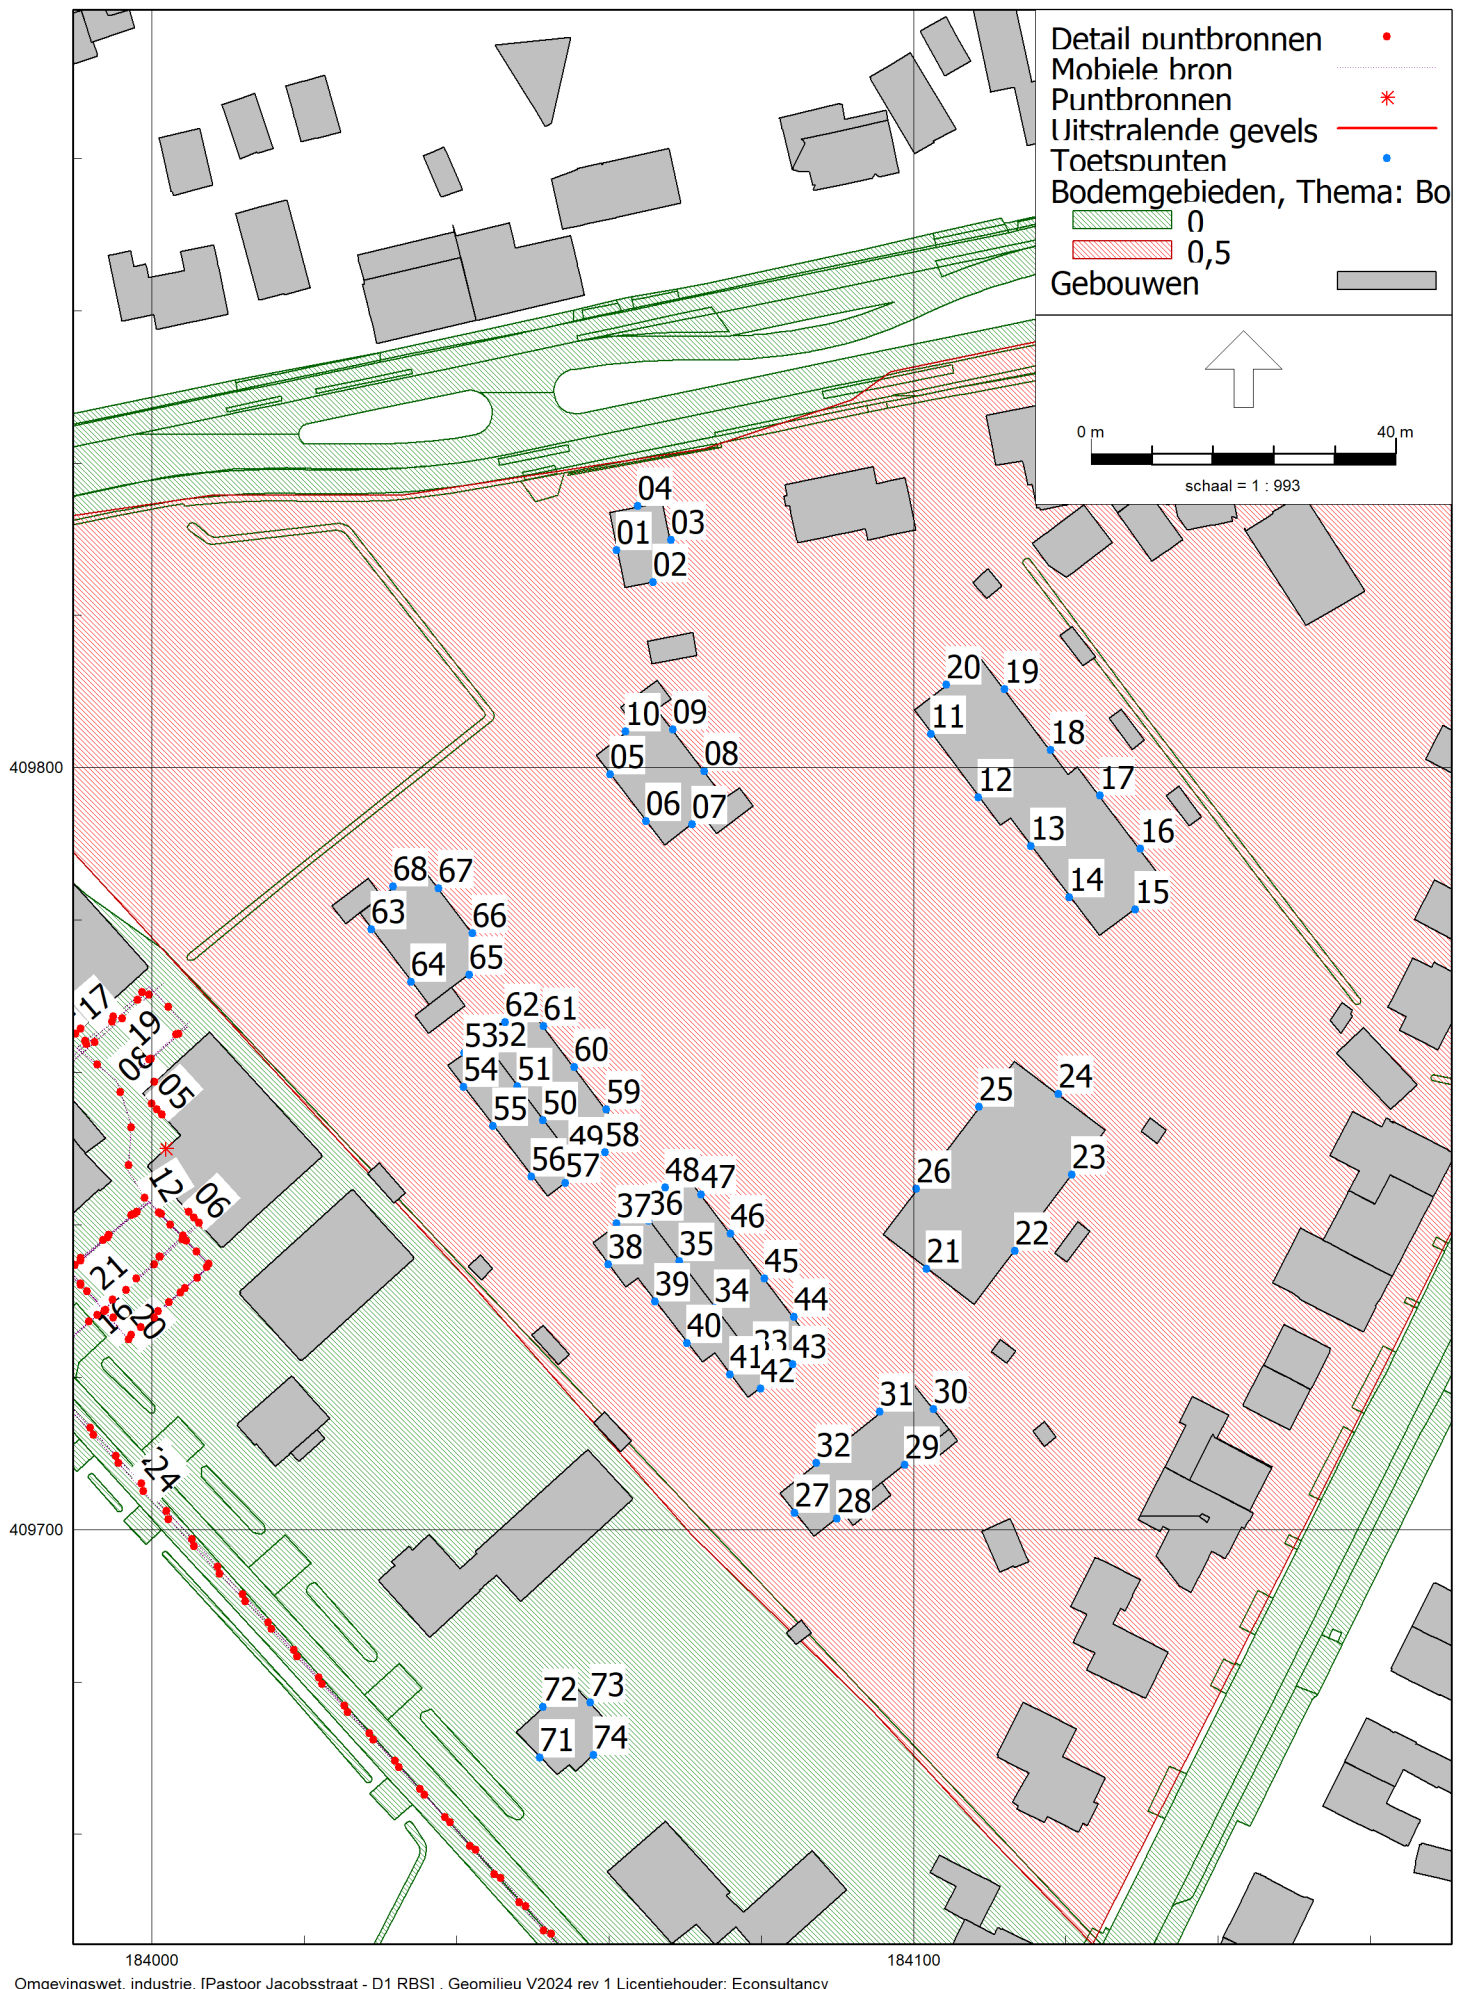

2 jun 2025, 08:46

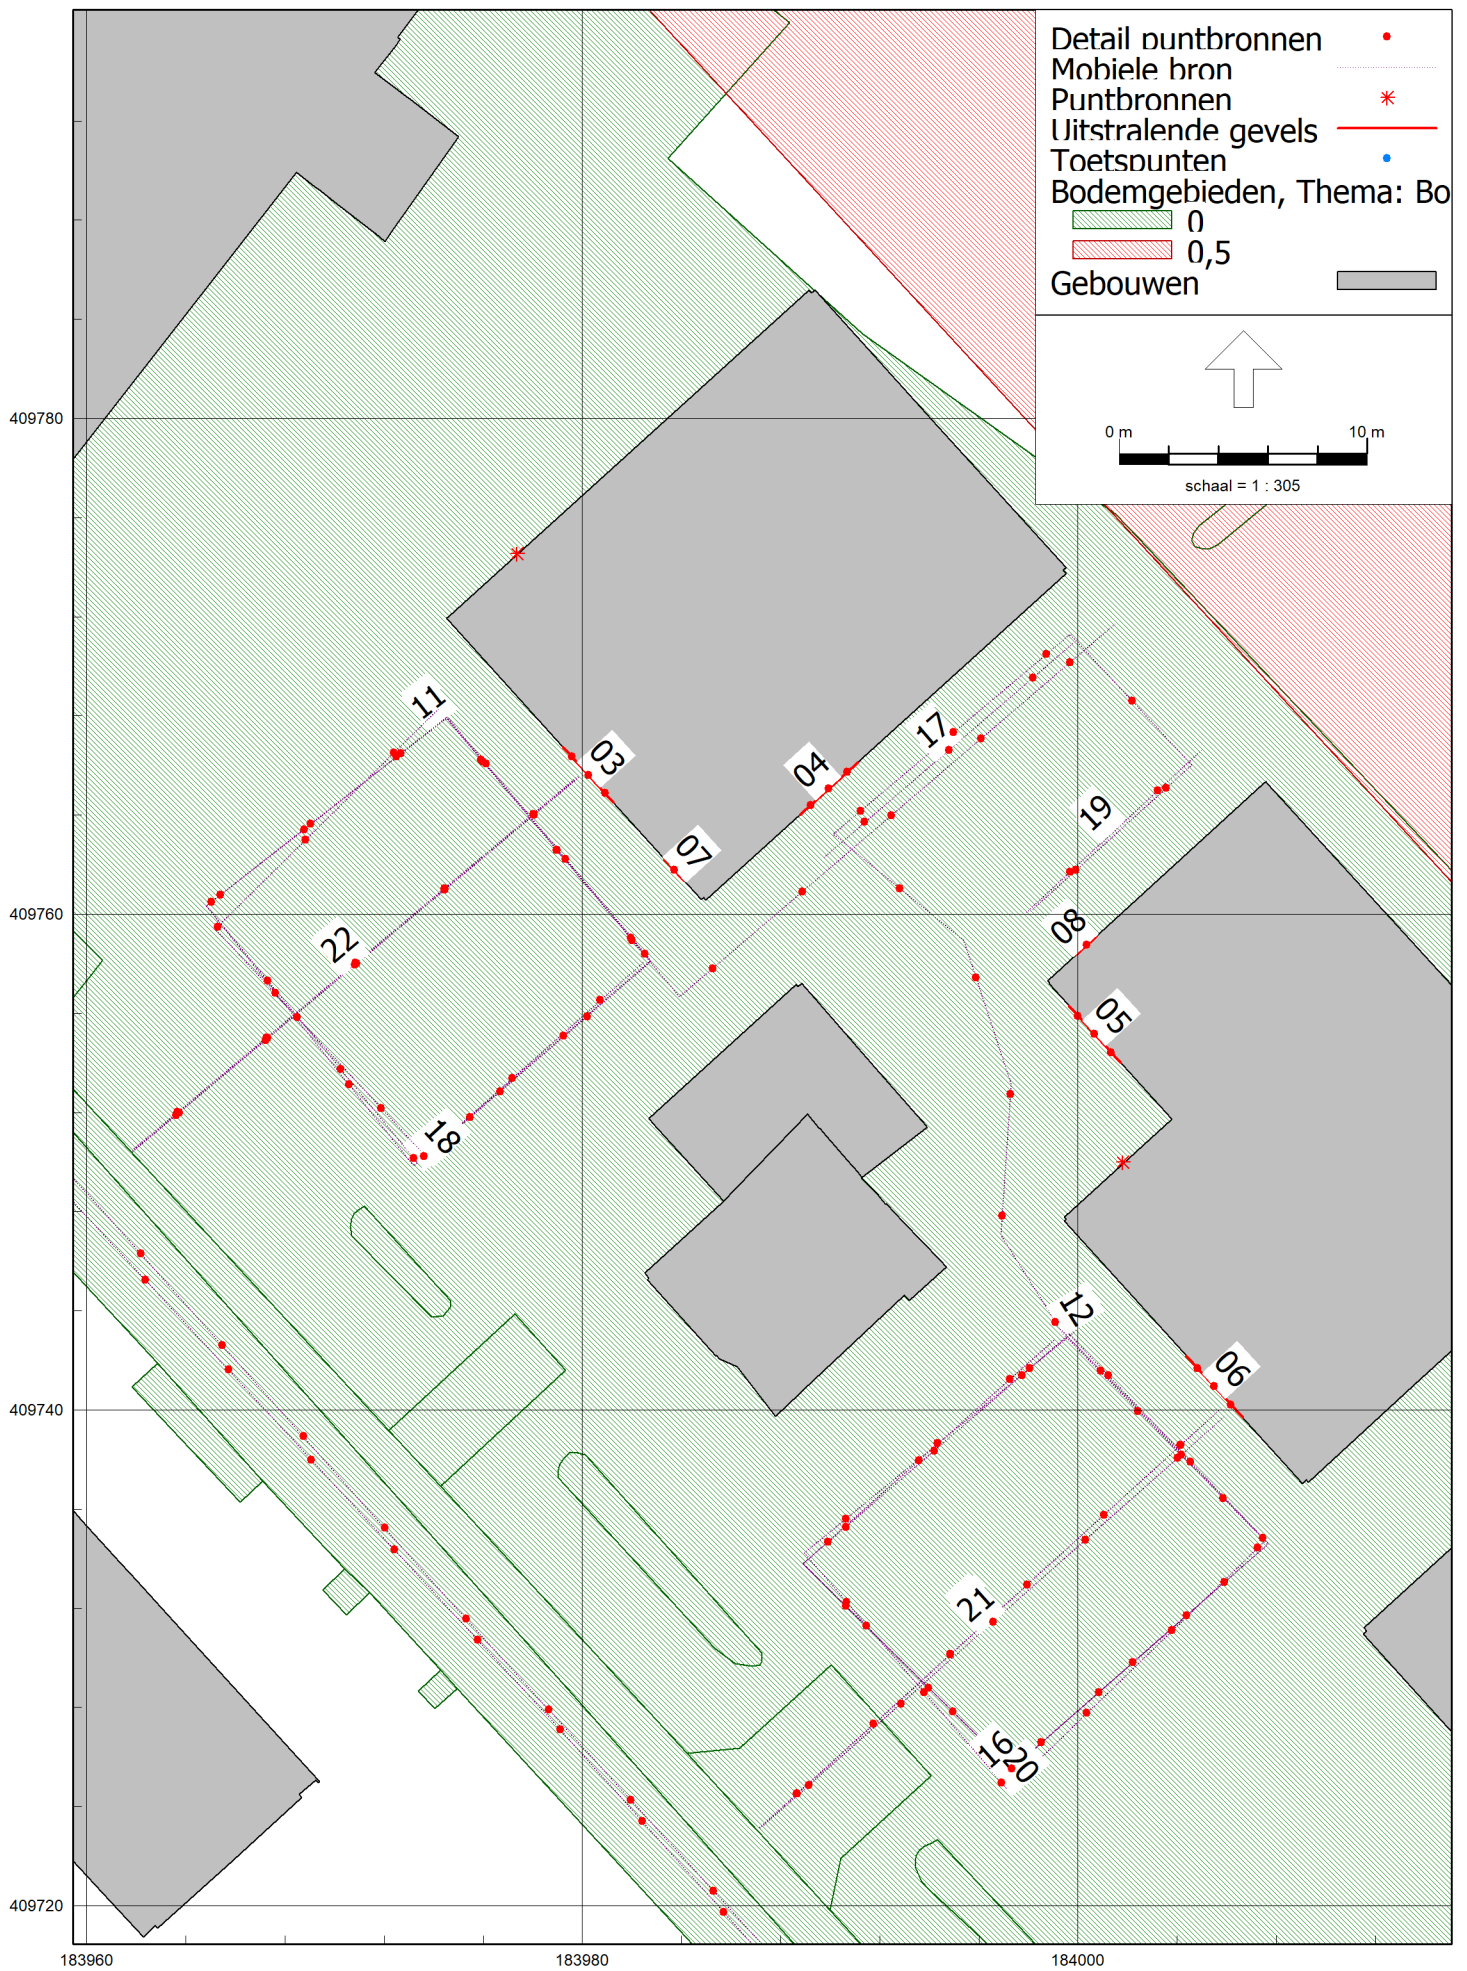

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	woongroep 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
02	woongroep 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
03	woongroep 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
04	woongroep 1	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
05	woongroep 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
06	woongroep 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
07	woongroep 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
08	woongroep 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
09	woongroep 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
10	woongroep 2	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
11	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
12	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
13	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
14	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
15	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
16	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
17	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
18	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
19	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
20	woongroep 3	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
21	woongroep 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
22	woongroep 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
23	woongroep 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
24	woongroep 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
25	woongroep 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
26	woongroep 4	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
27	woongroep 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
28	woongroep 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
29	woongroep 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
30	woongroep 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
31	woongroep 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
32	woongroep 5	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
33	woongroep 6	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--
34	woongroep 6	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--
35	woongroep 6	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--
36	woongroep 6	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--
37	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
38	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
39	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
40	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
41	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
42	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
43	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
44	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
45	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
46	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
47	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
48	woongroep 6	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
49	woongroep 7	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--
50	woongroep 7	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--
51	woongroep 7	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--
52	woongroep 7	0,00	Relatief				5,00	8,00	--	--
53	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
54	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
55	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
56	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
57	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	--	--	--
58	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
59	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
60	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
61	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
62	woongroep 7	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
63	woongroep 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
64	woongroep 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	--	--	Ja
19	--	--	Ja
20	--	--	Ja
21	--	--	Ja
22	--	--	Ja
23	--	--	Ja
24	--	--	Ja
25	--	--	Ja
26	--	--	Ja
27	--	--	Ja
28	--	--	Ja
29	--	--	Ja
30	--	--	Ja
31	--	--	Ja
32	--	--	Ja
33	--	--	Ja
34	--	--	Ja
35	--	--	Ja
36	--	--	Ja
37	--	--	Ja
38	--	--	Ja
39	--	--	Ja
40	--	--	Ja
41	--	--	Ja
42	--	--	Ja
43	--	--	Ja
44	--	--	Ja
45	--	--	Ja
46	--	--	Ja
47	--	--	Ja
48	--	--	Ja
49	--	--	Ja
50	--	--	Ja
51	--	--	Ja
52	--	--	Ja
53	--	--	Ja
54	--	--	Ja
55	--	--	Ja
56	--	--	Ja
57	--	--	Ja
58	--	--	Ja
59	--	--	Ja
60	--	--	Ja
61	--	--	Ja
62	--	--	Ja
63	--	--	Ja
64	--	--	Ja

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
65	woongroep 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
66	woongroep 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
67	woongroep 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
68	woongroep 8	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
71	woongroep 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
72	woongroep 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
73	woongroep 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--
74	woongroep 9	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
65	--	--	Ja
66	--	--	Ja
67	--	--	Ja
68	--	--	Ja
71	--	--	Ja
72	--	--	Ja
73	--	--	Ja
74	--	--	Ja

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.
01	aircounit	1,50	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00
02	aircounit	1,50	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hoek	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
01	360,00	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	56,90	61,40
02	360,00	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	0,00	0,00	56,90	61,40

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
01	65,80	65,00	62,20	57,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	65,80	65,00	62,20	57,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal (D)
09	personenwagens	0,75	0,00	Relatief				A	38
10	personenwagens	0,75	0,00	Relatief				A	38
11	manoeuvreren personenwagens	0,75	0,00	Relatief				A	38
12	manoeuvreren personenwagens	0,75	0,00	Relatief				A	38
13	vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief				A	2
14	vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief				A	2
15	manoeuvreren vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief				A	2
16	manoeuvreren vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief				A	2
17	dichtslaan portieren max	1,00	0,00	Relatief				A	1
18	dichtslaan portieren max	1,00	0,00	Relatief				A	1
19	dichtslaan portieren max	1,00	0,00	Relatief				A	1
20	dichtslaan portieren max	1,00	0,00	Relatief				A	1
21	vrachtwagen max	1,00	0,00	Relatief				A	1
22	vrachtwagen max	1,00	0,00	Relatief				A	1
23	personenwagens	0,75	0,00	Relatief				A	38
24	vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief				A	2

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal (A)	Aantal (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
09	38	--	5	5,00	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00
10	38	--	5	5,00	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00
11	38	--	5	5,00	0,00	59,00	66,00	71,00	77,00	79,00	78,00
12	38	--	5	5,00	0,00	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00
13	--	--	10	5,00	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80
14	--	--	10	5,00	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80
15	--	--	10	5,00	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80
16	--	--	10	5,00	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80
17	1	--	10	5,00	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80
18	1	--	10	5,00	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80
19	1	--	10	5,00	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80
20	1	--	10	5,00	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80
21	--	--	10	5,00	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00
22	--	--	10	5,00	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00
23	38	--	30	5,00	0,00	68,00	75,00	80,00	86,00	88,00	87,00
24	--	--	30	5,00	62,40	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
09	75,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	75,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	72,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	74,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	88,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	88,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	88,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	88,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	88,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	88,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	88,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	102,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	102,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	81,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	90,20	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus
03	openstaande	overheaddeur	werkplaats	0,00	0,00	Relatief		Nee	5
04	openstaande	overheaddeur	werkplaats	0,00	0,00	Relatief		Nee	5
05	openstaande	overheaddeur	werkplaats	0,00	0,00	Relatief		Nee	5
06	openstaande	overheaddeur	werkplaats	0,00	0,00	Relatief		Nee	5
07	deur			0,00	0,00	Relatief		Nee	5
08	deur			0,00	0,00	Relatief		Nee	5

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Weging	TypeLw	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
03	A	True	3,01	6,02	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
04	A	True	3,01	6,02	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
05	A	True	3,01	6,02	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
06	A	True	3,01	6,02	--	3,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
07	A	True	0,00	3,01	--	2,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--
08	A	True	3,01	6,02	--	2,0	1,0	1,0	--	--	--	--	--	--

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lp	2k	Lp	4k	Lp	8k	Isolatie	31	Isolatie	63	Isolatie	125	Isolatie	250	Isolatie	500	Isolatie	1k	Isolatie	2k
03		--		--		--		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04		--		--		--		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
05		--		--		--		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
06		--		--		--		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
07		--		--		--		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08		--		--		--		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
03	0,00	0,00	-9,57	44,83	50,13	60,23	66,23	71,43	75,03	73,73	66,83
04	0,00	0,00	-9,74	44,66	49,96	60,06	66,06	71,26	74,86	73,56	66,66
05	0,00	0,00	-9,72	44,68	49,98	60,08	66,08	71,28	74,88	73,58	66,68
06	0,00	0,00	-10,09	44,31	49,61	59,71	65,71	70,91	74,51	73,21	66,31
07	0,00	0,00	-3,74	44,16	49,46	59,56	65,56	70,76	74,36	73,06	66,16
08	0,00	0,00	-3,49	44,41	49,71	59,81	65,81	71,01	74,61	73,31	66,41

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
03	0,00	54,40	59,70	69,80	75,80	81,00	84,60	83,30	76,40	0,00	0,00	0,00
04	0,00	54,40	59,70	69,80	75,80	81,00	84,60	83,30	76,40	0,00	0,00	0,00
05	0,00	54,40	59,70	69,80	75,80	81,00	84,60	83,30	76,40	0,00	0,00	0,00
06	0,00	54,40	59,70	69,80	75,80	81,00	84,60	83,30	76,40	0,00	0,00	0,00
07	0,00	47,90	53,20	63,30	69,30	74,50	78,10	76,80	69,90	0,00	0,00	0,00
08	0,00	47,90	53,20	63,30	69,30	74,50	78,10	76,80	69,90	0,00	0,00	0,00

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		8,20	0,00	Relatief								0
		4,18	0,00	Relatief								0
		3,52	0,00	Relatief								0
		7,04	0,00	Relatief								0
		6,62	0,00	Relatief								0
		2,41	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		6,96	0,00	Relatief								0
		6,66	0,00	Relatief								0
		6,51	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		6,70	0,00	Relatief								0
		2,48	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		4,18	0,00	Relatief								0
		7,94	0,00	Relatief								0
		7,28	0,00	Relatief								0
		4,15	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		7,13	0,00	Relatief								0
		3,91	0,00	Relatief								0
		3,47	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		5,74	0,00	Relatief								0
		6,46	0,00	Relatief								0
		4,64	0,00	Relatief								0
		4,42	0,00	Relatief								0
		6,13	0,00	Relatief								0
		4,09	0,00	Relatief								0
		6,60	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		6,15	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		4,43	0,00	Relatief								0
		6,64	0,00	Relatief								0
		6,85	0,00	Relatief								0
		6,75	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		6,65	0,00	Relatief								0
		2,85	0,00	Relatief								0
		6,69	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		6,64	0,00	Relatief								0
		2,80	0,00	Relatief								0
		7,29	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		7,24	0,00	Relatief								0
		6,77	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		3,24	0,00	Relatief								0
		0,20	0,00	Relatief								0
		6,68	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		6,74	0,00	Relatief								0
		3,69	0,00	Relatief								0
		7,30	0,00	Relatief								0
		4,20	0,00	Relatief								0
		3,73	0,00	Relatief								0
		4,98	0,00	Relatief								0

[illegible]

Naam Refl. 8k

Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy 2-6-2025 08:52:55

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,48	0,00	Relatief								0
		3,40	0,00	Relatief								0
		8,18	0,00	Relatief								0
		7,60	0,00	Relatief								0
		7,28	0,00	Relatief								0
		3,70	0,00	Relatief								0
		6,97	0,00	Relatief								0
		7,10	0,00	Relatief								0
		3,63	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		7,17	0,00	Relatief								0
		7,22	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		6,76	0,00	Relatief								0
		4,06	0,00	Relatief								0
		2,60	0,00	Relatief								0
		2,36	0,00	Relatief								0
		2,12	0,00	Relatief								0
		3,84	0,00	Relatief								0
		5,65	0,00	Relatief								0
		2,40	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		7,07	0,00	Relatief								0
		3,59	0,00	Relatief								0
		3,60	0,00	Relatief								0
		6,94	0,00	Relatief								0
		6,77	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		4,18	0,00	Relatief								0
		7,31	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		6,95	0,00	Relatief								0
		4,71	0,00	Relatief								0
		4,79	0,00	Relatief								0
		3,95	0,00	Relatief								0
		4,81	0,00	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		6,41	0,00	Relatief								0
		3,07	0,00	Relatief								0
		2,92	0,00	Relatief								0
		3,94	0,00	Relatief								0
		7,19	0,00	Relatief								0
		4,45	0,00	Relatief								0
		3,65	0,00	Relatief								0
		4,37	0,00	Relatief								0
		7,65	0,00	Relatief								0
		3,67	0,00	Relatief								0
		7,32	0,00	Relatief								0
		3,64	0,00	Relatief								0
		7,23	0,00	Relatief								0
		8,02	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		8,05	0,00	Relatief								0
		8,03	0,00	Relatief								0
		2,67	0,00	Relatief								0
		8,03	0,00	Relatief								0
		3,78	0,00	Relatief								0
		3,71	0,00	Relatief								0
		7,31	0,00	Relatief								0
		4,36	0,00	Relatief								0

[illegible]

Naam Refl. 8k

0,80
0,80
0,80
0,80

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,88	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		6,95	0,00	Relatief								0
		2,68	0,00	Relatief								0
		7,99	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		8,02	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		4,33	0,00	Relatief								0
		6,33	0,00	Relatief								0
		4,29	0,00	Relatief								0
		2,47	0,00	Relatief								0
		6,92	0,00	Relatief								0
		5,11	0,00	Relatief								0
		3,67	0,00	Relatief								0
		4,74	0,00	Relatief								0
		6,79	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		6,58	0,00	Relatief								0
		4,84	0,00	Relatief								0
		4,14	0,00	Relatief								0
		3,81	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		6,24	0,00	Relatief								0
		0,46	0,00	Relatief								0
		6,44	0,00	Relatief								0
		4,61	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		4,57	0,00	Relatief								0
		4,65	0,00	Relatief								0
		4,01	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		6,94	0,00	Relatief								0
		4,86	0,00	Relatief								0
		4,89	0,00	Relatief								0
		5,70	0,00	Relatief								0
		4,99	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		6,12	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		6,05	0,00	Relatief								0
		6,00	0,00	Relatief								0
		3,66	0,00	Relatief								0
		6,13	0,00	Relatief								0
		6,02	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		3,86	0,00	Relatief								0
		4,69	0,00	Relatief								0
		6,48	0,00	Relatief								0
		3,23	0,00	Relatief								0
		6,59	0,00	Relatief								0
		3,57	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		4,89	0,00	Relatief								0
		5,95	0,00	Relatief								0
		7,95	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		5,50	0,00	Relatief								0
		6,49	0,00	Relatief								0
		4,86	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		2,23	0,00	Relatief								0
		4,10	0,00	Relatief								0
		5,87	0,00	Relatief								0

[illegible]

Naam Refl. 8k

Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy 2-6-2025 08:52:55

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		6,57	0,00	Relatief								0
		5,57	0,00	Relatief								0
		4,77	0,00	Relatief								0
		4,25	0,00	Relatief								0
		7,66	0,00	Relatief								0
		3,99	0,00	Relatief								0
		3,20	0,00	Relatief								0
		2,12	0,00	Relatief								0
		3,72	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		5,02	0,00	Relatief								0
		4,63	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		2,49	0,00	Relatief								0
		5,96	0,00	Relatief								0
		6,44	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		7,06	0,00	Relatief								0
		6,43	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		4,61	0,00	Relatief								0
		3,34	0,00	Relatief								0
		2,76	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		4,19	0,00	Relatief								0
		5,03	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		7,03	0,00	Relatief								0
		10,83	0,00	Relatief								0
		8,20	0,00	Relatief								0
		3,44	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		6,48	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		5,06	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		3,93	0,00	Relatief								0
		3,89	0,00	Relatief								0
		2,58	0,00	Relatief								0
		2,40	0,00	Relatief								0
		6,09	0,00	Relatief								0
		3,24	0,00	Relatief								0
		7,69	0,00	Relatief								0
		4,99	0,00	Relatief								0
		3,93	0,00	Relatief								0
		3,75	0,00	Relatief								0
		6,26	0,00	Relatief								0
		6,88	0,00	Relatief								0
		4,87	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		9,00	0,00	Relatief								0
		9,00	0,00	Relatief								0
1		9,00	0,00	Relatief								0
2		9,00	0,00	Relatief								0
3		9,00	0,00	Relatief								0
4		9,00	0,00	Relatief								0
5		9,00	0,00	Relatief								0
6		9,00	0,00	Relatief								0
7		9,00	0,00	Relatief								0
8		3,00	0,00	Relatief								0
9		3,00	0,00	Relatief								0
10		3,00	0,00	Relatief								0

[illegible]

Naam Refl. 8k

Omgevingswet, industrie, Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy 2-6-2025 08:52:55

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
11		3,00	0,00	Relatief								0
12		3,00	0,00	Relatief								0
13		3,00	0,00	Relatief								0
14		3,00	0,00	Relatief								0
15		3,00	0,00	Relatief								0
16		3,00	0,00	Relatief								0
17		3,00	0,00	Relatief								0
18		3,00	0,00	Relatief								0
19		3,00	0,00	Relatief								0
20		3,00	0,00	Relatief								0
21		3,00	0,00	Relatief								0
22		3,00	0,00	Relatief								0
23		3,00	0,00	Relatief								0
24		3,00	0,00	Relatief								0
25		3,00	0,00	Relatief								0
26		3,00	0,00	Relatief								0
27		3,00	0,00	Relatief								0
28		3,00	0,00	Relatief								0
		9,00	0,00	Relatief								0

Model: D1 RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
11	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D1 RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Refl.	8k
11		0,80
12		0,80
13		0,80
14		0,80
15		0,80
16		0,80
17		0,80
18		0,80
19		0,80
20		0,80
21		0,80
22		0,80
23		0,80
24		0,80
25		0,80
26		0,80
27		0,80
28		0,80


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2 PMM


Model eigenschap


Omschrijving	D2 PMM
Verantwoordelijke	NLA560
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie

Aangemaakt door	NLA560 op 1-5-2025
Laatst ingezien door	NLA560 op 20-6-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

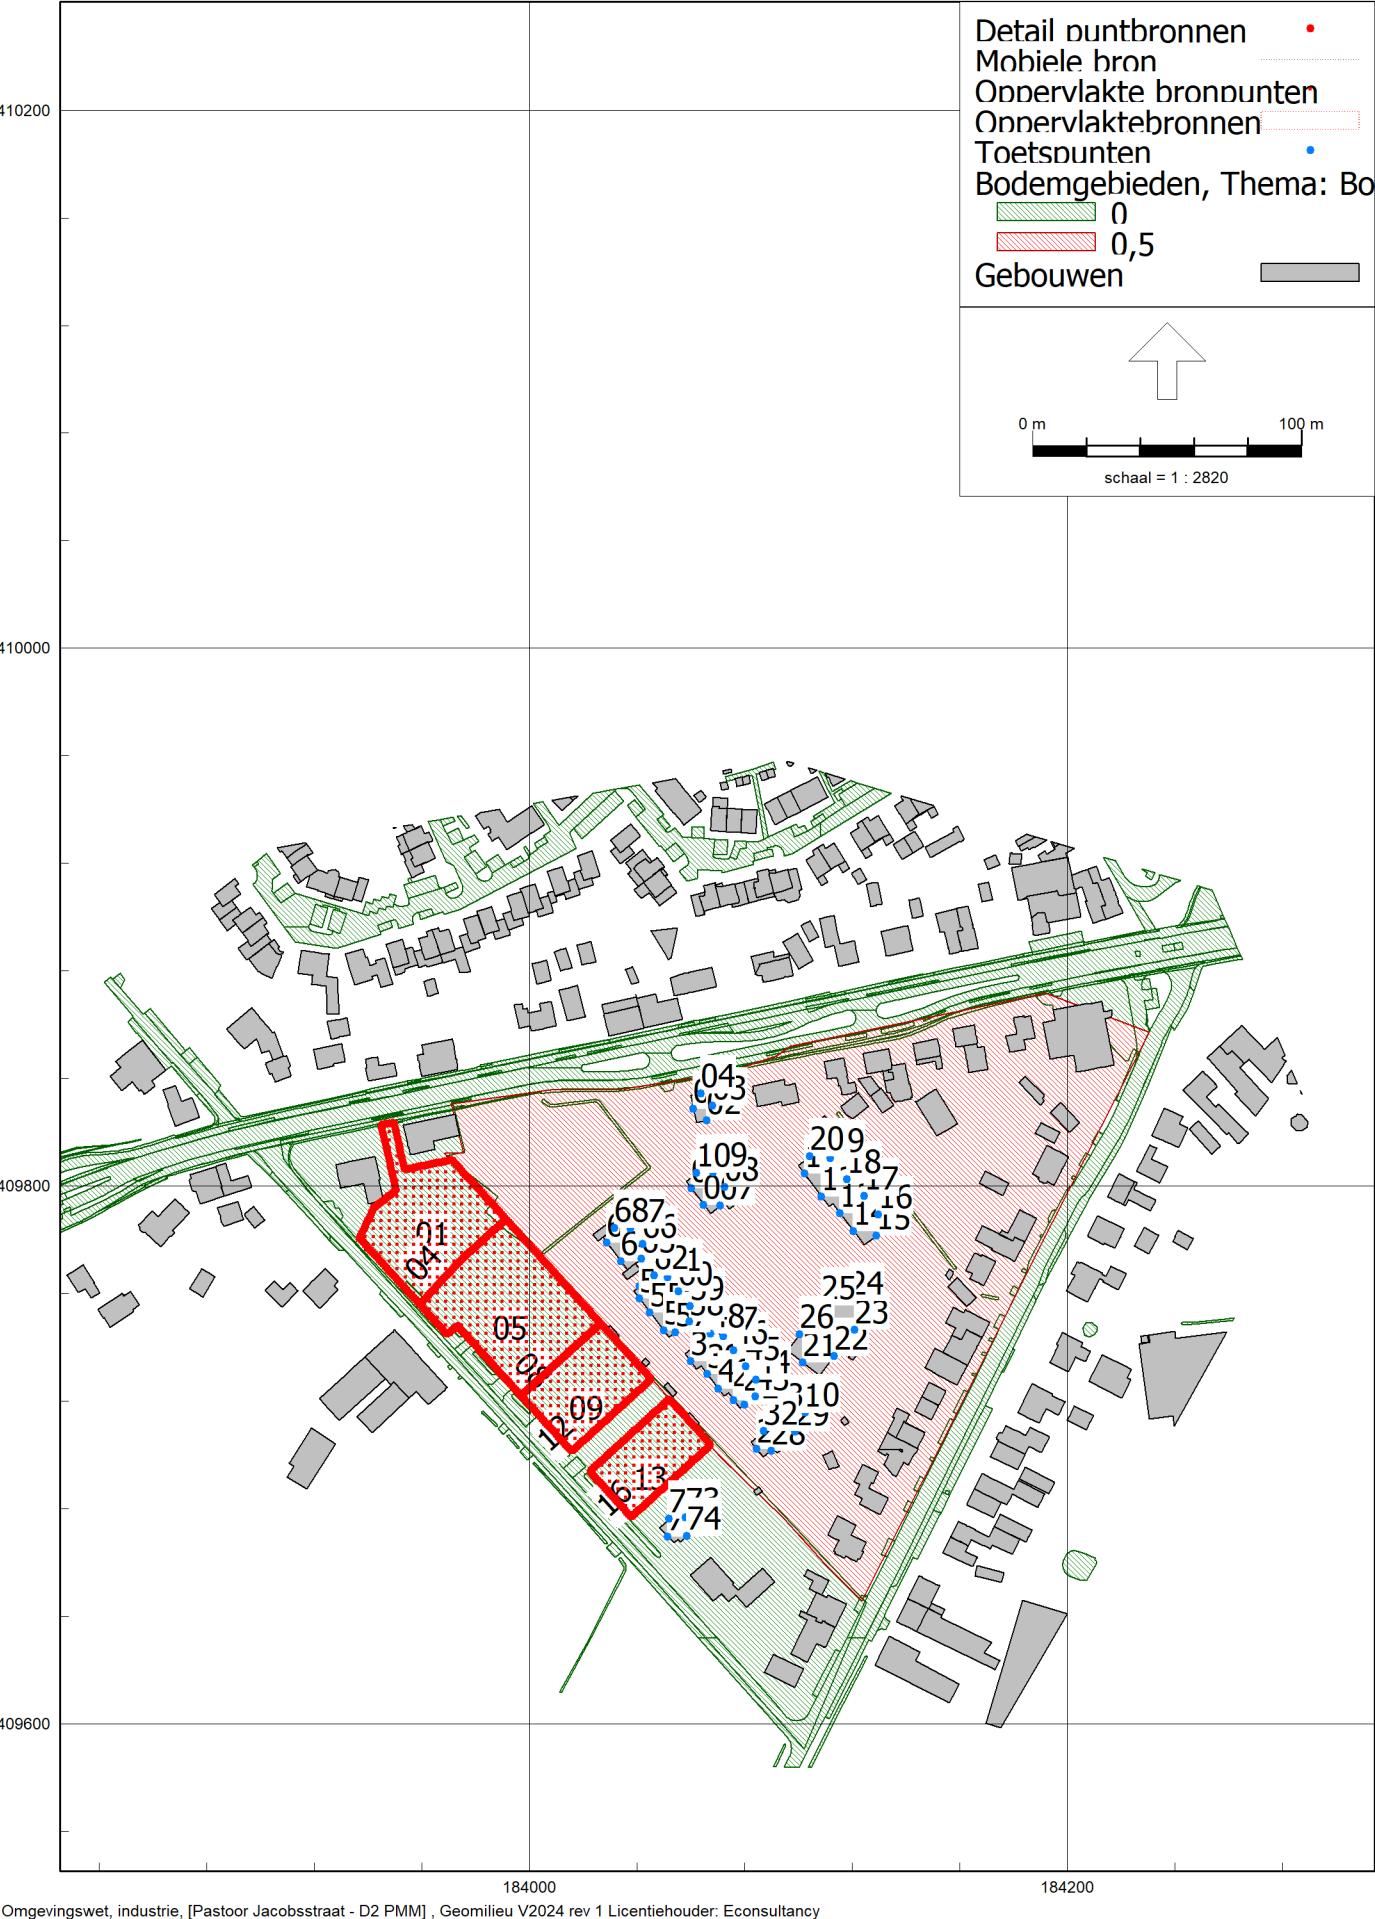

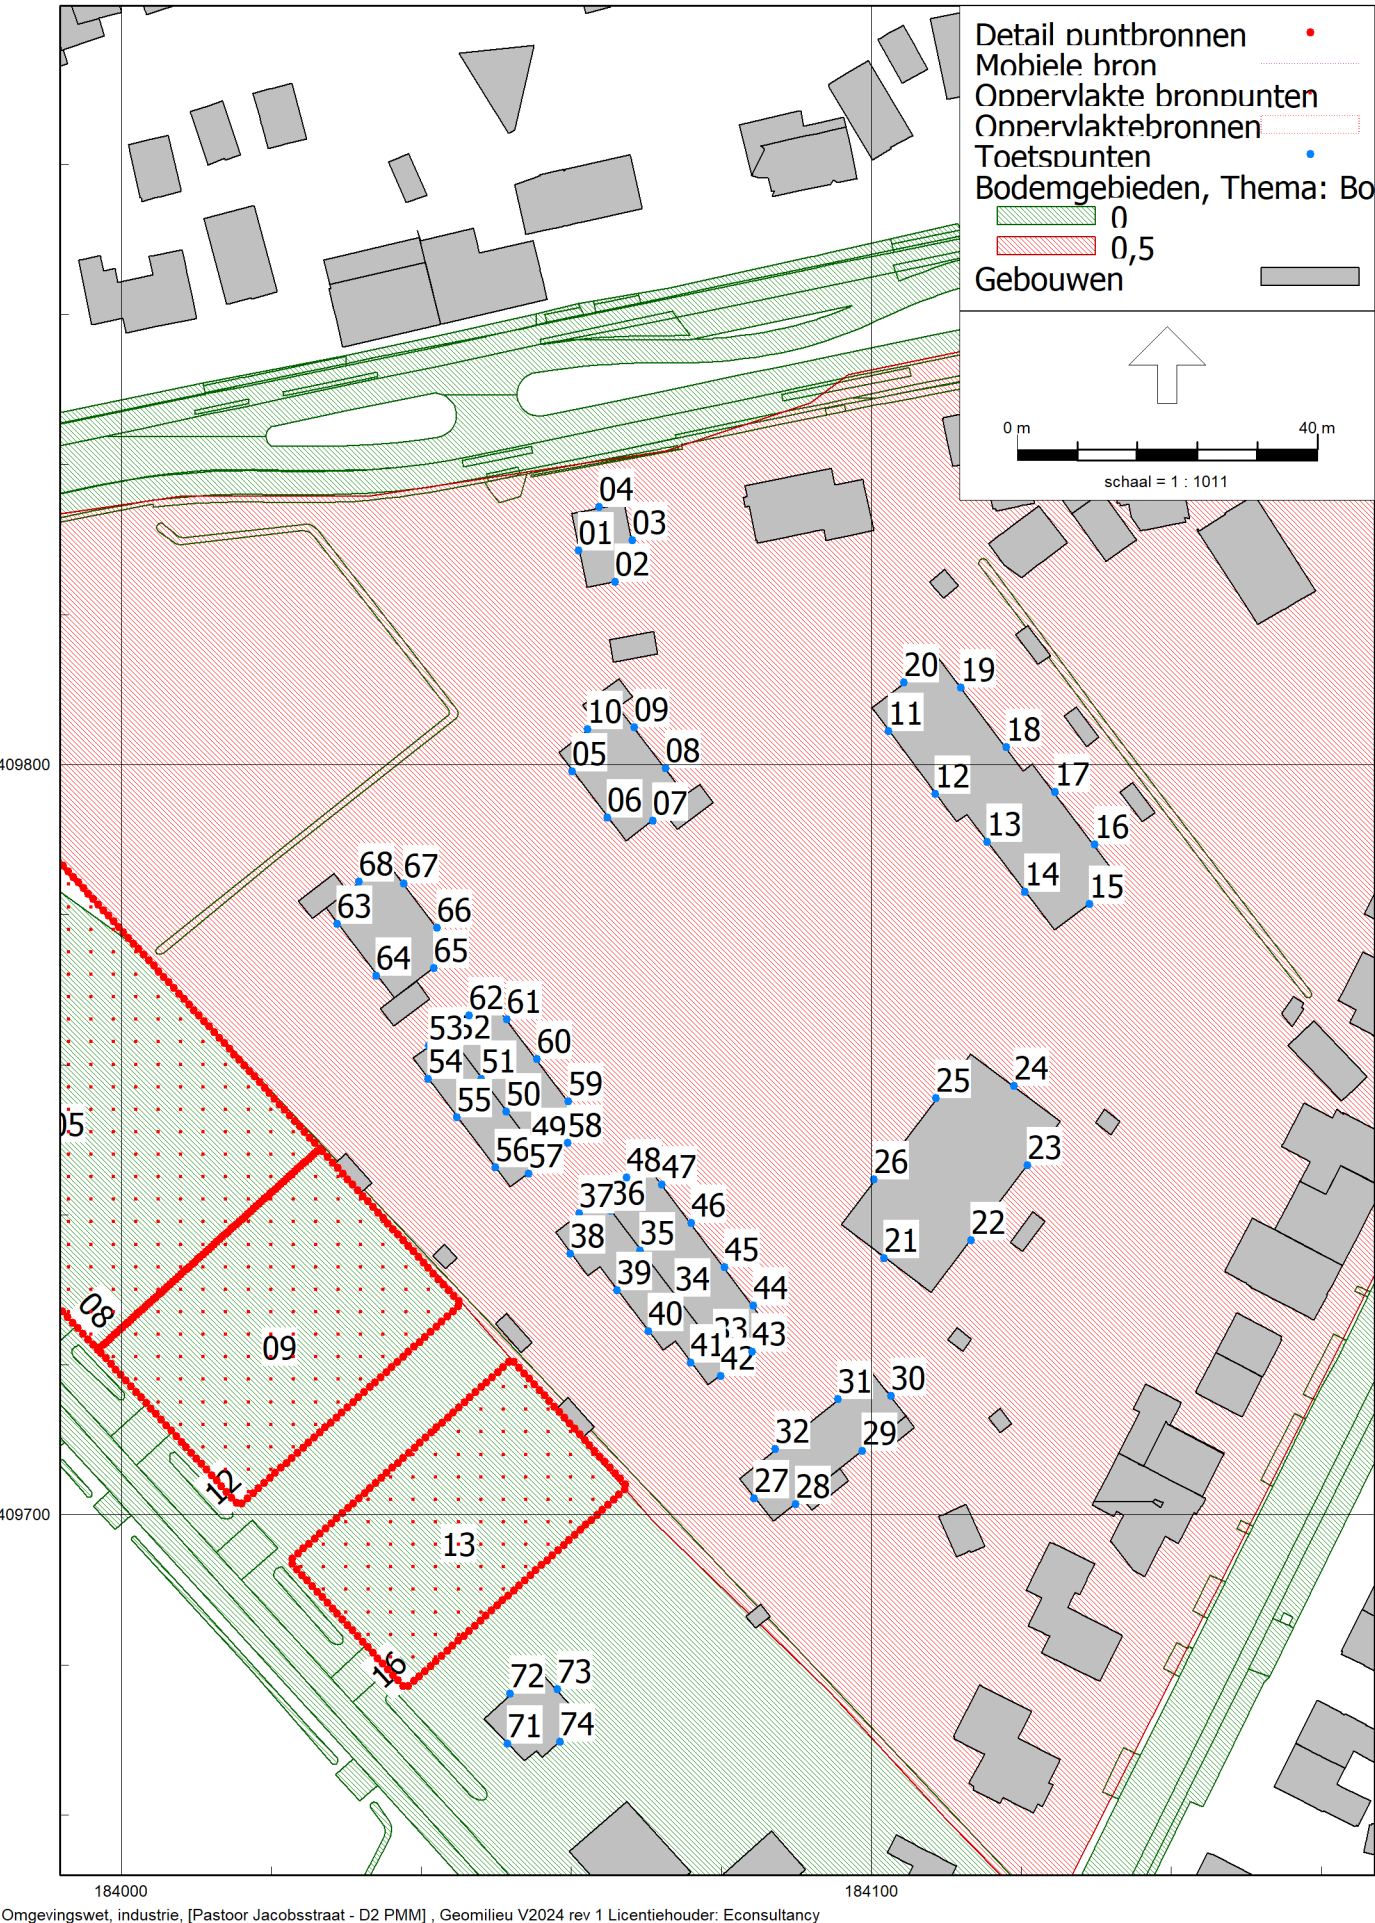

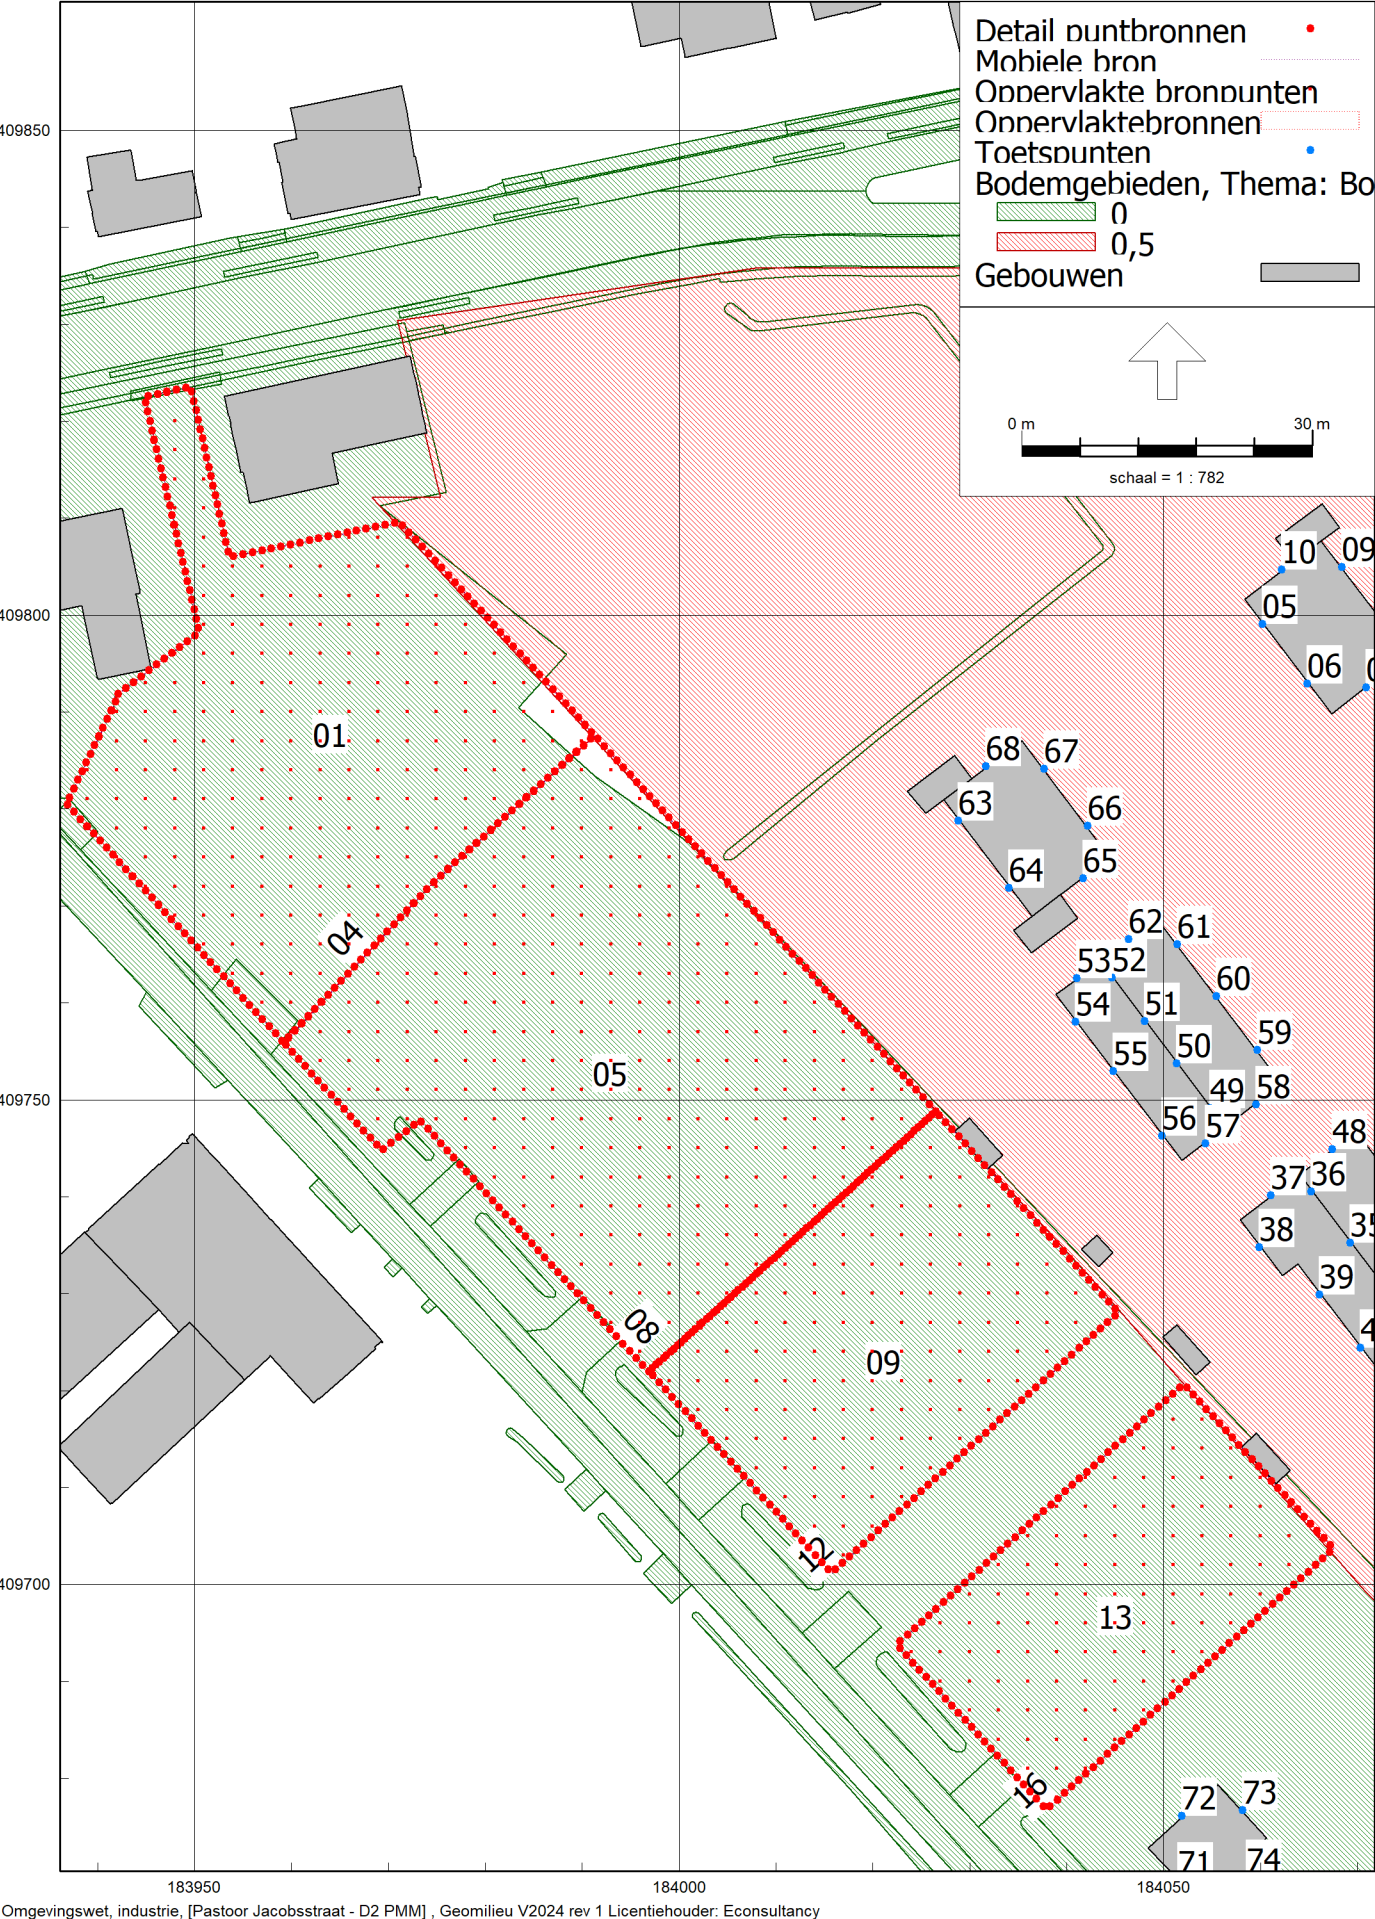

Model: D2 PMM
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal (D)	Aantal (A)
02	perceel 1 Lmax dag	1,50	0,00	Relatief				A	1	--
03	perceel 1 Lmax avond	1,50	0,00	Relatief				A	--	1
04	perceel 1 Lmax nacht	1,50	0,00	Relatief				A	--	--
06	Lmax perceel 2 dag	1,50	0,00	Relatief				A	1	--
07	Lmax perceel 2 avond	1,50	0,00	Relatief				A	--	1
08	Lmax perceel 2 nacht	1,50	0,00	Relatief				A	--	--
10	perceel 3 Lmax dag	1,50	0,00	Relatief				A	1	--
11	perceel 3 Lmax avond	1,50	0,00	Relatief				A	--	1
12	perceel 3 Lmax nacht	1,50	0,00	Relatief				A	--	--
14	perceel 4 Lmax dag	1,50	0,00	Relatief				A	1	--
15	perceel 4 Lmax avond	1,50	0,00	Relatief				A	--	1
16	perceel 4 Lmax nacht	1,50	0,00	Relatief				A	--	--

Model: D2 PMM
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
02	--	1	1,00	76,34	84,04	90,14	94,74	97,94	98,84	97,84	95,64
03	--	1	1,00	76,34	84,04	90,14	94,74	97,94	98,84	97,84	95,64
04	1	1	1,00	76,34	84,04	90,14	94,74	97,94	98,84	97,84	95,64
06	--	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94
07	--	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94
08	1	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94
10	--	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94
11	--	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94
12	1	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94
14	--	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94
15	--	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94
16	1	1	1,00	76,64	84,34	90,44	95,04	98,24	99,14	98,14	95,94

Model: D2 PMM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
02	95,14	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
03	95,14	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
04	95,14	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
06	95,44	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
07	95,44	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
08	95,44	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
10	95,44	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
11	95,44	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
12	95,44	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
14	95,44	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
15	95,44	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
16	95,44	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50

Model: D2 PMM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb (D)	Cb (A)
01	perceel 1 Ltg	1,50	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
05	perceel 2 Ltg	1,50	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
09	perceel 3 Ltg	1,50	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
13	perceel 4 Ltg	1,50	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00

Model: D2 PMM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb (N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
01	10,00	3,0	3,0	Ja	28,60	36,30	42,40	47,00	50,20	51,10	50,10	47,90
05	10,00	3,0	3,0	Ja	27,83	35,53	41,63	46,23	49,43	50,33	49,33	47,13
09	10,00	3,0	3,0	Ja	29,63	37,33	43,43	48,03	51,23	52,13	51,13	48,93
13	10,00	3,0	3,0	Ja	30,52	38,22	44,32	48,92	52,12	53,02	52,02	49,82

Model: D2 PMM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
01	47,40	60,91	68,61	74,71	79,31	82,51	83,41	82,41	80,21	79,71	-1,00	-1,00
05	46,63	61,17	68,87	74,97	79,57	82,77	83,67	82,67	80,47	79,97	1,00	1,00
09	48,43	60,13	67,83	73,93	78,53	81,73	82,63	81,63	79,43	78,93	1,00	1,00
13	49,32	60,15	67,85	73,95	78,55	81,75	82,65	81,65	79,45	78,95	1,00	1,00

Model: D2 PMM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

BIJLAGE 2 Berekeningsresultaten geluid

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	37,56	34,91	--	39,91	
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	39,16	36,51	--	41,51	
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	40,81	38,17	--	43,17	
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	36,80	34,16	--	39,16	
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	38,56	35,91	--	40,91	
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	40,20	37,56	--	42,56	
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	19,41	16,97	--	21,97	
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	20,48	18,00	--	23,00	
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	22,61	20,22	--	25,22	
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	25,92	23,75	--	28,75	
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	18,69	16,49	--	21,49	
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	21,81	19,62	--	24,62	
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	34,57	32,09	--	37,09	
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	38,76	36,19	--	41,19	
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	39,61	37,11	--	42,11	
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	27,24	25,34	--	30,34	
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	29,29	27,42	--	32,42	
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	30,69	28,95	--	33,95	
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	25,66	24,25	--	29,25	
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	26,45	24,77	--	29,77	
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	27,54	26,02	--	31,02	
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	18,03	15,66	--	20,66	
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	19,62	17,21	--	22,21	
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	20,96	18,61	--	23,61	
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	18,50	16,12	--	21,12	
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	20,25	17,84	--	22,84	
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	22,14	19,84	--	24,84	
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	39,29	36,61	--	41,61	
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	38,94	36,45	--	41,45	
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	39,98	37,55	--	42,55	
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	23,51	21,37	--	26,37	
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	25,33	23,05	--	28,05	
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	26,73	24,60	--	29,60	
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	22,78	20,62	--	25,62	
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	24,56	22,26	--	27,26	
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	28,08	25,60	--	30,60	
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	22,37	20,56	--	25,56	
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	23,72	21,79	--	26,79	
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	26,33	24,16	--	29,16	
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	22,82	20,65	--	25,65	
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	24,09	21,84	--	26,84	
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	26,36	24,01	--	29,01	
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	14,52	12,31	--	17,31	
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	14,11	11,85	--	16,85	
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	15,29	13,11	--	18,11	
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	12,87	10,53	--	15,53	
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	13,41	11,03	--	16,03	
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	14,53	12,24	--	17,24	
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	16,32	13,88	--	18,88	
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	13,88	11,47	--	16,47	
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	15,04	12,68	--	17,68	
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	20,03	17,49	--	22,49	
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	14,89	12,43	--	17,43	
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	16,07	13,65	--	18,65	
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	18,31	16,35	--	21,35	
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	14,65	12,32	--	17,32	
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	15,57	13,33	--	18,33	
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	24,93	22,69	--	27,69	
20 B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	26,77	24,40	--	29,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	28,68	26,31	--	31,31	
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	22,17	20,16	--	25,16	
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	23,36	21,32	--	26,32	
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	25,01	23,18	--	28,18	
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	8,33	8,16	--	13,16	
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	9,16	8,97	--	13,97	
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	10,63	9,78	--	14,78	
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	15,42	13,40	--	18,40	
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	8,01	7,15	--	12,15	
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	10,01	9,03	--	14,03	
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	10,39	8,90	--	13,90	
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	11,08	9,48	--	14,48	
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	13,57	11,82	--	16,82	
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	24,83	22,57	--	27,57	
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	29,17	26,56	--	31,56	
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	31,13	28,56	--	33,56	
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	23,62	21,41	--	26,41	
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	24,85	22,67	--	27,67	
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	25,64	23,74	--	28,74	
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	24,03	22,74	--	27,74	
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	25,96	24,86	--	29,86	
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	30,62	28,94	--	33,94	
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	16,99	14,70	--	19,70	
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	13,17	11,70	--	16,70	
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	15,41	14,03	--	19,03	
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	11,85	10,26	--	15,26	
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	12,36	10,79	--	15,79	
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	14,37	12,89	--	17,89	
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	9,90	10,05	--	15,05	
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	10,92	11,00	--	16,00	
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	13,41	13,30	--	18,30	
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	17,52	17,55	--	22,55	
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	20,31	19,91	--	24,91	
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	22,92	22,65	--	27,65	
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	24,21	23,02	--	28,02	
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	26,24	25,15	--	30,15	
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	30,51	28,80	--	33,80	
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	28,79	27,25	--	32,25	
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	32,77	30,97	--	35,97	
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	28,52	27,35	--	32,35	
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	31,20	30,07	--	35,07	
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	30,32	28,85	--	33,85	
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	32,21	30,97	--	35,97	
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	33,55	31,49	--	36,49	
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	34,64	32,86	--	37,86	
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	28,50	26,43	--	31,43	
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	28,54	27,25	--	32,25	
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	26,28	24,14	--	29,14	
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	26,60	25,17	--	30,17	
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	22,62	21,03	--	26,03	
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	21,46	19,22	--	24,22	
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	21,59	20,45	--	25,45	
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	23,17	22,33	--	27,33	
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	24,54	23,91	--	28,91	
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	18,44	16,60	--	21,60	
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	16,51	15,04	--	20,04	
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	18,31	17,06	--	22,06	
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	18,77	16,81	--	21,81	
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	16,81	15,20	--	20,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45	C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	18,48	17,10	--	22,10
46	A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	18,86	16,96	--	21,96
46	B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	18,24	16,70	--	21,70
46	C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	19,73	18,34	--	23,34
47	A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	19,80	17,77	--	22,77
47	B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	20,20	18,35	--	23,35
47	C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	21,19	19,48	--	24,48
48	A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	25,38	23,42	--	28,42
48	B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	30,56	28,20	--	33,20
48	C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	33,86	31,59	--	36,59
49	A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	36,22	34,20	--	39,20
49	B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	38,40	36,22	--	41,22
50	A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	36,76	35,08	--	40,08
50	B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	39,57	37,46	--	42,46
51	A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	37,85	36,57	--	41,57
51	B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	40,74	38,80	--	43,80
52	A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	39,30	37,89	--	42,89
52	B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	41,08	39,26	--	44,26
53	A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	38,17	36,43	--	41,43
54	A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	37,25	35,78	--	40,78
55	A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	35,95	34,00	--	39,00
56	A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	34,45	32,34	--	37,34
57	A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	22,91	20,88	--	25,88
58	A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	24,43	22,46	--	27,46
58	B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	20,58	18,97	--	23,97
58	C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	22,91	21,19	--	26,19
59	A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	22,65	20,33	--	25,33
59	B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	24,04	21,77	--	26,77
59	C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	24,79	22,68	--	27,68
60	A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	22,64	20,36	--	25,36
60	B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	24,43	22,21	--	27,21
60	C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	24,92	22,90	--	27,90
61	A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	23,92	21,73	--	26,73
61	B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	25,93	23,79	--	28,79
61	C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	26,89	24,84	--	29,84
62	A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	34,04	31,72	--	36,72
62	B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	42,72	40,38	--	45,38
62	C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	43,40	41,02	--	46,02
63	A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	45,76	43,39	--	48,39
63	B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	46,65	44,33	--	49,33
63	C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	46,62	44,32	--	49,32
64	A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	44,91	42,50	--	47,50
64	B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	45,99	43,67	--	48,67
64	C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	45,98	43,69	--	48,69
65	A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	26,41	25,47	--	30,47
65	B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	30,72	30,05	--	35,05
65	C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	31,09	30,55	--	35,55
66	A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	32,24	29,56	--	34,56
66	B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	34,74	32,07	--	37,07
66	C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	34,83	32,21	--	37,21
67	A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	25,77	23,42	--	28,42
67	B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	27,25	24,97	--	29,97
67	C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	27,51	25,38	--	30,38
68	A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	29,56	27,43	--	32,43
68	B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	45,53	43,19	--	48,19
68	C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	45,49	43,19	--	48,19
71	A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	28,38	28,10	--	33,10
71	B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	29,44	29,22	--	34,22
71	C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	30,65	30,45	--	35,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 RBS
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ltq
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	24,60	22,62	--	27,62	
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	33,60	31,22	--	36,22	
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	36,14	33,90	--	38,90	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	27,45	24,95	--	29,95	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	36,03	33,37	--	38,37	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	38,26	35,77	--	40,77	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	22,17	20,11	--	25,11	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	23,63	21,60	--	26,60	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	26,11	24,11	--	29,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	50,37	50,37	--
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	51,39	51,39	--
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	52,91	52,91	--
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	49,33	49,33	--
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	51,16	51,16	--
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	52,67	52,67	--
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	32,99	32,99	--
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	33,58	33,58	--
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	36,91	36,91	--
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	43,31	43,31	--
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	34,22	34,22	--
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	37,24	37,24	--
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	51,93	47,92	--
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	53,66	52,91	--
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	55,19	53,64	--
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	50,84	46,20	--
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	52,08	48,97	--
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	54,03	50,60	--
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	50,30	50,30	--
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	50,06	50,06	--
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	51,58	51,58	--
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	33,71	31,42	--
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	34,35	32,97	--
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	36,85	34,19	--
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	33,67	32,24	--
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	34,31	34,20	--
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	37,42	37,42	--
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	53,11	52,55	--
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	53,87	53,26	--
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	55,27	54,38	--
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	47,06	38,38	--
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	47,60	39,12	--
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	48,62	40,63	--
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	39,73	35,22	--
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	41,37	36,44	--
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	45,06	39,37	--
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	47,39	41,19	--
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	47,83	41,66	--
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	48,89	42,76	--
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	40,91	38,47	--
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	41,41	39,42	--
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	43,43	40,85	--
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	32,04	26,61	--
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	32,15	26,92	--
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	33,03	28,27	--
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	31,90	26,21	--
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	32,02	26,47	--
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	32,88	27,74	--
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	33,72	28,63	--
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	32,25	26,77	--
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	33,16	28,09	--
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	36,56	32,33	--
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	32,57	27,28	--
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	33,33	28,72	--
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	40,96	40,96	--
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	32,58	28,84	--
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	33,60	30,08	--
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	42,78	42,78	--
20 B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	43,79	43,79	--
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	45,20	45,20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21 A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	45,14	38,43	--
21 B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	46,00	39,49	--
21 C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	47,97	41,57	--
22 A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	37,05	30,02	--
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	38,13	31,34	--
22 C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	35,80	29,28	--
23 A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	35,95	29,65	--
23 B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	32,86	27,31	--
23 C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	33,86	28,58	--
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	32,83	27,41	--
24 B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	32,97	27,67	--
24 C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	33,96	29,00	--
25 A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	42,58	37,05	--
25 B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	44,09	38,92	--
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	49,36	43,38	--
26 A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	42,09	35,86	--
26 B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	43,22	37,00	--
26 C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	43,56	39,98	--
27 A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	48,93	44,66	--
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	55,69	49,09	--
27 C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	57,74	52,15	--
28 A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	36,22	31,24	--
28 B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	37,42	32,69	--
28 C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	39,45	36,01	--
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	35,91	29,47	--
29 B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	36,77	30,68	--
29 C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	38,38	33,86	--
30 A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	37,29	31,29	--
30 B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	38,31	32,41	--
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	40,59	35,16	--
31 A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	53,27	42,07	--
31 B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	54,50	43,76	--
31 C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	55,89	45,73	--
32 A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	48,15	44,61	--
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	50,84	49,91	--
32 C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	52,69	51,72	--
33 A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	48,42	48,42	--
33 B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	52,70	50,15	--
34 A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	49,62	49,62	--
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	52,81	51,22	--
35 A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	51,10	51,10	--
35 B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	53,47	52,34	--
36 A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	54,09	54,09	--
36 B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	55,07	55,07	--
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	45,13	45,13	--
38 A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	49,56	49,56	--
39 A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	43,83	38,68	--
40 A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	46,62	46,62	--
41 A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	47,24	41,79	--
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	37,77	33,98	--
43 A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	52,10	45,48	--
43 B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	53,90	47,83	--
43 C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	55,57	49,41	--
44 A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	39,77	33,76	--
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	40,33	33,41	--
44 C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	42,67	36,02	--
45 A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	38,73	33,37	--
45 B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	39,25	33,60	--
45 C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	41,10	36,93	--
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	38,73	33,48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46 B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	40,49	35,37	--
46 C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	41,24	38,61	--
47 A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	39,09	33,46	--
47 B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	41,03	35,24	--
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	41,95	36,77	--
48 A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	43,29	41,14	--
48 B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	46,11	43,43	--
48 C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	53,39	47,45	--
49 A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	56,66	56,66	--
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	56,71	56,71	--
50 A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	57,83	57,34	--
50 B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	57,88	57,37	--
51 A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	61,54	58,01	--
51 B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	61,69	58,02	--
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	59,59	59,59	--
52 B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	59,55	59,55	--
53 A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	57,91	57,91	--
54 A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	59,46	59,46	--
55 A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	56,45	56,45	--
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	53,00	53,00	--
57 A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	43,47	39,71	--
58 A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	40,73	40,73	--
58 B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	42,88	37,75	--
58 C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	43,17	40,02	--
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	40,24	34,82	--
59 B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	41,70	37,13	--
59 C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	42,37	39,36	--
60 A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	40,53	35,73	--
60 B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	42,74	38,19	--
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	43,10	40,11	--
61 A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	41,10	39,00	--
61 B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	43,34	41,40	--
61 C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	43,71	42,86	--
62 A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	49,44	49,44	--
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	58,46	58,46	--
62 C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	58,47	58,47	--
63 A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	62,44	62,44	--
63 B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	62,80	62,80	--
63 C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	62,69	62,69	--
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	60,84	60,28	--
64 B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	63,20	61,12	--
64 C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	63,21	61,03	--
65 A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	45,85	43,74	--
65 B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	60,49	55,31	--
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	60,62	55,32	--
66 A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	43,63	43,63	--
66 B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	49,03	49,03	--
66 C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	49,08	49,08	--
67 A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	40,92	38,47	--
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	43,06	39,77	--
67 C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	44,49	40,13	--
68 A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	45,64	45,64	--
68 B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	60,17	60,17	--
68 C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	60,16	60,16	--
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	57,81	51,77	--
71 B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	59,42	53,54	--
71 C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	60,75	54,63	--
72 A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	46,03	40,07	--
72 B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	53,52	46,90	--
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	59,75	53,66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 RBS
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	44,13	41,33	--	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	54,12	50,56	--	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	60,20	54,00	--	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	44,22	36,16	--	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	45,70	39,76	--	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	48,27	45,33	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	15,88	18,67	--	23,67	
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	16,68	19,38	--	24,38	
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	18,45	21,06	--	26,06	
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	14,84	17,46	--	22,46	
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	16,08	18,65	--	23,65	
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	17,67	20,15	--	25,15	
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	4,51	7,19	--	12,19	
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	3,51	6,18	--	11,18	
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	5,41	8,03	--	13,03	
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	8,78	11,50	--	16,50	
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	7,08	9,75	--	14,75	
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	9,59	11,98	--	16,98	
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	15,84	18,48	--	23,48	
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	17,37	19,97	--	24,97	
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	19,95	22,62	--	27,62	
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	15,67	18,31	--	23,31	
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	17,23	19,85	--	24,85	
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	19,67	22,29	--	27,29	
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	15,48	18,20	--	23,20	
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	16,01	18,57	--	23,57	
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	17,21	19,74	--	24,74	
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	5,99	8,81	--	13,81	
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	6,49	9,22	--	14,22	
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	5,99	8,59	--	13,59	
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	4,61	7,29	--	12,29	
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	5,22	7,89	--	12,89	
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	6,13	8,80	--	13,80	
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	16,96	19,72	--	24,72	
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	17,16	19,79	--	24,79	
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	19,38	21,88	--	26,88	
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	12,90	15,59	--	20,59	
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	13,71	16,36	--	21,36	
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	15,28	17,92	--	22,92	
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	13,43	16,15	--	21,15	
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	14,22	16,84	--	21,84	
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	16,14	18,70	--	23,70	
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	13,27	16,17	--	21,17	
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	14,08	16,92	--	21,92	
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	15,73	18,52	--	23,52	
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	11,01	13,68	--	18,68	
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	11,84	14,50	--	19,50	
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	13,76	16,24	--	21,24	
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	7,83	10,55	--	15,55	
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	6,60	9,27	--	14,27	
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	9,27	12,03	--	17,03	
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	0,27	2,97	--	7,97	
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	-0,78	1,92	--	6,92	
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	0,92	3,50	--	8,50	
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	0,93	3,63	--	8,63	
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	-0,70	2,01	--	7,01	
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	1,14	3,76	--	8,76	
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	3,15	5,77	--	10,77	
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	-0,66	2,05	--	7,05	
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	1,37	4,01	--	9,01	
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	4,17	6,92	--	11,92	
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	-0,92	1,67	--	6,67	
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	1,37	3,97	--	8,97	
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	8,40	11,00	--	16,00	
20 B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	8,77	11,34	--	16,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	10,97	13,71	--	18,71	
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	16,89	19,65	--	24,65	
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	18,53	21,20	--	26,20	
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	21,24	23,91	--	28,91	
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	11,87	14,60	--	19,60	
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	13,17	15,87	--	20,87	
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	14,70	17,37	--	22,37	
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	11,73	14,77	--	19,77	
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	11,93	15,00	--	20,00	
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	13,82	17,20	--	22,20	
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	4,09	6,82	--	11,82	
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	4,29	6,98	--	11,98	
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	4,47	7,18	--	12,18	
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	11,24	13,94	--	18,94	
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	12,36	14,96	--	19,96	
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	14,71	17,26	--	22,26	
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	11,14	13,97	--	18,97	
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	12,60	15,37	--	20,37	
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	15,82	18,39	--	23,39	
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	24,74	27,58	--	32,58	
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	27,31	30,11	--	35,11	
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	28,54	31,37	--	36,37	
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	22,06	24,66	--	29,66	
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	23,04	25,65	--	30,65	
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	24,10	26,83	--	31,83	
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	16,44	19,46	--	24,46	
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	21,16	23,89	--	28,89	
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	22,75	25,54	--	30,54	
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	11,98	14,58	--	19,58	
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	12,72	15,24	--	20,24	
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	15,15	17,66	--	22,66	
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	20,69	23,43	--	28,43	
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	23,18	25,88	--	30,88	
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	25,44	28,13	--	33,13	
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	22,18	25,03	--	30,03	
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	24,68	27,48	--	32,48	
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	26,68	29,50	--	34,50	
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	25,42	28,05	--	33,05	
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	27,22	29,86	--	34,86	
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	24,98	27,61	--	32,61	
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	27,17	29,88	--	34,88	
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	25,01	27,67	--	32,67	
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	27,03	29,74	--	34,74	
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	24,93	27,67	--	32,67	
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	26,92	29,68	--	34,68	
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	19,22	21,93	--	26,93	
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	23,16	25,94	--	30,94	
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	23,14	25,93	--	30,93	
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	23,42	26,17	--	31,17	
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	23,14	25,89	--	30,89	
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	21,32	23,89	--	28,89	
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	20,85	23,69	--	28,69	
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	22,93	25,75	--	30,75	
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	24,47	27,31	--	32,31	
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	11,13	13,95	--	18,95	
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	11,91	14,64	--	19,64	
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	14,29	17,01	--	22,01	
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	8,68	11,15	--	16,15	
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	8,64	11,05	--	16,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45	C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	10,43	13,09	--	18,09
46	A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	8,19	10,87	--	15,87
46	B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	8,72	11,36	--	16,36
46	C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	10,49	13,18	--	18,18
47	A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	8,44	11,11	--	16,11
47	B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	9,45	12,08	--	17,08
47	C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	10,46	13,11	--	18,11
48	A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	17,27	19,81	--	24,81
48	B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	19,70	22,37	--	27,37
48	C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	22,23	24,98	--	29,98
49	A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	24,56	27,13	--	32,13
49	B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	26,85	29,41	--	34,41
50	A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	24,02	26,79	--	31,79
50	B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	26,65	29,35	--	34,35
51	A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	24,30	26,98	--	31,98
51	B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	26,57	29,25	--	34,25
52	A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	23,74	26,40	--	31,40
52	B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	26,25	28,94	--	33,94
53	A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	17,38	20,01	--	25,01
54	A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	21,96	24,68	--	29,68
55	A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	22,13	24,99	--	29,99
56	A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	21,35	23,55	--	28,55
57	A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	20,78	23,47	--	28,47
58	A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	20,31	23,06	--	28,06
58	B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	23,42	26,16	--	31,16
58	C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	25,16	27,98	--	32,98
59	A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	10,62	13,36	--	18,36
59	B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	10,23	12,97	--	17,97
59	C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	11,56	14,34	--	19,34
60	A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	10,98	13,68	--	18,68
60	B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	10,31	12,97	--	17,97
60	C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	10,95	13,69	--	18,69
61	A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	11,07	13,81	--	18,81
61	B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	10,27	12,87	--	17,87
61	C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	11,85	14,53	--	19,53
62	A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	15,67	18,43	--	23,43
62	B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	18,88	21,51	--	26,51
62	C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	22,02	24,75	--	29,75
63	A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	20,01	22,49	--	27,49
63	B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	22,99	25,49	--	30,49
63	C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	26,47	29,10	--	34,10
64	A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	19,75	22,61	--	27,61
64	B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	23,22	25,98	--	30,98
64	C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	26,44	29,13	--	34,13
65	A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	13,34	16,01	--	21,01
65	B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	20,92	23,67	--	28,67
65	C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	23,61	26,27	--	31,27
66	A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	12,61	15,21	--	20,21
66	B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	12,77	15,15	--	20,15
66	C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	15,10	17,57	--	22,57
67	A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	10,78	13,55	--	18,55
67	B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	11,81	14,53	--	19,53
67	C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	14,24	16,96	--	21,96
68	A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	9,73	12,59	--	17,59
68	B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	21,07	23,86	--	28,86
68	C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	24,31	27,02	--	32,02
71	A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	38,35	41,08	--	46,08
71	B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	38,49	41,23	--	46,23
71	C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	38,22	40,95	--	45,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 RBS
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	33,93	36,60	--	41,60	
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	34,35	37,08	--	42,08	
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	34,31	37,02	--	42,02	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	21,14	23,95	--	28,95	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	21,86	24,65	--	29,65	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	22,75	25,52	--	30,52	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	33,78	36,54	--	41,54	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	33,94	36,73	--	41,73	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	33,85	36,63	--	41,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 23
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	34,65	29,65	24,65	34,65	
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	36,41	31,41	26,41	36,41	
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	37,82	32,82	27,82	37,82	
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	34,68	29,68	24,68	34,68	
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	36,49	31,49	26,49	36,49	
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	37,91	32,91	27,91	37,91	
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	21,09	16,09	11,09	21,09	
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	19,23	14,23	9,23	19,23	
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	22,77	17,77	12,77	22,77	
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	26,26	21,26	16,26	26,26	
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	27,37	22,37	17,37	27,37	
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	29,39	24,39	19,39	29,39	
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	36,02	31,02	26,02	36,02	
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	37,75	32,75	27,75	37,75	
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	39,07	34,07	29,07	39,07	
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	35,28	30,28	25,28	35,28	
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	36,90	31,90	26,90	36,90	
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	38,18	33,18	28,18	38,18	
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	27,05	22,05	17,05	27,05	
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	26,14	21,14	16,14	26,14	
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	26,50	21,50	16,50	26,50	
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	17,76	12,76	7,76	17,76	
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	18,83	13,83	8,83	18,83	
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	22,03	17,03	12,03	22,03	
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	18,73	13,73	8,73	18,73	
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	19,69	14,69	9,69	19,69	
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	23,12	18,12	13,12	23,12	
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	37,47	32,47	27,47	37,47	
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	37,16	32,16	27,16	37,16	
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	38,53	33,53	28,53	38,53	
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	20,65	15,65	10,65	20,65	
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	22,36	17,36	12,36	22,36	
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	26,23	21,23	16,23	26,23	
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	22,45	17,45	12,45	22,45	
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	23,66	18,66	13,66	23,66	
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	26,53	21,53	16,53	26,53	
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	26,79	21,79	16,79	26,79	
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	27,68	22,68	17,68	27,68	
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	29,19	24,19	19,19	29,19	
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	27,02	22,02	17,02	27,02	
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	27,85	22,85	17,85	27,85	
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	29,19	24,19	19,19	29,19	
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	13,04	8,04	3,04	13,04	
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	12,64	7,64	2,64	12,64	
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	14,90	9,90	4,90	14,90	
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	17,55	12,55	7,55	17,55	
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	11,68	6,68	1,68	11,68	
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	13,51	8,51	3,51	13,51	
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	21,26	16,26	11,26	21,26	
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	11,90	6,90	1,90	11,90	
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	13,24	8,24	3,24	13,24	
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	18,77	13,77	8,77	18,77	
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	12,38	7,38	2,38	12,38	
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	13,63	8,63	3,63	13,63	
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	19,86	14,86	9,86	19,86	
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	13,21	8,21	3,21	13,21	
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	14,95	9,95	4,95	14,95	
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	29,31	24,31	19,31	29,31	
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	27,65	22,65	17,65	27,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 23
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	29,58	24,58	19,58	29,58	
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	22,79	17,79	12,79	22,79	
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	23,42	18,42	13,42	23,42	
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	26,73	21,73	16,73	26,73	
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	16,00	11,00	6,00	16,00	
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	13,14	8,14	3,14	13,14	
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	13,86	8,86	3,86	13,86	
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	16,19	11,19	6,19	16,19	
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	12,37	7,37	2,37	12,37	
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	13,31	8,31	3,31	13,31	
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	23,83	18,83	13,83	23,83	
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	24,18	19,18	14,18	24,18	
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	14,44	9,44	4,44	14,44	
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	26,73	21,73	16,73	26,73	
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	27,64	22,64	17,64	27,64	
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	27,05	22,05	17,05	27,05	
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	24,78	19,78	14,78	24,78	
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	25,95	20,95	15,95	25,95	
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	26,50	21,50	16,50	26,50	
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	32,93	27,93	22,93	32,93	
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	33,77	28,77	23,77	33,77	
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	34,75	29,75	24,75	34,75	
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	17,45	12,45	7,45	17,45	
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	15,64	10,64	5,64	15,64	
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	19,10	14,10	9,10	19,10	
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	13,86	8,86	3,86	13,86	
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	14,23	9,23	4,23	14,23	
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	18,00	13,00	8,00	18,00	
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	18,26	13,26	8,26	18,26	
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	18,88	13,88	8,88	18,88	
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	18,93	13,93	8,93	18,93	
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	23,48	18,48	13,48	23,48	
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	24,50	19,50	14,50	24,50	
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	27,77	22,77	17,77	27,77	
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	32,72	27,72	22,72	32,72	
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	33,68	28,68	23,68	33,68	
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	34,76	29,76	24,76	34,76	
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	36,35	31,35	26,35	36,35	
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	36,04	31,04	26,04	36,04	
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	36,28	31,28	26,28	36,28	
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	36,78	31,78	26,78	36,78	
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	36,56	31,56	26,56	36,56	
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	37,50	32,50	27,50	37,50	
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	36,75	31,75	26,75	36,75	
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	37,99	32,99	27,99	37,99	
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	32,98	27,98	22,98	32,98	
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	35,30	30,30	25,30	35,30	
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	31,75	26,75	21,75	31,75	
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	34,19	29,19	24,19	34,19	
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	30,99	25,99	20,99	30,99	
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	31,07	26,07	21,07	31,07	
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	30,29	25,29	20,29	30,29	
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	31,37	26,37	21,37	31,37	
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	32,66	27,66	22,66	32,66	
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	23,53	18,53	13,53	23,53	
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	21,29	16,29	11,29	21,29	
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	20,73	15,73	10,73	20,73	
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	23,22	18,22	13,22	23,22	
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	20,21	15,21	10,21	20,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 L1eq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 23
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	21,13	16,13	11,13	21,13	
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	22,42	17,42	12,42	22,42	
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	20,26	15,26	10,26	20,26	
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	21,79	16,79	11,79	21,79	
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	21,98	16,98	11,98	21,98	
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	21,81	16,81	11,81	21,81	
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	23,79	18,79	13,79	23,79	
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	27,19	22,19	17,19	27,19	
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	30,30	25,30	20,30	30,30	
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	32,71	27,71	22,71	32,71	
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	38,17	33,17	28,17	38,17	
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	39,62	34,62	29,62	39,62	
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	38,76	33,76	28,76	38,76	
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	40,14	35,14	30,14	40,14	
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	39,34	34,34	29,34	39,34	
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	40,58	35,58	30,58	40,58	
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	39,97	34,97	29,97	39,97	
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	41,04	36,04	31,04	41,04	
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	38,58	33,58	28,58	38,58	
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	38,41	33,41	28,41	38,41	
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	37,82	32,82	27,82	37,82	
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	36,92	31,92	26,92	36,92	
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	24,68	19,68	14,68	24,68	
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	31,52	26,52	21,52	31,52	
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	24,16	19,16	14,16	24,16	
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	24,81	19,81	14,81	24,81	
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	26,10	21,10	16,10	26,10	
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	27,56	22,56	17,56	27,56	
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	29,26	24,26	19,26	29,26	
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	30,29	25,29	20,29	30,29	
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	31,95	26,95	21,95	31,95	
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	33,19	28,19	23,19	33,19	
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	31,62	26,62	21,62	31,62	
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	33,41	28,41	23,41	33,41	
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	34,65	29,65	24,65	34,65	
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	33,47	28,47	23,47	33,47	
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	38,57	33,57	28,57	38,57	
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	39,81	34,81	29,81	39,81	
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	39,33	34,33	29,33	39,33	
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	42,90	37,90	32,90	42,90	
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	43,22	38,22	33,22	43,22	
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	40,36	35,36	30,36	40,36	
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	41,97	36,97	31,97	41,97	
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	42,51	37,51	32,51	42,51	
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	33,17	28,17	23,17	33,17	
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	28,78	23,78	18,78	28,78	
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	30,49	25,49	20,49	30,49	
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	24,50	19,50	14,50	24,50	
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	26,54	21,54	16,54	26,54	
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	28,59	23,59	18,59	28,59	
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	22,94	17,94	12,94	22,94	
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	25,08	20,08	15,08	25,08	
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	27,60	22,60	17,60	27,60	
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	31,20	26,20	21,20	31,20	
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	42,35	37,35	32,35	42,35	
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	42,76	37,76	32,76	42,76	
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	31,07	26,07	21,07	31,07	
71_B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	31,23	26,23	21,23	31,23	
71_C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	30,86	25,86	20,86	30,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 PMM
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Grootvenseweg 23
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	35,41	30,41	25,41	35,41	
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	35,68	30,68	25,68	35,68	
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	36,75	31,75	26,75	36,75	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	34,97	29,97	24,97	34,97	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	35,10	30,10	25,10	35,10	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	35,47	30,47	25,47	35,47	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	25,47	20,47	15,47	25,47	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	25,66	20,66	15,66	25,66	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	26,67	21,67	16,67	26,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 29
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	28,60	23,60	18,60	28,60	
01_B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	28,12	23,12	18,12	28,12	
01_C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	30,00	25,00	20,00	30,00	
02_A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	27,06	22,06	17,06	27,06	
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	29,67	24,67	19,67	29,67	
02_C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	31,50	26,50	21,50	31,50	
03_A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	19,17	14,17	9,17	19,17	
03_B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	20,19	15,19	10,19	20,19	
03_C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	22,57	17,57	12,57	22,57	
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	24,84	19,84	14,84	24,84	
04_B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	15,51	10,51	5,51	15,51	
04_C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	17,66	12,66	7,66	17,66	
05_A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	31,44	26,44	21,44	31,44	
05_B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	34,91	29,91	24,91	34,91	
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	36,34	31,34	26,34	36,34	
06_A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	31,63	26,63	21,63	31,63	
06_B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	34,58	29,58	24,58	34,58	
06_C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	35,76	30,76	25,76	35,76	
07_A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	30,32	25,32	20,32	30,32	
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	31,71	26,71	21,71	31,71	
07_C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	32,95	27,95	22,95	32,95	
08_A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	20,36	15,36	10,36	20,36	
08_B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	19,20	14,20	9,20	19,20	
08_C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	21,25	16,25	11,25	21,25	
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	19,00	14,00	9,00	19,00	
09_B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	18,76	13,76	8,76	18,76	
09_C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	21,39	16,39	11,39	21,39	
10_A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	25,02	20,02	15,02	25,02	
10_B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	21,17	16,17	11,17	21,17	
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	23,55	18,55	13,55	23,55	
11_A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	28,18	23,18	18,18	28,18	
11_B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	29,74	24,74	19,74	29,74	
11_C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	31,50	26,50	21,50	31,50	
12_A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	29,27	24,27	19,27	29,27	
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	30,99	25,99	20,99	30,99	
12_C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	32,74	27,74	22,74	32,74	
13_A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	29,92	24,92	19,92	29,92	
13_B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	31,81	26,81	21,81	31,81	
13_C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	33,47	28,47	23,47	33,47	
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	30,31	25,31	20,31	30,31	
14_B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	32,19	27,19	22,19	32,19	
14_C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	33,81	28,81	23,81	33,81	
15_A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	21,83	16,83	11,83	21,83	
15_B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	21,96	16,96	11,96	21,96	
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	24,16	19,16	14,16	24,16	
16_A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	13,15	8,15	3,15	13,15	
16_B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	14,24	9,24	4,24	14,24	
16_C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	17,25	12,25	7,25	17,25	
17_A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	13,12	8,12	3,12	13,12	
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	14,08	9,08	4,08	14,08	
17_C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	16,83	11,83	6,83	16,83	
18_A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	16,64	11,64	6,64	16,64	
18_B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	14,24	9,24	4,24	14,24	
18_C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	16,43	11,43	6,43	16,43	
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	19,02	14,02	9,02	19,02	
19_B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	14,95	9,95	4,95	14,95	
19_C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	16,69	11,69	6,69	16,69	
20_A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	16,86	11,86	6,86	16,86	
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	17,81	12,81	7,81	17,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 29
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	20,17	15,17	10,17	20,17	
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	30,95	25,95	20,95	30,95	
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	33,90	28,90	23,90	33,90	
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	35,46	30,46	25,46	35,46	
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	20,71	15,71	10,71	20,71	
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	22,55	17,55	12,55	22,55	
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	20,52	15,52	10,52	20,52	
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	20,48	15,48	10,48	20,48	
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	16,53	11,53	6,53	16,53	
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	18,06	13,06	8,06	18,06	
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	16,04	11,04	6,04	16,04	
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	17,25	12,25	7,25	17,25	
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	19,36	14,36	9,36	19,36	
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	28,27	23,27	18,27	28,27	
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	31,29	26,29	21,29	31,29	
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	32,67	27,67	22,67	32,67	
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	23,63	18,63	13,63	23,63	
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	26,44	21,44	16,44	26,44	
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	29,07	24,07	19,07	29,07	
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	38,78	33,78	28,78	38,78	
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	41,93	36,93	31,93	41,93	
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	42,26	37,26	32,26	42,26	
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	22,47	17,47	12,47	22,47	
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	24,01	19,01	14,01	24,01	
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	26,59	21,59	16,59	26,59	
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	22,23	17,23	12,23	22,23	
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	21,15	16,15	11,15	21,15	
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	24,57	19,57	14,57	24,57	
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	22,43	17,43	12,43	22,43	
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	25,20	20,20	15,20	25,20	
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	27,83	22,83	17,83	27,83	
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	34,75	29,75	24,75	34,75	
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	39,37	34,37	29,37	39,37	
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	40,22	35,22	30,22	40,22	
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	37,69	32,69	27,69	37,69	
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	41,39	36,39	31,39	41,39	
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	41,89	36,89	31,89	41,89	
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	43,53	38,53	33,53	43,53	
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	43,81	38,81	33,81	43,81	
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	44,18	39,18	34,18	44,18	
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	44,34	39,34	34,34	44,34	
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	44,85	39,85	34,85	44,85	
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	44,98	39,98	34,98	44,98	
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	45,48	40,48	35,48	45,48	
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	45,53	40,53	35,53	45,53	
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	45,52	40,52	35,52	45,52	
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	46,35	41,35	36,35	46,35	
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	44,07	39,07	34,07	44,07	
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	41,95	36,95	31,95	41,95	
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	40,65	35,65	30,65	40,65	
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	33,80	28,80	23,80	33,80	
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	35,33	30,33	25,33	35,33	
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	38,51	33,51	28,51	38,51	
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	39,00	34,00	29,00	39,00	
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	24,13	19,13	14,13	24,13	
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	26,39	21,39	16,39	26,39	
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	28,49	23,49	18,49	28,49	
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	26,69	21,69	16,69	26,69	
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	28,52	23,52	18,52	28,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 29
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
45	C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	29,11	24,11	19,11	29,11
46	A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	27,99	22,99	17,99	27,99
46	B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	29,56	24,56	19,56	29,56
46	C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	29,64	24,64	19,64	29,64
47	A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	28,77	23,77	18,77	28,77
47	B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	30,15	25,15	20,15	30,15
47	C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	30,33	25,33	20,33	30,33
48	A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	43,03	38,03	33,03	43,03
48	B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	44,64	39,64	34,64	44,64
48	C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	44,73	39,73	34,73	44,73
49	A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	46,69	41,69	36,69	46,69
49	B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	46,80	41,80	36,80	46,80
50	A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	46,59	41,59	36,59	46,59
50	B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	46,66	41,66	36,66	46,66
51	A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	46,24	41,24	36,24	46,24
51	B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	46,38	41,38	36,38	46,38
52	A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	45,75	40,75	35,75	45,75
52	B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	45,94	40,94	35,94	45,94
53	A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	36,04	31,04	26,04	36,04
54	A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	46,24	41,24	36,24	46,24
55	A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	47,26	42,26	37,26	47,26
56	A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	48,15	43,15	38,15	48,15
57	A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	43,34	38,34	33,34	43,34
58	A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	40,95	35,95	30,95	40,95
58	B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	42,46	37,46	32,46	42,46
58	C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	42,63	37,63	32,63	42,63
59	A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	28,41	23,41	18,41	28,41
59	B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	28,70	23,70	18,70	28,70
59	C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	29,89	24,89	19,89	29,89
60	A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	27,79	22,79	17,79	27,79
60	B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	28,41	23,41	18,41	28,41
60	C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	29,53	24,53	19,53	29,53
61	A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	27,88	22,88	17,88	27,88
61	B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	28,49	23,49	18,49	28,49
61	C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	29,76	24,76	19,76	29,76
62	A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	37,70	32,70	27,70	37,70
62	B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	36,39	31,39	26,39	36,39
62	C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	36,95	31,95	26,95	36,95
63	A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	43,06	38,06	33,06	43,06
63	B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	43,91	38,91	33,91	43,91
63	C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	44,00	39,00	34,00	44,00
64	A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	43,06	38,06	33,06	43,06
64	B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	44,94	39,94	34,94	44,94
64	C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	44,98	39,98	34,98	44,98
65	A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	32,70	27,70	22,70	32,70
65	B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	44,18	39,18	34,18	44,18
65	C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	44,38	39,38	34,38	44,38
66	A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	28,96	23,96	18,96	28,96
66	B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	31,00	26,00	21,00	31,00
66	C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	31,81	26,81	21,81	31,81
67	A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	29,91	24,91	19,91	29,91
67	B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	32,24	27,24	22,24	32,24
67	C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	32,82	27,82	22,82	32,82
68	A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	24,89	19,89	14,89	24,89
68	B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	27,05	22,05	17,05	27,05
68	C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	28,82	23,82	18,82	28,82
71	A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	35,98	30,98	25,98	35,98
71	B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	37,92	32,92	27,92	37,92
71	C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	38,27	33,27	28,27	38,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 PMM
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Grootvenseweg 29
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	43,05	38,05	33,05	43,05	
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	44,93	39,93	34,93	44,93	
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	44,83	39,83	34,83	44,83	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	41,81	36,81	31,81	41,81	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	43,86	38,86	33,86	43,86	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	43,92	38,92	33,92	43,92	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	32,42	27,42	22,42	32,42	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	34,38	29,38	24,38	34,38	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	35,22	30,22	25,22	35,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 31
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	23,26	18,26	13,26	23,26	
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	22,33	17,33	12,33	22,33	
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	24,40	19,40	14,40	24,40	
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	18,28	13,28	8,28	18,28	
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	20,01	15,01	10,01	20,01	
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	23,08	18,08	13,08	23,08	
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	13,56	8,56	3,56	13,56	
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	14,25	9,25	4,25	14,25	
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	15,72	10,72	5,72	15,72	
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	20,49	15,49	10,49	20,49	
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	12,64	7,64	2,64	12,64	
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	14,16	9,16	4,16	14,16	
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	21,81	16,81	11,81	21,81	
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	24,56	19,56	14,56	24,56	
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	27,27	22,27	17,27	27,27	
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	24,45	19,45	14,45	24,45	
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	27,73	22,73	17,73	27,73	
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	29,94	24,94	19,94	29,94	
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	29,79	24,79	19,79	29,79	
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	31,99	26,99	21,99	31,99	
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	33,33	28,33	23,33	33,33	
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	24,54	19,54	14,54	24,54	
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	26,26	21,26	16,26	26,26	
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	24,61	19,61	14,61	24,61	
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	14,83	9,83	4,83	14,83	
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	16,18	11,18	6,18	16,18	
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	18,17	13,17	8,17	18,17	
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	19,97	14,97	9,97	19,97	
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	15,83	10,83	5,83	15,83	
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	17,63	12,63	7,63	17,63	
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	27,38	22,38	17,38	27,38	
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	29,30	24,30	19,30	29,30	
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	30,96	25,96	20,96	30,96	
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	27,73	22,73	17,73	27,73	
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	29,63	24,63	19,63	29,63	
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	31,37	26,37	21,37	31,37	
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	26,09	21,09	16,09	26,09	
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	27,98	22,98	17,98	27,98	
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	29,97	24,97	19,97	29,97	
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	22,97	17,97	12,97	22,97	
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	24,99	19,99	14,99	24,99	
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	27,62	22,62	17,62	27,62	
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	22,76	17,76	12,76	22,76	
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	22,50	17,50	12,50	22,50	
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	25,22	20,22	15,22	25,22	
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	15,76	10,76	5,76	15,76	
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	15,33	10,33	5,33	15,33	
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	16,77	11,77	6,77	16,77	
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	14,77	9,77	4,77	14,77	
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	14,93	9,93	4,93	14,93	
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	16,53	11,53	6,53	16,53	
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	13,93	8,93	3,93	13,93	
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	14,36	9,36	4,36	14,36	
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	16,11	11,11	6,11	16,11	
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	15,87	10,87	5,87	15,87	
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	13,95	8,95	3,95	13,95	
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	16,23	11,23	6,23	16,23	
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	15,74	10,74	5,74	15,74	
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	16,80	11,80	6,80	16,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 31
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	19,20	14,20	9,20	19,20	
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	38,95	33,95	28,95	38,95	
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	41,14	36,14	31,14	41,14	
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	41,55	36,55	31,55	41,55	
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	30,30	25,30	20,30	30,30	
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	31,41	26,41	21,41	31,41	
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	32,54	27,54	22,54	32,54	
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	26,73	21,73	16,73	26,73	
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	28,12	23,12	18,12	28,12	
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	30,46	25,46	20,46	30,46	
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	18,46	13,46	8,46	18,46	
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	19,88	14,88	9,88	19,88	
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	21,72	16,72	11,72	21,72	
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	28,12	23,12	18,12	28,12	
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	30,37	25,37	20,37	30,37	
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	32,23	27,23	22,23	32,23	
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	30,42	25,42	20,42	30,42	
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	33,83	28,83	23,83	33,83	
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	34,86	29,86	24,86	34,86	
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	47,16	42,16	37,16	47,16	
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	47,37	42,37	37,37	47,37	
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	47,30	42,30	37,30	47,30	
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	31,72	26,72	21,72	31,72	
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	33,18	28,18	23,18	33,18	
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	34,05	29,05	24,05	34,05	
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	29,06	24,06	19,06	29,06	
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	30,53	25,53	20,53	30,53	
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	31,48	26,48	21,48	31,48	
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	34,84	29,84	24,84	34,84	
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	36,92	31,92	26,92	36,92	
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	37,28	32,28	27,28	37,28	
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	42,80	37,80	32,80	42,80	
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	44,41	39,41	34,41	44,41	
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	44,51	39,51	34,51	44,51	
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	45,73	40,73	35,73	45,73	
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	46,48	41,48	36,48	46,48	
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	46,41	41,41	36,41	46,41	
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	46,61	41,61	36,61	46,61	
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	46,71	41,71	36,71	46,71	
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	46,33	41,33	36,33	46,33	
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	46,53	41,53	36,53	46,53	
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	45,88	40,88	35,88	45,88	
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	46,06	41,06	36,06	46,06	
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	45,26	40,26	35,26	45,26	
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	45,54	40,54	35,54	45,54	
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	34,96	29,96	24,96	34,96	
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	45,37	40,37	35,37	45,37	
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	46,88	41,88	36,88	46,88	
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	46,66	41,66	36,66	46,66	
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	46,55	41,55	36,55	46,55	
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	43,92	38,92	33,92	43,92	
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	41,71	36,71	31,71	41,71	
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	42,79	37,79	32,79	42,79	
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	42,90	37,90	32,90	42,90	
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	25,82	20,82	15,82	25,82	
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	26,75	21,75	16,75	26,75	
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	28,64	23,64	18,64	28,64	
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	25,00	20,00	15,00	25,00	
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	26,07	21,07	16,07	26,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 31
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	27,92	22,92	17,92	27,92	
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	24,47	19,47	14,47	24,47	
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	25,67	20,67	15,67	25,67	
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	27,59	22,59	17,59	27,59	
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	25,12	20,12	15,12	25,12	
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	26,35	21,35	16,35	26,35	
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	28,14	23,14	18,14	28,14	
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	37,70	32,70	27,70	37,70	
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	34,81	29,81	24,81	34,81	
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	35,62	30,62	25,62	35,62	
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	43,99	38,99	33,99	43,99	
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	44,34	39,34	34,34	44,34	
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	43,32	38,32	33,32	43,32	
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	43,65	38,65	33,65	43,65	
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	42,66	37,66	32,66	42,66	
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	43,01	38,01	33,01	43,01	
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	42,00	37,00	32,00	42,00	
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	42,42	37,42	32,42	42,42	
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	32,26	27,26	22,26	32,26	
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	40,07	35,07	30,07	40,07	
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	41,11	36,11	31,11	41,11	
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	43,00	38,00	33,00	43,00	
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	42,34	37,34	32,34	42,34	
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	39,93	34,93	29,93	39,93	
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	43,62	38,62	33,62	43,62	
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	43,98	38,98	33,98	43,98	
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	25,14	20,14	15,14	25,14	
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	26,79	21,79	16,79	26,79	
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	28,77	23,77	18,77	28,77	
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	23,67	18,67	13,67	23,67	
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	25,44	20,44	15,44	25,44	
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	27,49	22,49	17,49	27,49	
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	24,36	19,36	14,36	24,36	
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	26,79	21,79	16,79	26,79	
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	28,76	23,76	18,76	28,76	
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	32,25	27,25	22,25	32,25	
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	38,03	33,03	28,03	38,03	
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	38,65	33,65	28,65	38,65	
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	38,40	33,40	28,40	38,40	
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	39,25	34,25	29,25	39,25	
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	40,33	35,33	30,33	40,33	
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	34,16	29,16	24,16	34,16	
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	40,49	35,49	30,49	40,49	
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	41,19	36,19	31,19	41,19	
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	30,46	25,46	20,46	30,46	
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	39,84	34,84	29,84	39,84	
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	40,65	35,65	30,65	40,65	
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	23,97	18,97	13,97	23,97	
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	25,19	20,19	15,19	25,19	
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	27,26	22,26	17,26	27,26	
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	20,93	15,93	10,93	20,93	
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	22,17	17,17	12,17	22,17	
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	25,30	20,30	15,30	25,30	
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	19,05	14,05	9,05	19,05	
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	21,07	16,07	11,07	21,07	
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	24,50	19,50	14,50	24,50	
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	44,71	39,71	34,71	44,71	
71_B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	44,63	39,63	34,63	44,63	
71_C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	44,52	39,52	34,52	44,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 PMM
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Grootvenseweg 31
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	53,18	48,18	43,18	53,18	
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	53,00	48,00	43,00	53,00	
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	52,53	47,53	42,53	52,53	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	50,00	45,00	40,00	50,00	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	49,94	44,94	39,94	49,94	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	49,69	44,69	39,69	49,69	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	38,49	33,49	28,49	38,49	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	38,75	33,75	28,75	38,75	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	38,88	33,88	28,88	38,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Grootvenseweg 25-27
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	35,84	30,84	25,84	35,84	
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	36,86	31,86	26,86	36,86	
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	38,30	33,30	28,30	38,30	
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	34,33	29,33	24,33	34,33	
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	36,34	31,34	26,34	36,34	
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	37,82	32,82	27,82	37,82	
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	24,13	19,13	14,13	24,13	
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	24,60	19,60	14,60	24,60	
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	27,12	22,12	17,12	27,12	
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	31,30	26,30	21,30	31,30	
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	22,16	17,16	12,16	22,16	
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	24,95	19,95	14,95	24,95	
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	34,59	29,59	24,59	34,59	
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	37,23	32,23	27,23	37,23	
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	38,30	33,30	28,30	38,30	
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	32,83	27,83	22,83	32,83	
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	35,81	30,81	25,81	35,81	
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	36,93	31,93	26,93	36,93	
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	34,05	29,05	24,05	34,05	
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	35,32	30,32	25,32	35,32	
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	36,46	31,46	26,46	36,46	
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	20,93	15,93	10,93	20,93	
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	21,23	16,23	11,23	21,23	
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	23,37	18,37	13,37	23,37	
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	20,31	15,31	10,31	20,31	
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	21,09	16,09	11,09	21,09	
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	23,27	18,27	13,27	23,27	
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	35,96	30,96	25,96	35,96	
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	36,30	31,30	26,30	36,30	
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	37,47	32,47	27,47	37,47	
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	30,18	25,18	20,18	30,18	
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	31,86	26,86	21,86	31,86	
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	33,33	28,33	23,33	33,33	
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	29,02	24,02	19,02	29,02	
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	30,67	25,67	20,67	30,67	
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	32,05	27,05	22,05	32,05	
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	26,59	21,59	16,59	26,59	
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	28,22	23,22	18,22	28,22	
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	29,81	24,81	19,81	29,81	
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	25,55	20,55	15,55	25,55	
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	27,06	22,06	17,06	27,06	
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	28,72	23,72	18,72	28,72	
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	15,27	10,27	5,27	15,27	
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	14,44	9,44	4,44	14,44	
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	16,22	11,22	6,22	16,22	
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	13,14	8,14	3,14	13,14	
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	13,65	8,65	3,65	13,65	
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	15,32	10,32	5,32	15,32	
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	16,62	11,62	6,62	16,62	
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	13,95	8,95	3,95	13,95	
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	15,77	10,77	5,77	15,77	
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	20,41	15,41	10,41	20,41	
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	14,42	9,42	4,42	14,42	
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	16,44	11,44	6,44	16,44	
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	18,99	13,99	8,99	18,99	
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	15,02	10,02	5,02	15,02	
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	17,21	12,21	7,21	17,21	
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	29,27	24,27	19,27	29,27	
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	30,60	25,60	20,60	30,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 25-27
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	32,13	27,13	22,13	32,13	
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	24,01	19,01	14,01	24,01	
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	25,89	20,89	15,89	25,89	
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	28,92	23,92	18,92	28,92	
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	17,48	12,48	7,48	17,48	
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	18,17	13,17	8,17	18,17	
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	17,24	12,24	7,24	17,24	
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	18,97	13,97	8,97	18,97	
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	14,91	9,91	4,91	14,91	
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	16,43	11,43	6,43	16,43	
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	15,12	10,12	5,12	15,12	
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	15,69	10,69	5,69	15,69	
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	17,42	12,42	7,42	17,42	
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	28,77	23,77	18,77	28,77	
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	30,49	25,49	20,49	30,49	
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	31,43	26,43	21,43	31,43	
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	27,33	22,33	17,33	27,33	
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	29,19	24,19	19,19	29,19	
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	30,62	25,62	20,62	30,62	
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	35,12	30,12	25,12	35,12	
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	37,73	32,73	27,73	37,73	
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	39,10	34,10	29,10	39,10	
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	20,05	15,05	10,05	20,05	
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	19,71	14,71	9,71	19,71	
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	23,38	18,38	13,38	23,38	
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	16,11	11,11	6,11	16,11	
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	17,76	12,76	7,76	17,76	
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	21,81	16,81	11,81	21,81	
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	18,79	13,79	8,79	18,79	
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	20,39	15,39	10,39	20,39	
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	22,82	17,82	12,82	22,82	
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	28,54	23,54	18,54	28,54	
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	32,98	27,98	22,98	32,98	
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	34,90	29,90	24,90	34,90	
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	35,26	30,26	25,26	35,26	
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	37,59	32,59	27,59	37,59	
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	38,98	33,98	28,98	38,98	
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	40,40	35,40	30,40	40,40	
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	41,44	36,44	31,44	41,44	
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	40,66	35,66	30,66	40,66	
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	41,59	36,59	31,59	41,59	
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	41,31	36,31	31,31	41,31	
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	42,09	37,09	32,09	42,09	
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	42,01	37,01	32,01	42,01	
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	42,62	37,62	32,62	42,62	
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	39,65	34,65	29,65	39,65	
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	39,82	34,82	29,82	39,82	
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	37,76	32,76	27,76	37,76	
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	37,70	32,70	27,70	37,70	
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	35,50	30,50	25,50	35,50	
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	33,21	28,21	23,21	33,21	
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	33,62	28,62	23,62	33,62	
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	35,83	30,83	25,83	35,83	
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	37,20	32,20	27,20	37,20	
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	25,31	20,31	15,31	25,31	
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	25,14	20,14	15,14	25,14	
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	27,68	22,68	17,68	27,68	
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	25,11	20,11	15,11	25,11	
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	24,75	19,75	14,75	24,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Grootvenseweg 25-27
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	27,41	22,41	17,41	27,41	
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	24,63	19,63	14,63	24,63	
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	25,15	20,15	15,15	25,15	
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	27,51	22,51	17,51	27,51	
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	25,79	20,79	15,79	25,79	
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	27,60	22,60	17,60	27,60	
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	28,44	23,44	18,44	28,44	
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	35,52	30,52	25,52	35,52	
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	40,54	35,54	30,54	40,54	
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	41,32	36,32	31,32	41,32	
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	43,98	38,98	33,98	43,98	
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	44,29	39,29	34,29	44,29	
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	44,66	39,66	34,66	44,66	
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	44,87	39,87	34,87	44,87	
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	45,29	40,29	35,29	45,29	
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	45,38	40,38	35,38	45,38	
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	45,80	40,80	35,80	45,80	
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	45,82	40,82	35,82	45,82	
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	45,47	40,47	35,47	45,47	
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	46,10	41,10	36,10	46,10	
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	44,65	39,65	34,65	44,65	
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	42,50	37,50	32,50	42,50	
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	30,57	25,57	20,57	30,57	
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	35,89	30,89	25,89	35,89	
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	28,91	23,91	18,91	28,91	
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	30,53	25,53	20,53	30,53	
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	26,59	21,59	16,59	26,59	
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	27,34	22,34	17,34	27,34	
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	28,97	23,97	18,97	28,97	
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	27,07	22,07	17,07	27,07	
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	28,01	23,01	18,01	28,01	
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	29,43	24,43	19,43	29,43	
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	28,60	23,60	18,60	28,60	
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	30,37	25,37	20,37	30,37	
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	31,20	26,20	21,20	31,20	
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	42,59	37,59	32,59	42,59	
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	45,11	40,11	35,11	45,11	
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	45,17	40,17	35,17	45,17	
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	46,73	41,73	36,73	46,73	
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	47,44	42,44	37,44	47,44	
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	47,35	42,35	37,35	47,35	
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	46,48	41,48	36,48	46,48	
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	47,25	42,25	37,25	47,25	
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	47,18	42,18	37,18	47,18	
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	35,38	30,38	25,38	35,38	
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	41,08	36,08	31,08	41,08	
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	41,27	36,27	31,27	41,27	
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	32,33	27,33	22,33	32,33	
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	34,39	29,39	24,39	34,39	
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	34,87	29,87	24,87	34,87	
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	27,91	22,91	17,91	27,91	
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	29,74	24,74	19,74	29,74	
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	30,82	25,82	20,82	30,82	
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	32,31	27,31	22,31	32,31	
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	43,51	38,51	33,51	43,51	
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	43,62	38,62	33,62	43,62	
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	32,98	27,98	22,98	32,98	
71_B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	34,39	29,39	24,39	34,39	
71_C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	35,41	30,41	25,41	35,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 PMM
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Grootvenseweg 25-27
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	38,44	33,44	28,44	38,44	
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	40,06	35,06	30,06	40,06	
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	41,21	36,21	31,21	41,21	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	37,94	32,94	27,94	37,94	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	39,37	34,37	29,37	39,37	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	40,24	35,24	30,24	40,24	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	29,37	24,37	19,37	29,37	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	30,32	25,32	20,32	30,32	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	30,92	25,92	20,92	30,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 23

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	52,93	47,93	42,93
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	54,87	49,87	44,87
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	56,10	51,10	46,10
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	54,06	49,06	44,06
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	55,90	50,90	45,90
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	57,31	52,31	47,31
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	40,58	35,58	30,58
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	38,89	33,89	28,89
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	42,41	37,41	32,41
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	51,24	46,24	41,24
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	52,86	47,86	42,86
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	54,23	49,23	44,23
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	54,20	49,20	44,21
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	56,49	51,49	46,49
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	56,88	51,88	46,88
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	53,55	48,55	43,55
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	55,72	50,72	45,72
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	56,37	51,37	46,37
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	47,84	42,84	37,84
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	48,86	43,86	38,86
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	49,78	44,78	39,78
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	36,50	31,50	26,50
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	38,83	33,83	28,83
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	39,67	34,67	29,67
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	36,70	31,70	26,70
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	37,54	32,54	27,54
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	40,99	35,99	30,99
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	55,92	50,92	45,92
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	56,00	51,00	46,00
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	56,72	51,72	46,72
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	43,27	38,27	33,27
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	44,30	39,30	34,30
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	46,89	41,89	36,89
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	41,74	39,07	34,07
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	42,90	39,81	34,81
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	45,40	41,17	36,17
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	47,66	42,66	37,66
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	48,88	43,88	38,88
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	50,14	45,14	40,14
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	47,96	42,96	37,96
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	48,69	43,69	38,69
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	49,86	44,86	39,86
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	33,55	28,55	23,55
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	32,57	27,57	22,57
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	35,21	30,21	25,21
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	38,05	33,05	28,05
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	31,03	26,03	21,03
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	34,63	29,63	24,63
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	39,72	34,72	29,72
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	29,96	24,96	19,96
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	31,35	26,35	21,35
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	44,35	39,35	34,35
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	30,58	25,58	20,58
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	31,94	26,94	21,94
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	39,10	34,10	29,10
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	33,80	28,80	23,80
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	35,93	30,93	25,93
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	49,81	44,81	39,81
20 B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	50,81	45,81	40,81
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	51,89	46,89	41,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 23

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21 A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	40,66	35,66	30,66
21 B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	41,80	36,80	31,80
21 C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	45,29	40,29	35,29
22 A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	35,30	30,30	25,30
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	31,47	26,47	21,47
22 C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	31,82	26,82	21,82
23 A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	34,50	29,50	24,50
23 B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	31,74	26,74	21,74
23 C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	31,72	26,72	21,72
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	44,69	39,69	34,69
24 B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	45,41	40,41	35,41
24 C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	37,33	32,33	27,33
25 A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	46,43	41,43	36,43
25 B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	47,39	42,39	37,39
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	48,54	43,54	38,54
26 A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	45,11	40,11	35,11
26 B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	46,20	41,20	36,20
26 C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	46,54	41,54	36,54
27 A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	50,10	45,10	40,10
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	51,26	46,26	41,26
27 C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	52,40	47,40	42,40
28 A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	37,72	32,72	27,72
28 B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	33,56	28,56	23,56
28 C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	36,92	31,92	26,92
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	31,38	26,38	21,38
29 B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	31,74	26,74	21,74
29 C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	35,53	30,53	25,53
30 A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	36,24	31,24	26,24
30 B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	37,24	32,24	27,24
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	38,42	33,42	28,42
31 A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	46,71	41,71	36,71
31 B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	47,64	42,64	37,64
31 C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	49,25	44,25	39,25
32 A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	50,18	45,18	40,18
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	51,30	46,30	41,30
32 C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	52,46	47,46	42,46
33 A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	53,89	48,89	43,89
33 B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	53,87	48,87	43,87
34 A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	53,69	48,69	43,69
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	54,88	49,88	44,88
35 A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	54,33	49,33	44,33
35 B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	55,90	50,90	45,90
36 A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	54,88	49,88	44,88
36 B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	56,48	51,48	46,48
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	53,54	48,54	43,54
38 A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	53,17	48,17	43,17
39 A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	52,60	47,60	42,60
40 A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	51,60	46,60	41,60
41 A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	51,49	46,49	41,49
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	47,96	42,96	37,96
43 A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	47,24	42,24	37,24
43 B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	48,65	43,65	38,65
43 C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	50,07	45,08	40,08
44 A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	42,11	37,11	32,11
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	41,05	36,05	31,05
44 C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	41,59	36,59	31,59
45 A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	42,99	37,99	32,99
45 B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	39,86	34,86	29,86
45 C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	41,17	36,17	31,17
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	40,42	35,42	30,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 Groep: LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Grootvenseweg 23

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46 B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	39,88	34,88	29,88
46 C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	40,34	35,34	30,34
47 A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	39,96	34,96	29,97
47 B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	40,24	35,24	30,24
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	42,54	37,54	32,54
48 A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	49,12	44,12	39,12
48 B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	53,81	48,81	43,81
48 C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	55,32	50,32	45,32
49 A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	56,63	51,63	46,63
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	57,59	52,59	47,59
50 A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	57,43	52,43	47,43
50 B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	58,04	53,04	48,04
51 A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	58,25	53,25	48,25
51 B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	58,34	53,34	48,34
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	58,35	53,35	48,35
52 B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	58,40	53,40	48,40
53 A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	57,55	52,55	47,55
54 A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	57,12	52,12	47,12
55 A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	56,38	51,38	46,38
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	55,29	50,29	45,29
57 A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	43,21	38,21	33,21
58 A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	50,60	45,60	40,60
58 B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	47,90	42,90	37,90
58 C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	43,20	38,20	33,20
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	48,15	43,15	38,15
59 B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	50,00	45,00	40,00
59 C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	51,07	46,07	41,07
60 A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	49,44	44,44	39,44
60 B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	51,76	46,76	41,76
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	52,25	47,25	42,25
61 A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	49,82	44,82	39,82
61 B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	52,24	47,24	42,24
61 C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	52,31	47,31	42,31
62 A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	52,42	47,42	42,42
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	58,91	53,91	48,91
62 C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	58,98	53,98	48,98
63 A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	61,67	56,67	51,67
63 B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	62,31	57,31	52,31
63 C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	62,26	57,26	52,26
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	61,34	56,34	51,34
64 B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	60,77	55,77	50,77
64 C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	60,74	55,75	50,74
65 A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	54,21	49,21	44,21
65 B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	55,41	50,41	45,41
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	55,55	50,55	45,55
66 A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	49,18	44,18	39,18
66 B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	51,66	46,66	41,66
66 C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	52,09	47,09	42,09
67 A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	43,29	38,29	33,29
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	44,11	39,11	34,11
67 C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	46,29	41,29	36,29
68 A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	56,43	51,43	46,43
68 B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	61,86	56,86	51,86
68 C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	61,82	56,82	51,82
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	51,87	46,87	41,87
71 B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	52,38	47,38	42,38
71 C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	51,92	46,92	41,92
72 A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	52,52	47,52	42,52
72 B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	53,20	48,18	43,18
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	54,38	49,38	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 PMM
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Grootvenseweg 23

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	52,52	47,52	42,52	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	53,08	48,08	43,08	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	53,45	48,45	43,45	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	47,18	42,18	37,18	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	47,19	42,19	37,19	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	44,80	39,80	34,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 25-27

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	55,06	50,06	45,06
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	57,16	52,16	47,16
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	58,14	53,14	48,14
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	53,55	48,55	43,55
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	56,67	51,67	46,67
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	57,83	52,83	47,83
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	42,34	37,34	32,34
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	45,61	40,61	35,61
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	47,27	42,27	37,27
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	48,94	43,94	38,94
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	50,52	45,52	40,52
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	51,93	46,93	41,93
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	56,05	51,05	46,05
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	58,43	53,43	48,43
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	58,54	53,54	48,54
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	56,72	51,72	46,72
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	59,52	54,52	49,52
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	59,91	54,91	49,91
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	58,44	53,44	48,44
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	59,53	54,53	49,53
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	59,61	54,61	49,61
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	41,24	36,24	31,24
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	41,39	36,39	31,39
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	43,38	38,38	33,38
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	41,29	36,29	31,29
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	40,94	35,94	30,94
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	42,08	37,08	32,08
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	57,51	52,51	47,51
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	57,72	52,72	47,72
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	57,85	52,85	47,85
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	51,38	46,38	41,38
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	52,73	47,73	42,73
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	54,34	49,34	44,34
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	50,58	45,58	40,58
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	52,37	47,37	42,37
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	53,96	48,96	43,96
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	49,84	44,84	39,84
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	52,87	47,87	42,87
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	54,94	49,94	44,94
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	46,86	41,86	36,86
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	50,12	45,12	40,12
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	52,07	47,07	42,07
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	33,51	28,51	23,51
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	35,00	30,00	25,00
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	38,05	33,05	28,05
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	30,93	25,93	20,93
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	33,05	28,05	23,05
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	35,56	30,56	25,56
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	37,68	32,68	27,68
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	34,74	29,74	24,74
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	37,44	32,44	27,44
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	44,65	39,65	34,65
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	33,67	28,67	23,67
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	36,21	31,21	26,21
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	42,85	37,85	32,85
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	32,90	27,90	22,90
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	36,78	31,78	26,78
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	50,19	45,19	40,19
20 B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	51,94	46,94	41,94
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	53,49	48,49	43,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 25-27

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21 A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	48,89	43,89	38,89
21 B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	51,20	46,20	41,20
21 C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	53,16	48,16	43,16
22 A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	40,70	35,70	30,70
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	41,98	36,98	31,98
22 C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	36,38	31,38	26,38
23 A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	41,09	36,09	31,09
23 B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	33,08	28,08	23,08
23 C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	36,10	31,10	26,10
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	38,37	33,37	28,37
24 B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	38,56	33,56	28,56
24 C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	38,46	33,46	28,46
25 A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	50,85	45,85	40,85
25 B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	53,24	48,24	43,24
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	54,83	49,83	44,83
26 A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	47,90	42,90	37,90
26 B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	51,59	46,59	41,59
26 C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	52,40	47,40	42,40
27 A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	54,53	49,53	44,53
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	56,75	51,75	46,75
27 C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	57,54	52,54	47,54
28 A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	40,37	35,37	30,37
28 B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	38,37	33,37	28,37
28 C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	41,76	36,76	31,76
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	33,95	28,95	23,95
29 B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	36,10	31,10	26,10
29 C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	40,07	35,07	30,07
30 A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	38,97	33,97	28,97
30 B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	41,18	36,18	31,18
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	44,50	39,50	34,50
31 A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	52,15	47,15	42,15
31 B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	55,07	50,07	45,07
31 C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	56,36	51,36	46,36
32 A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	54,22	49,22	44,22
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	56,53	51,53	46,53
32 C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	57,28	52,28	47,28
33 A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	60,10	55,10	50,10
33 B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	60,18	55,18	50,18
34 A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	60,74	55,74	50,74
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	60,85	55,85	50,85
35 A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	61,12	56,12	51,12
35 B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	61,22	56,22	51,22
36 A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	62,26	57,26	52,26
36 B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	62,21	57,21	52,21
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	62,90	57,90	52,90
38 A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	62,49	57,49	52,49
39 A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	60,13	55,13	50,13
40 A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	58,63	53,63	48,63
41 A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	56,87	51,87	46,87
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	53,07	48,07	43,07
43 A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	52,00	47,00	42,00
43 B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	54,68	49,68	44,68
43 C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	55,16	50,16	45,16
44 A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	44,16	39,16	34,16
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	46,55	41,55	36,55
44 C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	48,61	43,61	38,61
45 A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	46,48	41,48	36,48
45 B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	48,21	43,21	38,21
45 C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	48,75	43,75	38,75
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	46,96	41,96	36,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 25-27

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46 B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	48,87	43,87	38,87
46 C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	49,48	44,48	39,48
47 A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	47,97	42,97	37,97
47 B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	49,59	44,59	39,59
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	49,24	44,24	39,24
48 A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	59,16	54,16	49,16
48 B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	61,61	56,61	51,61
48 C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	62,05	57,05	52,05
49 A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	65,47	60,47	55,47
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	65,42	60,42	55,42
50 A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	66,48	61,48	56,48
50 B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	66,39	61,39	56,39
51 A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	67,17	62,17	57,17
51 B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	67,04	62,04	57,04
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	67,42	62,42	57,42
52 B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	67,27	62,27	57,27
53 A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	68,65	63,65	58,65
54 A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	70,13	65,13	60,13
55 A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	69,30	64,30	59,30
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	67,23	62,23	57,23
57 A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	53,29	48,29	43,29
58 A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	60,18	55,18	50,18
58 B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	50,68	45,68	40,68
58 C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	51,34	46,34	41,34
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	49,70	44,70	39,70
59 B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	49,79	44,79	39,79
59 C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	49,76	44,76	39,76
60 A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	50,25	45,25	40,25
60 B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	52,76	47,76	42,76
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	53,02	48,02	43,02
61 A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	51,53	46,53	41,53
61 B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	53,30	48,30	43,30
61 C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	53,42	48,42	43,42
62 A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	66,02	61,02	56,02
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	66,08	61,08	56,08
62 C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	65,94	60,94	55,94
63 A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	68,04	63,04	58,04
63 B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	67,90	62,90	57,90
63 C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	67,67	62,67	57,67
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	68,27	63,27	58,27
64 B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	68,32	63,32	58,32
64 C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	68,16	63,16	58,16
65 A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	60,56	55,56	50,56
65 B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	66,30	61,30	56,30
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	66,27	61,27	56,27
66 A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	54,53	49,53	44,53
66 B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	54,72	49,72	44,72
66 C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	54,76	49,76	44,76
67 A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	54,02	49,02	44,02
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	54,45	49,45	44,45
67 C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	54,49	49,49	44,49
68 A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	54,25	49,25	44,25
68 B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	65,58	60,58	55,58
68 C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	65,55	60,55	55,55
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	56,88	51,88	46,88
71 B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	58,85	53,85	48,85
71 C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	59,49	54,49	49,49
72 A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	57,78	52,78	47,78
72 B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	59,76	54,76	49,76
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	60,43	55,43	50,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 PMM
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Grootvenseweg 25-27

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	58,21	53,21	48,21	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	60,05	55,05	50,05	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	60,85	55,85	50,85	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	49,90	44,90	39,90	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	51,15	46,15	41,15	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	52,35	47,35	42,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 29

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	48,70	43,70	38,70
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	51,92	46,92	41,92
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	54,29	49,29	44,29
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	48,42	43,42	38,42
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	52,36	47,36	42,36
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	54,64	49,64	44,64
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	42,49	37,49	32,49
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	46,07	41,07	36,07
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	48,01	43,01	38,01
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	46,21	41,21	36,21
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	36,06	31,06	26,06
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	39,66	34,66	29,66
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	58,00	53,00	48,00
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	60,27	55,27	50,27
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	60,26	55,26	50,26
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	56,59	51,59	46,59
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	60,24	55,24	50,24
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	60,52	55,52	50,52
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	57,76	52,76	47,76
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	58,66	53,66	48,66
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	58,69	53,69	48,69
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	40,76	35,76	30,76
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	40,32	35,32	30,32
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	42,53	37,53	32,53
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	39,04	34,04	29,04
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	39,96	34,96	29,96
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	42,24	37,24	32,24
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	45,94	40,94	35,94
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	45,01	40,01	35,01
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	46,36	41,36	36,36
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	50,94	45,94	40,94
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	52,75	47,75	42,75
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	54,39	49,39	44,39
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	53,53	48,53	43,53
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	55,39	50,39	45,39
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	56,91	51,91	46,91
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	51,20	46,20	41,20
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	53,01	48,01	43,01
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	54,95	49,95	44,95
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	52,96	47,96	42,96
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	54,69	49,69	44,69
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	56,24	51,24	46,24
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	45,11	40,11	35,11
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	44,21	39,21	34,21
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	46,33	41,33	36,33
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	35,18	30,18	25,18
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	34,52	29,52	24,52
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	37,72	32,72	27,72
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	33,65	28,65	23,65
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	33,30	28,30	23,30
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	36,53	31,53	26,53
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	37,69	32,69	27,69
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	32,99	27,99	22,99
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	36,61	31,61	26,61
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	42,13	37,13	32,13
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	33,77	28,77	23,77
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	37,19	32,19	27,19
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	39,56	34,56	29,56
20 B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	40,57	35,57	30,57
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	41,77	36,77	31,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 29

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21 A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	52,71	47,71	42,71
21 B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	55,68	50,68	45,68
21 C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	55,99	50,99	45,99
22 A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	40,75	35,75	30,75
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	43,44	38,44	33,44
22 C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	43,98	38,98	33,98
23 A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	43,32	38,32	33,32
23 B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	37,69	32,69	27,69
23 C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	39,04	34,04	29,04
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	37,17	32,17	27,17
24 B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	38,67	33,67	28,67
24 C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	40,61	35,61	30,61
25 A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	53,82	48,82	43,82
25 B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	56,02	51,02	46,02
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	56,78	51,78	46,78
26 A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	45,95	40,95	35,95
26 B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	51,25	46,25	41,25
26 C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	52,07	47,07	42,07
27 A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	60,14	55,14	50,14
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	61,95	56,95	51,95
27 C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	61,08	56,08	51,08
28 A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	43,24	38,24	33,24
28 B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	43,26	38,26	33,26
28 C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	44,86	39,86	34,86
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	47,21	42,21	37,21
29 B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	41,26	36,26	31,26
29 C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	42,84	37,84	32,84
30 A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	42,03	37,03	32,03
30 B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	44,41	39,41	34,41
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	46,13	41,13	36,13
31 A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	57,29	52,29	47,29
31 B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	60,16	55,16	50,16
31 C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	60,39	55,39	50,39
32 A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	60,30	55,30	50,30
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	61,86	56,86	51,86
32 C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	60,96	55,96	50,96
33 A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	65,56	60,56	55,56
33 B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	65,58	60,58	55,58
34 A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	67,13	62,13	57,13
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	67,09	62,09	57,09
35 A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	68,24	63,24	58,24
35 B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	68,23	63,23	58,23
36 A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	68,96	63,96	58,96
36 B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	68,86	63,86	58,86
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	70,67	65,67	60,67
38 A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	72,19	67,19	62,19
39 A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	69,75	64,75	59,75
40 A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	68,01	63,01	58,01
41 A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	64,15	59,15	54,15
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	58,10	53,10	48,10
43 A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	57,01	52,01	47,01
43 B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	57,96	52,96	47,96
43 C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	58,13	53,13	48,13
44 A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	45,75	40,75	35,75
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	46,34	41,34	36,34
44 C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	47,49	42,49	37,49
45 A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	48,57	43,57	38,57
45 B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	49,16	44,16	39,16
45 C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	49,79	44,79	39,79
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	50,91	45,91	40,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 29

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46 B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	50,75	45,75	40,75
46 C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	50,93	45,93	40,93
47 A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	51,14	46,14	41,14
47 B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	51,00	46,00	41,00
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	51,15	46,15	41,15
48 A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	65,73	60,73	55,73
48 B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	65,80	60,80	55,80
48 C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	65,70	60,70	55,70
49 A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	69,39	64,39	59,39
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	69,22	64,22	59,22
50 A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	69,69	64,69	59,69
50 B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	69,52	64,52	59,52
51 A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	68,70	63,70	58,70
51 B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	68,58	63,58	58,58
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	67,70	62,70	57,70
52 B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	67,63	62,63	57,63
53 A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	63,00	58,00	53,00
54 A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	70,26	65,26	60,26
55 A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	71,16	66,16	61,16
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	71,83	66,83	61,83
57 A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	69,49	64,49	59,49
58 A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	66,70	61,70	56,70
58 B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	66,74	61,74	56,74
58 C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	66,56	61,56	56,56
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	50,52	45,52	40,52
59 B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	50,27	45,27	40,27
59 C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	50,51	45,51	40,51
60 A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	50,40	45,40	40,40
60 B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	50,05	45,05	40,05
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	50,14	45,14	40,14
61 A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	50,07	45,07	40,07
61 B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	50,46	45,46	40,46
61 C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	50,94	45,94	40,94
62 A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	63,11	58,11	53,11
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	61,37	56,37	51,37
62 C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	61,69	56,69	51,69
63 A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	68,13	63,13	58,13
63 B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	66,93	61,93	56,93
63 C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	66,82	61,82	56,82
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	68,69	63,69	58,69
64 B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	68,72	63,72	58,72
64 C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	68,54	63,54	58,54
65 A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	56,70	51,70	46,70
65 B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	67,46	62,46	57,46
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	67,38	62,38	57,38
66 A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	54,47	49,47	44,47
66 B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	54,68	49,68	44,68
66 C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	54,73	49,73	44,73
67 A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	54,01	49,01	44,01
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	54,59	49,59	44,59
67 C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	54,61	49,61	44,61
68 A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	47,19	42,19	37,19
68 B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	48,69	43,69	38,69
68 C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	50,31	45,31	40,31
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	62,18	57,18	52,18
71 B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	63,42	58,42	53,42
71 C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	63,38	58,38	53,38
72 A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	62,90	57,90	52,90
72 B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	64,14	59,14	54,14
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	64,11	59,11	54,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 PMM
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Grootvenseweg 29

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	62,79	57,79	52,79	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	64,38	59,38	54,38	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	64,35	59,35	54,35	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	52,88	47,88	42,88	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	54,48	49,48	44,48	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	54,79	49,79	44,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 31

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01 A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	48,10	43,10	38,10
01 B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	49,28	44,28	39,28
01 C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	50,49	45,49	40,49
02 A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	40,29	35,29	30,29
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	41,60	36,60	31,60
02 C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	43,57	38,57	33,57
03 A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	36,94	31,94	26,94
03 B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	37,58	32,58	27,58
03 C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	39,67	34,67	29,67
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	42,76	37,76	32,76
04 B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	32,32	27,32	22,32
04 C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	35,56	30,56	25,56
05 A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	46,85	41,85	36,85
05 B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	52,43	47,43	42,43
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	54,13	49,13	44,13
06 A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	48,10	43,10	38,10
06 B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	53,55	48,55	43,55
06 C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	54,92	49,92	44,92
07 A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	51,98	46,98	41,98
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	56,14	51,14	46,14
07 C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	57,80	52,80	47,80
08 A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	46,77	41,77	36,77
08 B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	48,31	43,31	38,31
08 C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	49,92	44,92	39,92
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	35,03	30,03	25,03
09 B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	37,17	32,17	27,17
09 C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	40,72	35,72	30,72
10 A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	40,52	35,52	30,52
10 B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	36,09	31,09	26,09
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	39,26	34,26	29,26
11 A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	50,96	45,96	40,96
11 B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	52,44	47,44	42,44
11 C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	53,83	48,83	43,83
12 A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	48,88	43,88	38,88
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	50,23	45,23	40,23
12 C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	52,25	47,25	42,25
13 A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	49,00	44,00	39,00
13 B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	50,74	45,74	40,74
13 C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	52,34	47,34	42,34
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	43,14	38,14	33,14
14 B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	45,71	40,71	35,71
14 C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	49,05	44,05	39,05
15 A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	46,92	41,92	36,92
15 B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	43,18	38,18	33,18
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	45,34	40,34	35,34
16 A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	36,27	31,27	26,27
16 B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	33,66	28,66	23,66
16 C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	36,11	31,11	26,11
17 A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	32,78	27,78	22,78
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	33,31	28,31	23,31
17 C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	36,19	31,19	26,19
18 A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	32,55	27,55	22,55
18 B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	33,49	28,49	23,49
18 C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	36,30	31,30	26,30
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	34,28	29,28	24,28
19 B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	33,15	28,15	23,15
19 C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	37,10	32,10	27,10
20 A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	37,10	32,10	27,10
20 B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	38,16	33,16	28,16
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	41,08	36,08	31,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 31

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21 A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	62,11	57,11	52,11
21 B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	63,72	58,72	53,72
21 C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	63,72	58,72	53,72
22 A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	55,99	50,99	45,99
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	58,08	53,08	48,08
22 C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	58,17	53,17	48,17
23 A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	53,43	48,43	43,43
23 B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	55,84	50,84	45,84
23 C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	56,13	51,13	46,13
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	37,03	32,03	27,03
24 B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	38,93	33,93	28,93
24 C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	41,23	36,23	31,23
25 A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	52,04	47,04	42,04
25 B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	54,77	49,77	44,77
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	55,95	50,95	45,95
26 A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	54,03	49,03	44,03
26 B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	55,98	50,98	45,98
26 C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	56,14	51,14	46,14
27 A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	70,67	65,67	60,67
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	70,64	65,64	60,64
27 C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	69,87	64,87	59,87
28 A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	58,32	53,32	48,32
28 B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	55,84	50,84	45,84
28 C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	56,15	51,15	46,15
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	51,49	46,49	41,49
29 B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	54,33	49,33	44,33
29 C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	54,45	49,45	44,45
30 A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	56,84	51,84	46,84
30 B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	57,35	52,35	47,35
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	57,48	52,48	47,48
31 A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	66,04	61,04	56,04
31 B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	66,14	61,14	56,14
31 C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	66,05	61,05	56,05
32 A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	68,94	63,94	58,94
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	69,00	64,00	59,00
32 C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	68,82	63,82	58,82
33 A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	69,09	64,09	59,09
33 B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	68,95	63,95	58,95
34 A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	69,56	64,56	59,56
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	69,39	64,39	59,39
35 A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	68,94	63,94	58,94
35 B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	68,79	63,79	58,79
36 A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	68,07	63,07	58,07
36 B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	68,04	63,04	58,04
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	62,20	57,20	52,20
38 A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	70,89	65,89	60,89
39 A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	72,13	67,13	62,13
40 A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	71,81	66,81	61,81
41 A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	70,02	65,02	60,02
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	69,11	64,11	59,11
43 A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	66,86	61,86	56,86
43 B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	66,91	61,91	56,91
43 C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	66,72	61,72	56,72
44 A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	48,58	43,58	38,58
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	48,57	43,57	38,57
44 C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	49,31	44,31	39,31
45 A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	48,16	43,16	38,16
45 B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	48,11	43,11	38,11
45 C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	48,26	43,26	38,26
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	47,30	42,30	37,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D1 PMM
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grootvenseweg 31

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46 B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	47,25	42,25	37,25
46 C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	47,35	42,35	37,35
47 A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	49,30	44,30	39,30
47 B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	49,27	44,27	39,27
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	49,37	44,37	39,37
48 A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	61,38	56,38	51,38
48 B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	61,47	56,47	51,47
48 C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	61,53	56,53	51,53
49 A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	66,12	61,12	56,12
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	66,04	61,04	56,04
50 A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	64,86	59,86	54,86
50 B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	64,87	59,87	54,87
51 A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	63,91	58,91	53,91
51 B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	63,97	58,97	53,97
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	62,97	57,97	52,97
52 B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	63,05	58,05	53,05
53 A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	58,08	53,08	48,08
54 A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	63,20	58,20	53,20
55 A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	65,13	60,13	55,13
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	67,01	62,01	57,01
57 A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	67,02	62,02	57,02
58 A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	64,38	59,38	54,38
58 B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	65,84	60,84	55,84
58 C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	65,89	60,89	55,89
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	47,51	42,51	37,51
59 B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	48,30	43,30	38,30
59 C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	49,59	44,59	39,59
60 A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	44,55	39,55	34,55
60 B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	45,77	40,77	35,77
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	46,91	41,91	36,91
61 A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	44,29	39,29	34,29
61 B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	46,63	41,63	36,63
61 C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	47,58	42,58	37,58
62 A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	54,40	49,40	44,40
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	57,54	52,54	47,54
62 C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	57,83	52,83	47,83
63 A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	58,90	53,90	48,90
63 B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	59,84	54,84	49,84
63 C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	59,85	54,85	49,85
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	56,77	51,77	46,77
64 B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	61,05	56,05	51,05
64 C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	61,07	56,07	51,07
65 A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	50,89	45,89	40,89
65 B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	59,71	54,71	49,71
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	60,00	55,00	50,00
66 A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	45,85	40,85	35,85
66 B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	47,77	42,77	37,77
66 C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	48,97	43,97	38,97
67 A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	40,87	35,87	30,87
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	42,82	37,82	32,82
67 C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	44,94	39,94	34,94
68 A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	38,10	33,10	28,10
68 B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	39,93	34,93	29,93
68 C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	42,42	37,42	32,42
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	73,63	68,63	63,63
71 B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	73,38	68,38	63,38
71 C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	72,81	67,81	62,81
72 A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	77,02	72,02	67,02
72 B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	76,42	71,42	66,42
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	75,22	70,22	65,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D1 PMM
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Grootvenseweg 31

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	74,05	69,05	64,05	
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	73,75	68,75	63,75	
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	73,08	68,08	63,08	
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	62,45	57,45	52,45	
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	62,42	57,42	52,42	
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	62,37	57,37	52,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 3 Geluid in de buitenruimte





ID	Representatieve bedrijfssituatie					Planologisch maximaal mogelijk				
	zonder	2 meter	verschil	3 meter	verschil	zonder	2 meter	verschil	3 meter	verschil
b01	55	49	6	44	11	54	49	5	45	9
b02	53	50	3	43	10	52	49	3	46	6
b03	51	49	2	42	9	50	48	2	46	4
b04	47	45	2	41	6	55	48	7	44	11
b05	48	46	2	42	6	52	48	4	44	8
b06	50	48	2	42	8	50	47	3	44	6
b07	44	43	1	40	4	55	49	6	44	11
b08	44	42	2	39	5	52	48	4	44	8
b09	41	39	2	36	5	50	46	4	42	8
b10	37	37	0	36	1	55	49	6	44	11
b11	39	38	1	37	2	52	48	4	43	9
b12	39	38	1	36	3	50	46	4	41	9
b13	37	36	1	36	1	55	49	6	44	11
b14	36	36	0	35	1	53	48	5	43	10
b15	35	34	1	34	1	50	46	4	41	9
b16	34	34	0	32	2	53	48	5	43	10
b17	33	32	1	32	1	51	47	4	43	8
b18	32	31	1	31	1	49	45	4	41	8
b19	28	28	0	27	1	54	48	6	43	11
b20	32	32	0	32	0	52	47	5	43	9
b21	31	30	1	30	1	49	45	4	41	8
b22	32	31	1	28	4	55	48	7	44	11
b23	30	30	0	30	0	51	47	4	43	8
b24	30	30	0	29	1	48	45	3	42	6
b25	29	29	0	29	0	54	47	7	46	8
b26	31	31	0	30	1	51	47	4	45	6
b27	30	30	0	28	2	48	45	3	42	6
b28	29	29	0	29	0	49	48	1	47	2
b29	28	28	0	28	0	47	46	1	44	3
b30	22	22	0	22	0	43	42	1	41	2
b31	27	28	-1	26	1	53	45	8	43	10
b32	27	27	0	25	2	50	45	5	42	8
b33	28	28	0	27	1	48	46	2	42	6

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	37,56	34,91	--	39,91	58,01
01_B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	39,16	36,51	--	41,51	57,66
01_C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	40,81	38,17	--	43,17	58,62
02_A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	36,80	34,16	--	39,16	58,17
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	38,56	35,91	--	40,91	58,14
02_C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	40,20	37,56	--	42,56	59,08
03_A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	19,41	16,97	--	21,97	44,68
03_B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	20,48	18,00	--	23,00	42,97
03_C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	22,61	20,22	--	25,22	44,43
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	25,92	23,75	--	28,75	49,18
04_B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	18,69	16,49	--	21,49	42,23
04_C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	21,81	19,62	--	24,62	44,45
05_A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	34,57	32,09	--	37,09	59,76
05_B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	38,76	36,19	--	41,19	60,38
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	39,61	37,11	--	42,11	60,74
06_A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	27,24	25,34	--	30,34	57,74
06_B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	29,29	27,42	--	32,42	58,52
06_C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	30,69	28,95	--	33,95	59,35
07_A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	25,66	24,25	--	29,25	59,97
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	26,45	24,77	--	29,77	58,08
07_C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	27,54	26,02	--	31,02	58,17
08_A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	18,03	15,66	--	20,66	43,41
08_B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	19,62	17,21	--	22,21	43,04
08_C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	20,96	18,61	--	23,61	44,17
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	18,50	16,12	--	21,12	43,69
09_B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	20,25	17,84	--	22,84	43,31
09_C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	22,14	19,84	--	24,84	44,55
10_A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	39,29	36,61	--	41,61	60,73
10_B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	38,94	36,45	--	41,45	60,23
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	39,98	37,55	--	42,55	60,51
11_A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	23,51	21,37	--	26,37	53,22
11_B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	25,33	23,05	--	28,05	52,96
11_C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	26,73	24,60	--	29,60	53,68
12_A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	22,78	20,62	--	25,62	52,32
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	24,56	22,26	--	27,26	52,16
12_C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	28,08	25,60	--	30,60	53,54
13_A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	22,37	20,56	--	25,56	53,39
13_B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	23,72	21,79	--	26,79	53,05
13_C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	26,33	24,16	--	29,16	53,66
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	22,82	20,65	--	25,65	51,32
14_B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	24,09	21,84	--	26,84	51,08
14_C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	26,36	24,01	--	29,01	52,13
15_A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	14,52	12,31	--	17,31	43,78
15_B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	14,11	11,85	--	16,85	41,85
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	15,29	13,11	--	18,11	42,74
16_A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	12,87	10,53	--	15,53	40,24
16_B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	13,41	11,03	--	16,03	39,58
16_C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	14,53	12,24	--	17,24	40,52
17_A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	16,32	13,88	--	18,88	43,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	13,88	11,47	--	16,47	40,14
17_C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	15,04	12,68	--	17,68	40,71
18_A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	20,03	17,49	--	22,49	45,78
18_B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	14,89	12,43	--	17,43	40,50
18_C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	16,07	13,65	--	18,65	41,11
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	18,31	16,35	--	21,35	50,70
19_B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	14,65	12,32	--	17,32	40,51
19_C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	15,57	13,33	--	18,33	41,16
20_A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	24,93	22,69	--	27,69	51,45
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	26,77	24,40	--	29,40	51,27
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	28,68	26,31	--	31,31	52,35
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	22,17	20,16	--	25,16	51,61
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	23,36	21,32	--	26,32	51,36
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	25,01	23,18	--	28,18	53,06
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	8,33	8,16	--	13,16	44,81
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	9,16	8,97	--	13,97	44,36
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	10,63	9,78	--	14,78	42,70
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	15,42	13,40	--	18,40	45,58
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	8,01	7,15	--	12,15	40,86
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	10,01	9,03	--	14,03	41,64
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	10,39	8,90	--	13,90	42,32
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	11,08	9,48	--	14,48	41,58
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	13,57	11,82	--	16,82	42,63
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	24,83	22,57	--	27,57	53,24
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	29,17	26,56	--	31,56	53,64
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	31,13	28,56	--	33,56	55,37
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	23,62	21,41	--	26,41	52,06
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	24,85	22,67	--	27,67	52,19
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	25,64	23,74	--	28,74	53,03
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	24,03	22,74	--	27,74	56,29
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	25,96	24,86	--	29,86	57,60
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	30,62	28,94	--	33,94	58,80
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	16,99	14,70	--	19,70	45,82
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	13,17	11,70	--	16,70	44,56
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	15,41	14,03	--	19,03	45,55
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	11,85	10,26	--	15,26	44,37
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	12,36	10,79	--	15,79	43,64
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	14,37	12,89	--	17,89	44,57
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	9,90	10,05	--	15,05	46,67
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	10,92	11,00	--	16,00	46,33
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	13,41	13,30	--	18,30	47,53
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	17,52	17,55	--	22,55	54,98
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	20,31	19,91	--	24,91	55,53
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	22,92	22,65	--	27,65	56,84
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	24,21	23,02	--	28,02	56,26
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	26,24	25,15	--	30,15	58,10
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	30,51	28,80	--	33,80	59,10
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	28,79	27,25	--	32,25	56,17
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	32,77	30,97	--	35,97	59,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	28,52	27,35	--	32,35	56,08
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	31,20	30,07	--	35,07	59,50
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	30,32	28,85	--	33,85	56,66
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	32,21	30,97	--	35,97	60,21
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	33,55	31,49	--	36,49	57,18
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	34,64	32,86	--	37,86	60,63
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	28,50	26,43	--	31,43	55,99
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	28,54	27,25	--	32,25	55,98
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	26,28	24,14	--	29,14	55,08
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	26,60	25,17	--	30,17	55,30
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	22,62	21,03	--	26,03	55,00
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	21,46	19,22	--	24,22	49,86
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	21,59	20,45	--	25,45	55,19
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	23,17	22,33	--	27,33	55,49
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	24,54	23,91	--	28,91	55,82
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	18,44	16,60	--	21,60	49,10
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	16,51	15,04	--	20,04	46,12
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	18,31	17,06	--	22,06	47,00
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	18,77	16,81	--	21,81	49,05
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	16,81	15,20	--	20,20	46,51
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	18,48	17,10	--	22,10	47,05
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	18,86	16,96	--	21,96	49,31
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	18,24	16,70	--	21,70	47,83
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	19,73	18,34	--	23,34	47,80
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	19,80	17,77	--	22,77	49,42
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	20,20	18,35	--	23,35	48,56
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	21,19	19,48	--	24,48	48,43
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	25,38	23,42	--	28,42	55,14
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	30,56	28,20	--	33,20	56,28
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	33,86	31,59	--	36,59	59,87
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	36,22	34,20	--	39,20	58,87
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	38,40	36,22	--	41,22	61,82
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	36,76	35,08	--	40,08	60,91
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	39,57	37,46	--	42,46	63,27
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	37,85	36,57	--	41,57	65,39
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	40,74	38,80	--	43,80	66,17
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	39,30	37,89	--	42,89	65,63
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	41,08	39,26	--	44,26	66,23
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	38,17	36,43	--	41,43	63,09
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	37,25	35,78	--	40,78	65,82
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	35,95	34,00	--	39,00	61,73
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	34,45	32,34	--	37,34	58,14
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	22,91	20,88	--	25,88	51,81
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	24,43	22,46	--	27,46	51,39
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	20,58	18,97	--	23,97	49,20
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	22,91	21,19	--	26,19	50,38
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	22,65	20,33	--	25,33	50,10
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	24,04	21,77	--	26,77	49,26
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	24,79	22,68	--	27,68	49,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	22,64	20,36	--	25,36	49,78
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	24,43	22,21	--	27,21	49,52
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	24,92	22,90	--	27,90	50,16
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	23,92	21,73	--	26,73	50,90
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	25,93	23,79	--	28,79	50,76
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	26,89	24,84	--	29,84	51,47
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	34,04	31,72	--	36,72	59,71
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	42,72	40,38	--	45,38	63,43
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	43,40	41,02	--	46,02	64,32
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	45,76	43,39	--	48,39	65,88
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	46,65	44,33	--	49,33	66,25
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	46,62	44,32	--	49,32	67,32
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	44,91	42,50	--	47,50	67,04
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	45,99	43,67	--	48,67	67,32
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	45,98	43,69	--	48,69	68,17
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	26,41	25,47	--	30,47	54,40
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	30,72	30,05	--	35,05	63,43
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	31,09	30,55	--	35,55	63,56
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	32,24	29,56	--	34,56	54,53
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	34,74	32,07	--	37,07	54,52
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	34,83	32,21	--	37,21	55,21
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	25,77	23,42	--	28,42	50,91
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	27,25	24,97	--	29,97	50,86
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	27,51	25,38	--	30,38	52,14
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	29,56	27,43	--	32,43	53,22
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	45,53	43,19	--	48,19	64,80
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	45,49	43,19	--	48,19	65,61
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	28,38	28,10	--	33,10	64,78
71_B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	29,44	29,22	--	34,22	64,34
71_C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	30,65	30,45	--	35,45	63,88
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	24,60	22,62	--	27,62	54,92
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	33,60	31,22	--	36,22	59,21
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	36,14	33,90	--	38,90	61,63
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	27,45	24,95	--	29,95	54,47
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	36,03	33,37	--	38,37	59,08
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	38,26	35,77	--	40,77	61,73
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	22,17	20,11	--	25,11	52,41
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	23,63	21,60	--	26,60	52,78
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	26,11	24,11	--	29,11	54,14
b01_A	buitenruimte	184013,75	409768,04	1,50	52,57	50,33	--	55,33	70,49
b02_A	buitenruimte	184019,75	409772,41	1,50	49,99	47,68	--	52,68	69,33
b03_A	buitenruimte	184025,24	409776,20	1,50	48,35	45,92	--	50,92	67,84
b04_A	buitenruimte	184021,78	409759,09	1,50	44,30	42,23	--	47,23	63,75
b05_A	buitenruimte	184027,33	409763,73	1,50	44,65	42,52	--	47,52	66,70
b06_A	buitenruimte	184032,94	409767,90	1,50	47,15	44,61	--	49,61	67,44
b07_A	buitenruimte	184029,35	409750,47	1,50	41,18	39,38	--	44,38	71,27
b08_A	buitenruimte	184033,40	409753,61	1,50	40,92	38,84	--	43,84	68,89
b09_A	buitenruimte	184037,64	409756,54	1,50	37,37	35,69	--	40,69	66,71
b10_A	buitenruimte	184035,42	409744,40	1,50	33,68	32,10	--	37,10	62,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
b11_A	buitenruimte	184039,14	409747,73	1,50	35,26	33,81	--	38,81	62,50	
b12_A	buitenruimte	184042,93	409750,34	1,50	35,80	33,71	--	38,71	61,61	
b13_A	buitenruimte	184042,34	409737,87	1,50	33,76	31,65	--	36,65	59,80	
b14_A	buitenruimte	184045,80	409740,88	1,50	32,98	31,34	--	36,34	60,66	
b15_A	buitenruimte	184049,39	409743,68	1,50	31,56	29,96	--	34,96	58,26	
b16_A	buitenruimte	184050,50	409729,06	1,50	31,14	29,03	--	34,03	58,55	
b17_A	buitenruimte	184053,96	409731,61	1,50	29,27	27,81	--	32,81	56,90	
b18_A	buitenruimte	184057,69	409733,76	1,50	28,49	26,92	--	31,92	55,88	
b19_A	buitenruimte	184056,25	409722,27	1,50	24,99	23,34	--	28,34	55,86	
b20_A	buitenruimte	184060,04	409725,53	1,50	28,94	26,98	--	31,98	57,02	
b21_A	buitenruimte	184063,82	409728,34	1,50	27,31	25,81	--	30,81	55,89	
b22_A	buitenruimte	184059,91	409716,78	1,50	28,26	26,58	--	31,58	60,35	
b23_A	buitenruimte	184064,41	409720,18	1,50	26,60	25,31	--	30,31	57,56	
b24_A	buitenruimte	184068,26	409722,99	1,50	26,27	24,87	--	29,87	55,61	
b25_A	buitenruimte	184066,70	409710,39	1,50	26,26	24,26	--	29,26	56,31	
b26_A	buitenruimte	184070,29	409713,65	1,50	27,41	25,69	--	30,69	58,77	
b27_A	buitenruimte	184073,81	409716,85	1,50	25,77	24,80	--	29,80	58,49	
b28_A	buitenruimte	184080,67	409699,22	1,50	25,74	23,73	--	28,73	56,11	
b29_A	buitenruimte	184087,07	409695,24	1,50	25,00	23,24	--	28,24	56,26	
b30_A	buitenruimte	184094,70	409695,70	1,50	18,32	17,44	--	22,44	53,64	
b31_A	buitenruimte	184061,28	409684,06	1,50	23,85	21,92	--	26,92	54,97	
b32_A	buitenruimte	184070,41	409684,40	1,50	24,12	22,04	--	27,04	54,30	
b33_A	buitenruimte	184080,05	409684,93	1,50	24,86	22,72	--	27,72	54,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	36,98	34,28	--	39,28	57,87
01_B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	38,91	36,18	--	41,18	57,53
01_C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	40,61	37,91	--	42,91	58,54
02_A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	36,26	33,57	--	38,57	58,05
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	38,32	35,63	--	40,63	58,06
02_C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	40,01	37,34	--	42,34	59,03
03_A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	19,11	16,64	--	21,64	44,65
03_B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	20,37	17,87	--	22,87	42,94
03_C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	22,50	20,11	--	25,11	44,42
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	23,89	22,02	--	27,02	49,07
04_B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	18,47	16,21	--	21,21	42,18
04_C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	21,62	19,39	--	24,39	44,41
05_A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	34,42	31,88	--	36,88	59,71
05_B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	38,68	36,07	--	41,07	60,29
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	39,59	37,05	--	42,05	60,70
06_A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	27,23	25,30	--	30,30	57,73
06_B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	29,28	27,39	--	32,39	58,52
06_C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	30,69	28,93	--	33,93	59,34
07_A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	25,55	23,95	--	28,95	59,50
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	26,42	24,69	--	29,69	57,87
07_C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	27,53	25,99	--	30,99	58,10
08_A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	18,01	15,57	--	20,57	43,38
08_B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	19,60	17,14	--	22,14	43,01
08_C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	20,95	18,59	--	23,59	44,16
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	18,37	15,91	--	20,91	43,65
09_B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	20,23	17,76	--	22,76	43,27
09_C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	22,13	19,81	--	24,81	44,54
10_A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	39,03	36,28	--	41,28	60,64
10_B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	38,91	36,33	--	41,33	60,16
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	39,96	37,47	--	42,47	60,46
11_A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	23,51	21,36	--	26,36	53,21
11_B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	25,33	23,04	--	28,04	52,95
11_C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	26,73	24,59	--	29,59	53,67
12_A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	22,78	20,61	--	25,61	52,32
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	24,56	22,25	--	27,25	52,16
12_C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	28,08	25,59	--	30,59	53,54
13_A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	22,37	20,54	--	25,54	53,39
13_B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	23,72	21,77	--	26,77	53,04
13_C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	26,33	24,15	--	29,15	53,65
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	22,80	20,57	--	25,57	51,31
14_B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	24,08	21,77	--	26,77	51,06
14_C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	26,35	23,96	--	28,96	52,12
15_A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	14,09	11,91	--	16,91	43,77
15_B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	14,10	11,82	--	16,82	41,85
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	15,28	13,11	--	18,11	42,73
16_A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	12,85	10,45	--	15,45	40,22
16_B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	13,40	10,96	--	15,96	39,56
16_C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	14,53	12,21	--	17,21	40,51
17_A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	16,31	13,82	--	18,82	43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	13,87	11,42	--	16,42	40,13
17_C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	15,03	12,64	--	17,64	40,70
18_A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	20,11	17,52	--	22,52	45,76
18_B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	14,88	12,39	--	17,39	40,49
18_C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	16,07	13,62	--	18,62	41,10
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	18,32	16,33	--	21,33	50,69
19_B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	14,65	12,27	--	17,27	40,50
19_C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	15,57	13,30	--	18,30	41,16
20_A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	24,12	21,71	--	26,71	51,33
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	25,91	23,46	--	28,46	51,17
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	27,75	25,37	--	30,37	52,29
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	22,17	20,09	--	25,09	51,59
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	23,36	21,31	--	26,31	51,36
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	25,00	23,15	--	28,15	53,05
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	7,82	7,74	--	12,74	44,80
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	9,12	8,83	--	13,83	44,35
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	10,62	9,76	--	14,76	42,69
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	15,41	13,32	--	18,32	45,57
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	7,96	6,96	--	11,96	40,84
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	10,00	8,98	--	13,98	41,64
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	10,37	8,81	--	13,81	42,31
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	11,07	9,42	--	14,42	41,57
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	13,57	11,82	--	16,82	42,63
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	24,83	22,54	--	27,54	53,23
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	29,17	26,54	--	31,54	53,64
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	31,13	28,55	--	33,55	55,36
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	23,61	21,39	--	26,39	52,06
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	24,85	22,68	--	27,68	52,19
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	25,64	23,73	--	28,73	53,03
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	24,03	22,73	--	27,73	56,29
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	25,96	24,86	--	29,86	57,60
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	30,62	28,94	--	33,94	58,80
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	16,99	14,70	--	19,70	45,82
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	13,17	11,70	--	16,70	44,56
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	15,41	14,03	--	19,03	45,55
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	11,85	10,24	--	15,24	44,37
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	12,36	10,79	--	15,79	43,64
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	14,37	12,89	--	17,89	44,57
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	9,92	10,12	--	15,12	46,67
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	10,93	11,02	--	16,02	46,33
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	13,41	13,30	--	18,30	47,53
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	17,46	17,42	--	22,42	54,92
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	20,31	19,91	--	24,91	55,52
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	22,92	22,65	--	27,65	56,84
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	24,17	22,89	--	27,89	56,24
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	26,23	25,12	--	30,12	58,10
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	30,50	28,79	--	33,79	59,09
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	28,77	27,16	--	32,16	56,15
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	32,76	30,93	--	35,93	59,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	28,48	27,18	--	32,18	56,04
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	31,17	29,97	--	34,97	59,48
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	30,27	28,63	--	33,63	56,60
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	32,19	30,87	--	35,87	60,20
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	33,49	31,28	--	36,28	57,11
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	34,62	32,78	--	37,78	60,62
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	28,46	26,22	--	31,22	55,94
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	28,35	26,40	--	31,40	55,76
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	26,27	24,10	--	29,10	55,08
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	26,53	24,86	--	29,86	55,23
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	22,62	21,02	--	26,02	55,00
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	21,46	19,22	--	24,22	49,86
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	21,58	20,43	--	25,43	55,19
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	23,17	22,33	--	27,33	55,49
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	24,54	23,91	--	28,91	55,82
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	18,43	16,56	--	21,56	49,10
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	16,51	15,04	--	20,04	46,12
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	18,31	17,06	--	22,06	47,00
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	18,75	16,76	--	21,76	49,04
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	16,80	15,17	--	20,17	46,50
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	18,48	17,09	--	22,09	47,05
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	18,83	16,90	--	21,90	49,30
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	18,23	16,66	--	21,66	47,83
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	19,73	18,33	--	23,33	47,80
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	19,80	17,77	--	22,77	49,42
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	20,20	18,34	--	23,34	48,56
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	21,19	19,47	--	24,47	48,43
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	25,32	23,34	--	28,34	55,14
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	30,55	28,18	--	33,18	56,27
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	33,86	31,59	--	36,59	59,87
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	36,15	33,97	--	38,97	58,79
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	38,38	36,16	--	41,16	61,81
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	36,68	34,80	--	39,80	60,84
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	39,55	37,40	--	42,40	63,25
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	37,76	36,30	--	41,30	65,34
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	40,73	38,75	--	43,75	66,16
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	39,21	37,58	--	42,58	65,55
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	41,07	39,19	--	44,19	66,21
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	37,51	35,27	--	40,27	62,76
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	36,44	34,54	--	39,54	64,81
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	35,25	32,98	--	37,98	61,57
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	33,82	31,40	--	36,40	57,90
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	22,84	20,73	--	25,73	51,79
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	24,36	22,11	--	27,11	51,30
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	20,57	18,93	--	23,93	49,20
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	22,91	21,19	--	26,19	50,38
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	22,64	20,30	--	25,30	50,10
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	24,03	21,73	--	26,73	49,25
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	24,79	22,68	--	27,68	49,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	22,64	20,35	--	25,35	49,78
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	24,43	22,18	--	27,18	49,51
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	24,92	22,90	--	27,90	50,16
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	23,90	21,67	--	26,67	50,90
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	25,92	23,72	--	28,72	50,74
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	26,89	24,84	--	29,84	51,47
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	33,84	31,44	--	36,44	59,67
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	42,64	40,17	--	45,17	63,31
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	43,39	40,96	--	45,96	64,28
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	44,45	41,79	--	46,79	65,10
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	46,57	44,11	--	49,11	66,10
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	46,61	44,26	--	49,26	67,29
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	43,67	41,02	--	46,02	66,36
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	45,91	43,46	--	48,46	67,21
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	45,97	43,65	--	48,65	68,15
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	26,07	24,25	--	29,25	54,18
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	30,69	29,98	--	34,98	63,38
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	31,09	30,55	--	35,55	63,56
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	32,05	29,33	--	34,33	54,49
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	34,39	31,69	--	36,69	54,48
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	34,81	32,17	--	37,17	55,19
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	25,77	23,42	--	28,42	50,91
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	27,24	24,95	--	29,95	50,86
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	27,51	25,38	--	30,38	52,14
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	29,29	26,98	--	31,98	53,12
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	45,46	42,99	--	47,99	64,67
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	45,47	43,12	--	48,12	65,57
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	28,38	28,10	--	33,10	64,78
71_B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	29,44	29,22	--	34,22	64,34
71_C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	30,65	30,45	--	35,45	63,88
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	24,60	22,60	--	27,60	54,92
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	33,59	31,17	--	36,17	59,20
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	36,13	33,87	--	38,87	61,62
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	27,45	24,94	--	29,94	54,46
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	36,03	33,34	--	38,34	59,07
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	38,26	35,75	--	40,75	61,73
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	22,17	20,11	--	25,11	52,41
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	23,63	21,59	--	26,59	52,78
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	26,11	24,10	--	29,10	54,14
b01_A	buitenruimte	184013,75	409768,04	1,50	46,29	43,80	--	48,80	64,88
b02_A	buitenruimte	184019,75	409772,41	1,50	47,23	44,52	--	49,52	66,54
b03_A	buitenruimte	184025,24	409776,20	1,50	46,40	43,65	--	48,65	65,68
b04_A	buitenruimte	184021,78	409759,09	1,50	42,32	39,78	--	44,78	62,85
b05_A	buitenruimte	184027,33	409763,73	1,50	43,35	40,71	--	45,71	65,12
b06_A	buitenruimte	184032,94	409767,90	1,50	45,64	42,83	--	47,83	65,65
b07_A	buitenruimte	184029,35	409750,47	1,50	40,09	37,56	--	42,56	65,09
b08_A	buitenruimte	184033,40	409753,61	1,50	39,72	37,15	--	42,15	64,90
b09_A	buitenruimte	184037,64	409756,54	1,50	36,15	33,91	--	38,91	63,43
b10_A	buitenruimte	184035,42	409744,40	1,50	33,55	31,57	--	36,57	61,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
b11_A	buitenruimte	184039,14	409747,73	1,50	35,06	32,92	--	37,92	62,29	
b12_A	buitenruimte	184042,93	409750,34	1,50	34,96	32,55	--	37,55	61,35	
b13_A	buitenruimte	184042,34	409737,87	1,50	33,70	31,38	--	36,38	59,72	
b14_A	buitenruimte	184045,80	409740,88	1,50	32,84	30,73	--	35,73	60,43	
b15_A	buitenruimte	184049,39	409743,68	1,50	31,39	29,19	--	34,19	58,03	
b16_A	buitenruimte	184050,50	409729,06	1,50	31,09	28,78	--	33,78	58,49	
b17_A	buitenruimte	184053,96	409731,61	1,50	29,14	27,21	--	32,21	56,74	
b18_A	buitenruimte	184057,69	409733,76	1,50	28,37	26,39	--	31,39	55,73	
b19_A	buitenruimte	184056,25	409722,27	1,50	24,97	23,25	--	28,25	55,80	
b20_A	buitenruimte	184060,04	409725,53	1,50	28,92	26,86	--	31,86	56,99	
b21_A	buitenruimte	184063,82	409728,34	1,50	27,21	25,38	--	30,38	55,79	
b22_A	buitenruimte	184059,91	409716,78	1,50	27,97	25,81	--	30,81	57,37	
b23_A	buitenruimte	184064,41	409720,18	1,50	26,53	25,00	--	30,00	57,52	
b24_A	buitenruimte	184068,26	409722,99	1,50	26,19	24,51	--	29,51	55,54	
b25_A	buitenruimte	184066,70	409710,39	1,50	26,26	24,26	--	29,26	56,31	
b26_A	buitenruimte	184070,29	409713,65	1,50	27,40	25,66	--	30,66	58,77	
b27_A	buitenruimte	184073,81	409716,85	1,50	25,68	24,50	--	29,50	58,13	
b28_A	buitenruimte	184080,67	409699,22	1,50	25,74	23,70	--	28,70	56,11	
b29_A	buitenruimte	184087,07	409695,24	1,50	25,00	23,23	--	28,23	56,26	
b30_A	buitenruimte	184094,70	409695,70	1,50	18,32	17,44	--	22,44	53,64	
b31_A	buitenruimte	184061,28	409684,06	1,50	25,10	22,78	--	27,78	54,02	
b32_A	buitenruimte	184070,41	409684,40	1,50	23,83	21,78	--	26,78	54,30	
b33_A	buitenruimte	184080,05	409684,93	1,50	24,85	22,65	--	27,65	54,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
01_A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	36,21	33,52	--	38,52	57,79	
01_B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	38,50	35,76	--	40,76	57,45	
01_C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	40,39	37,66	--	42,66	58,47	
02_A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	35,80	33,09	--	38,09	57,99	
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	37,93	35,22	--	40,22	58,00	
02_C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	39,78	37,08	--	42,08	58,98	
03_A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	18,90	16,41	--	21,41	44,62	
03_B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	20,23	17,66	--	22,66	42,89	
03_C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	22,35	19,85	--	24,85	44,36	
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	22,03	20,65	--	25,65	49,04	
04_B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	18,19	15,89	--	20,89	42,13	
04_C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	21,40	19,10	--	24,10	44,37	
05_A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	33,47	30,91	--	35,91	58,35	
05_B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	37,09	34,59	--	39,59	60,08	
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	38,79	36,29	--	41,29	60,61	
06_A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	27,24	25,29	--	30,29	57,40	
06_B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	29,32	27,38	--	32,38	58,49	
06_C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	30,67	28,87	--	33,87	59,33	
07_A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	24,99	22,69	--	27,69	54,51	
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	26,32	24,40	--	29,40	57,31	
07_C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	27,49	25,90	--	30,90	57,93	
08_A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	17,41	14,96	--	19,96	43,33	
08_B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	19,11	16,61	--	21,61	42,96	
08_C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	20,94	18,53	--	23,53	44,15	
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	17,82	15,36	--	20,36	43,46	
09_B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	19,54	17,06	--	22,06	43,22	
09_C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	21,56	19,23	--	24,23	44,50	
10_A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	38,69	35,92	--	40,92	59,50	
10_B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	38,58	35,95	--	40,95	60,03	
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	39,75	37,19	--	42,19	60,38	
11_A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	23,51	21,33	--	26,33	53,11	
11_B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	25,34	23,03	--	28,03	52,95	
11_C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	26,73	24,57	--	29,57	53,67	
12_A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	22,86	20,67	--	25,67	52,32	
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	24,60	22,28	--	27,28	52,16	
12_C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	28,08	25,58	--	30,58	53,54	
13_A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	22,37	20,52	--	25,52	53,39	
13_B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	23,81	21,83	--	26,83	53,04	
13_C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	26,32	24,13	--	29,13	53,65	
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	22,28	20,04	--	25,04	51,28	
14_B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	23,83	21,50	--	26,50	51,04	
14_C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	26,19	23,77	--	28,77	52,11	
15_A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	13,37	11,26	--	16,26	43,75	
15_B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	13,36	11,12	--	16,12	41,83	
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	14,73	12,62	--	17,62	42,73	
16_A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	11,82	9,41	--	14,41	40,17	
16_B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	12,44	10,05	--	15,05	39,53	
16_C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	14,25	11,92	--	16,92	40,50	
17_A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	15,84	13,34	--	18,34	42,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	13,26	10,81	--	15,81	40,10
17_C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	15,02	12,59	--	17,59	40,69
18_A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	19,68	17,08	--	22,08	45,73
18_B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	14,62	12,12	--	17,12	40,47
18_C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	16,06	13,58	--	18,58	41,09
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	17,34	15,01	--	20,01	47,02
19_B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	14,07	11,70	--	16,70	40,47
19_C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	15,55	13,25	--	18,25	41,14
20_A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	22,41	20,18	--	25,18	50,87
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	24,15	21,85	--	26,85	50,79
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	26,62	24,27	--	29,27	52,24
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	22,05	19,94	--	24,94	51,58
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	23,32	21,18	--	26,18	51,33
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	24,98	23,05	--	28,05	53,04
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	7,13	7,30	--	12,30	44,79
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	8,58	8,43	--	13,43	44,35
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	10,19	9,36	--	14,36	42,68
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	15,30	13,17	--	18,17	45,56
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	7,33	6,32	--	11,32	40,82
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	9,56	8,53	--	13,53	41,62
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	10,28	8,57	--	13,57	42,29
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	11,04	9,30	--	14,30	41,56
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	13,56	11,75	--	16,75	42,62
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	24,78	22,46	--	27,46	53,22
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	29,23	26,58	--	31,58	53,63
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	31,11	28,51	--	33,51	55,36
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	23,64	21,38	--	26,38	52,05
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	24,87	22,65	--	27,65	52,19
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	25,79	23,82	--	28,82	53,03
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	23,88	22,30	--	27,30	55,29
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	25,96	24,82	--	29,82	57,59
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	30,62	28,92	--	33,92	58,80
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	16,99	14,69	--	19,69	45,82
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	13,17	11,70	--	16,70	44,56
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	15,41	14,03	--	19,03	45,55
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	11,83	10,15	--	15,15	44,36
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	12,34	10,68	--	15,68	43,63
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	14,36	12,86	--	17,86	44,56
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	9,85	9,90	--	14,90	46,66
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	10,87	10,85	--	15,85	46,32
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	13,42	13,34	--	18,34	47,53
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	17,16	16,74	--	21,74	54,38
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	20,26	19,78	--	24,78	55,48
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	22,88	22,54	--	27,54	56,82
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	24,07	22,46	--	27,46	56,19
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	26,16	24,88	--	29,88	58,03
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	30,50	28,77	--	33,77	59,09
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	28,65	26,63	--	31,63	56,05
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	32,73	30,79	--	35,79	59,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	28,29	26,36	--	31,36	55,89
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	31,09	29,64	--	34,64	59,45
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	30,14	28,07	--	33,07	56,48
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	32,10	30,49	--	35,49	60,15
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	32,90	30,49	--	35,49	56,99
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	34,53	32,45	--	37,45	60,56
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	28,27	25,97	--	30,97	55,92
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	28,28	26,05	--	31,05	55,67
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	26,26	24,03	--	29,03	55,06
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	26,42	24,36	--	29,36	55,12
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	22,56	20,80	--	25,80	54,69
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	21,45	19,18	--	24,18	49,85
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	21,56	20,32	--	25,32	55,18
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	23,14	22,23	--	27,23	55,42
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	24,53	23,89	--	28,89	55,81
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	18,42	16,48	--	21,48	49,09
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	16,47	14,88	--	19,88	46,10
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	18,26	16,88	--	21,88	46,98
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	18,73	16,70	--	21,70	49,03
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	16,78	15,06	--	20,06	46,49
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	18,43	16,88	--	21,88	47,02
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	18,81	16,85	--	21,85	49,30
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	18,18	16,54	--	21,54	47,81
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	19,68	18,12	--	23,12	47,77
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	19,79	17,72	--	22,72	49,41
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	20,18	18,29	--	23,29	48,55
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	21,18	19,44	--	24,44	48,43
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	25,21	23,19	--	28,19	55,13
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	30,53	28,12	--	33,12	56,26
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	33,85	31,54	--	36,54	59,86
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	35,55	33,15	--	38,15	58,66
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	38,33	35,93	--	40,93	61,75
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	35,93	33,85	--	38,85	60,71
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	39,50	37,19	--	42,19	63,19
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	37,02	35,46	--	40,46	65,16
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	40,68	38,57	--	43,57	66,11
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	38,57	36,72	--	41,72	65,20
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	41,01	38,98	--	43,98	66,15
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	35,44	32,96	--	37,96	59,49
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	34,00	31,78	--	36,78	60,38
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	33,18	31,02	--	36,02	60,83
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	32,16	29,77	--	34,77	57,80
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	22,79	20,64	--	25,64	51,78
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	24,33	22,00	--	27,00	51,27
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	20,52	18,79	--	23,79	49,18
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	22,87	21,03	--	26,03	50,36
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	22,63	20,26	--	25,26	50,09
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	24,03	21,68	--	26,68	49,23
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	24,77	22,57	--	27,57	49,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	22,62	20,27	--	25,27	49,76
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	24,41	22,11	--	27,11	49,50
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	24,89	22,79	--	27,79	50,14
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	23,89	21,54	--	26,54	50,80
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	25,91	23,64	--	28,64	50,72
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	26,86	24,72	--	29,72	51,45
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	32,91	30,40	--	35,40	57,56
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	41,68	39,13	--	44,13	63,09
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	43,33	40,80	--	45,80	64,20
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	38,56	36,18	--	41,18	61,49
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	45,63	43,09	--	48,09	65,77
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	46,56	44,11	--	49,11	67,21
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	38,08	35,63	--	40,63	62,70
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	45,33	42,78	--	47,78	66,92
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	45,92	43,48	--	48,48	68,08
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	25,58	23,56	--	28,56	53,24
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	30,53	29,71	--	34,71	63,06
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	31,06	30,49	--	35,49	63,52
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	30,88	28,17	--	33,17	53,74
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	32,86	30,23	--	35,23	54,43
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	33,78	31,16	--	36,16	55,14
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	25,75	23,31	--	28,31	50,88
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	27,22	24,85	--	29,85	50,83
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	27,49	25,30	--	30,30	52,12
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	28,31	25,96	--	30,96	52,59
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	44,17	41,67	--	46,67	64,38
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	45,41	42,96	--	47,96	65,48
71_A	woongroep 9	184050,97	409670,03	2,00	28,38	28,10	--	33,10	64,78
71_B	woongroep 9	184050,97	409670,03	5,00	29,44	29,22	--	34,22	64,34
71_C	woongroep 9	184050,97	409670,03	8,00	30,65	30,45	--	35,45	63,88
72_A	woongroep 9	184051,36	409676,70	2,00	24,60	22,62	--	27,62	54,92
72_B	woongroep 9	184051,36	409676,70	5,00	33,59	31,18	--	36,18	59,20
72_C	woongroep 9	184051,36	409676,70	8,00	36,13	33,87	--	38,87	61,62
73_A	woongroep 9	184057,62	409677,30	2,00	27,44	24,92	--	29,92	54,34
73_B	woongroep 9	184057,62	409677,30	5,00	36,03	33,34	--	38,34	59,07
73_C	woongroep 9	184057,62	409677,30	8,00	38,26	35,74	--	40,74	61,72
74_A	woongroep 9	184058,01	409670,34	2,00	22,17	20,11	--	25,11	52,41
74_B	woongroep 9	184058,01	409670,34	5,00	23,63	21,60	--	26,60	52,78
74_C	woongroep 9	184058,01	409670,34	8,00	26,10	24,10	--	29,10	54,13
b01_A	buitenruimte	184013,75	409768,04	1,50	41,15	38,76	--	43,76	61,04
b02_A	buitenruimte	184019,75	409772,41	1,50	40,55	38,28	--	43,28	63,85
b03_A	buitenruimte	184025,24	409776,20	1,50	39,69	37,41	--	42,41	62,10
b04_A	buitenruimte	184021,78	409759,09	1,50	38,92	36,42	--	41,42	60,49
b05_A	buitenruimte	184027,33	409763,73	1,50	39,46	36,89	--	41,89	61,89
b06_A	buitenruimte	184032,94	409767,90	1,50	39,22	36,64	--	41,64	62,23
b07_A	buitenruimte	184029,35	409750,47	1,50	37,13	34,58	--	39,58	60,87
b08_A	buitenruimte	184033,40	409753,61	1,50	36,71	34,16	--	39,16	61,08
b09_A	buitenruimte	184037,64	409756,54	1,50	33,79	31,47	--	36,47	60,13
b10_A	buitenruimte	184035,42	409744,40	1,50	33,18	30,88	--	35,88	59,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 RBS 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
b11_A	buitenruimte	184039,14	409747,73	1,50	34,83	32,46	--	37,46	61,28	
b12_A	buitenruimte	184042,93	409750,34	1,50	32,84	30,50	--	35,50	59,84	
b13_A	buitenruimte	184042,34	409737,87	1,50	33,05	30,66	--	35,66	59,35	
b14_A	buitenruimte	184045,80	409740,88	1,50	32,75	30,42	--	35,42	59,43	
b15_A	buitenruimte	184049,39	409743,68	1,50	31,01	28,69	--	33,69	57,86	
b16_A	buitenruimte	184050,50	409729,06	1,50	29,18	26,98	--	31,98	57,07	
b17_A	buitenruimte	184053,96	409731,61	1,50	29,06	26,82	--	31,82	56,39	
b18_A	buitenruimte	184057,69	409733,76	1,50	28,27	26,03	--	31,03	55,63	
b19_A	buitenruimte	184056,25	409722,27	1,50	23,80	22,19	--	27,19	55,11	
b20_A	buitenruimte	184060,04	409725,53	1,50	28,86	26,57	--	31,57	56,78	
b21_A	buitenruimte	184063,82	409728,34	1,50	27,13	25,01	--	30,01	55,67	
b22_A	buitenruimte	184059,91	409716,78	1,50	24,97	22,97	--	27,97	54,82	
b23_A	buitenruimte	184064,41	409720,18	1,50	26,59	24,64	--	29,64	56,37	
b24_A	buitenruimte	184068,26	409722,99	1,50	26,09	24,06	--	29,06	55,40	
b25_A	buitenruimte	184066,70	409710,39	1,50	26,01	24,07	--	29,07	56,71	
b26_A	buitenruimte	184070,29	409713,65	1,50	27,21	25,12	--	30,12	56,83	
b27_A	buitenruimte	184073,81	409716,85	1,50	25,32	23,47	--	28,47	55,43	
b28_A	buitenruimte	184080,67	409699,22	1,50	25,62	23,54	--	28,54	55,77	
b29_A	buitenruimte	184087,07	409695,24	1,50	24,97	23,14	--	28,14	56,13	
b30_A	buitenruimte	184094,70	409695,70	1,50	18,30	17,40	--	22,40	53,60	
b31_A	buitenruimte	184061,28	409684,06	1,50	22,95	20,79	--	25,79	52,96	
b32_A	buitenruimte	184070,41	409684,40	1,50	22,32	20,33	--	25,33	53,20	
b33_A	buitenruimte	184080,05	409684,93	1,50	23,67	21,55	--	26,55	54,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	38,73	33,73	28,73	38,73	42,02
01_B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	40,01	35,01	30,01	40,01	41,81
01_C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	41,46	36,46	31,46	41,46	41,92
02_A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	38,00	33,00	28,00	38,00	41,33
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	39,93	34,93	29,93	39,93	41,80
02_C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	41,42	36,42	31,42	41,42	41,93
03_A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	26,54	21,54	16,54	26,54	29,92
03_B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	26,42	21,42	16,42	26,42	28,33
03_C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	29,14	24,14	19,14	29,14	29,68
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	32,87	27,87	22,87	32,87	36,25
04_B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	29,35	24,35	19,35	29,35	31,34
04_C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	31,49	26,49	21,49	31,49	32,12
05_A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	39,32	34,32	29,32	39,32	42,34
05_B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	41,58	36,58	31,58	41,58	42,87
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	42,87	37,87	32,87	42,87	43,05
06_A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	38,54	33,54	28,54	38,54	41,60
06_B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	40,77	35,77	30,77	40,77	42,10
06_C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	42,03	37,03	32,03	42,03	42,25
07_A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	36,30	31,30	26,30	36,30	39,29
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	37,52	32,52	27,52	37,52	38,69
07_C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	38,67	33,67	28,67	38,67	38,79
08_A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	26,86	21,86	16,86	26,86	30,09
08_B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	27,81	22,81	17,81	27,81	29,56
08_C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	28,50	23,50	18,50	28,50	28,81
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	24,26	19,26	14,26	24,26	27,43
09_B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	24,94	19,94	14,94	24,94	26,55
09_C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	27,70	22,70	17,70	27,70	28,05
10_A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	40,21	35,21	30,21	40,21	43,34
10_B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	40,03	35,03	30,03	40,03	41,53
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	41,35	36,35	31,35	41,35	41,62
11_A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	32,86	27,86	22,86	32,86	36,38
11_B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	34,56	29,56	24,56	34,56	36,81
11_C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	36,39	31,39	26,39	36,39	37,39
12_A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	33,01	28,01	23,01	33,01	36,52
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	34,69	29,69	24,69	34,69	36,91
12_C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	36,46	31,46	26,46	36,46	37,41
13_A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	33,15	28,15	23,15	33,15	36,74
13_B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	34,73	29,73	24,73	34,73	37,07
13_C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	36,40	31,40	26,40	36,40	37,51
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	32,86	27,86	22,86	32,86	36,49
14_B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	34,37	29,37	24,37	34,37	36,79
14_C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	36,03	31,03	26,03	36,03	37,23
15_A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	25,09	20,09	15,09	25,09	28,66
15_B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	24,93	19,93	14,93	24,93	27,28
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	27,35	22,35	17,35	27,35	28,48
16_A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	21,28	16,28	11,28	21,28	25,08
16_B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	19,30	14,30	9,30	19,30	21,88
16_C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	21,31	16,31	11,31	21,31	22,76
17_A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	23,89	18,89	13,89	23,89	27,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	19,26	14,26	9,26	19,26	21,83	
17_C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	21,16	16,16	11,16	21,16	22,58	
18_A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	23,77	18,77	13,77	23,77	27,52	
18_B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	19,37	14,37	9,37	19,37	21,92	
18_C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	21,19	16,19	11,19	21,19	22,58	
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	24,46	19,46	14,46	24,46	28,17	
19_B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	19,83	14,83	9,83	19,83	22,38	
19_C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	21,81	16,81	11,81	21,81	23,20	
20_A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	32,59	27,59	22,59	32,59	36,27	
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	32,39	27,39	22,39	32,39	34,87	
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	34,13	29,13	24,13	34,13	35,47	
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	38,85	33,85	28,85	38,85	41,21	
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	41,09	36,09	31,09	41,09	41,62	
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	41,86	36,86	31,86	41,86	41,98	
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	30,17	25,17	20,17	30,17	33,08	
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	31,21	26,21	21,21	31,21	32,18	
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	32,01	27,01	22,01	32,01	32,09	
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	27,62	22,62	17,62	27,62	30,86	
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	27,76	22,76	17,76	27,76	29,32	
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	29,98	24,98	19,98	29,98	30,28	
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	26,21	21,21	16,21	26,21	29,94	
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	26,80	21,80	16,80	26,80	29,40	
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	24,24	19,24	14,24	24,24	24,93	
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	33,50	28,50	23,50	33,50	36,84	
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	35,51	30,51	25,51	35,51	37,32	
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	36,57	31,57	26,57	36,57	37,11	
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	32,71	27,71	22,71	32,71	35,63	
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	35,35	30,35	25,35	35,35	36,44	
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	36,58	31,58	26,58	36,58	36,95	
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	47,19	42,19	37,19	47,19	48,30	
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	48,03	43,03	38,03	48,03	48,40	
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	48,21	43,21	38,21	48,21	48,37	
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	31,81	26,81	21,81	31,81	33,46	
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	33,12	28,12	23,12	33,12	33,34	
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	34,37	29,37	24,37	34,37	34,49	
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	29,22	24,22	19,22	29,22	31,24	
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	30,34	25,34	20,34	30,34	30,67	
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	31,89	26,89	21,89	31,89	32,07	
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	34,33	29,33	24,33	34,33	36,36	
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	36,39	31,39	26,39	36,39	36,73	
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	36,97	31,97	26,97	36,97	37,04	
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	42,64	37,64	32,64	42,64	44,27	
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	44,88	39,88	34,88	44,88	45,20	
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	45,32	40,32	35,32	45,32	45,40	
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	45,96	40,96	35,96	45,96	47,29	
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	47,31	42,31	37,31	47,31	47,74	
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	47,57	42,57	37,57	47,57	47,75	
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	48,35	43,35	38,35	48,35	48,80	
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	48,60	43,60	38,60	48,60	48,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	48,42	43,42	38,42	48,42	48,79
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	48,74	43,74	38,74	48,74	48,85
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	48,54	43,54	38,54	48,54	48,87
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	48,86	43,86	38,86	48,86	48,96
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	48,65	43,65	38,65	48,65	48,95
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	48,99	43,99	38,99	48,99	49,07
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	46,09	41,09	36,09	46,09	47,15
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	48,66	43,66	38,66	48,66	49,51
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	48,17	43,17	38,17	48,17	48,92
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	47,58	42,58	37,58	47,58	48,50
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	46,95	41,95	36,95	46,95	47,85
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	43,94	38,94	33,94	43,94	45,01
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	42,47	37,47	32,47	42,47	43,98
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	44,07	39,07	34,07	44,07	44,53
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	44,52	39,52	34,52	44,52	44,70
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	30,26	25,26	20,26	30,26	32,83
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	30,61	25,61	20,61	30,61	31,44
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	32,45	27,45	22,45	32,45	32,63
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	30,58	25,58	20,58	30,58	33,04
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	30,99	25,99	20,99	30,99	31,59
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	32,41	27,41	22,41	32,41	32,57
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	30,69	25,69	20,69	30,69	32,91
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	31,48	26,48	21,48	31,48	31,95
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	32,62	27,62	22,62	32,62	32,76
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	31,33	26,33	21,33	31,33	33,38
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	32,58	27,58	22,58	32,58	33,08
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	33,49	28,49	23,49	33,49	33,64
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	43,83	38,83	33,83	43,83	45,16
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	45,55	40,55	35,55	45,55	45,78
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	45,98	40,98	35,98	45,98	46,03
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	49,29	44,29	39,29	49,29	49,53
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	49,66	44,66	39,66	49,66	49,70
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	49,34	44,34	39,34	49,34	49,58
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	49,67	44,67	39,67	49,67	49,70
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	49,33	44,33	39,33	49,33	49,56
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	49,65	44,65	39,65	49,65	49,67
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	49,30	44,30	39,30	49,30	49,53
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	49,61	44,61	39,61	49,61	49,62
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	46,19	41,19	36,19	46,19	47,59
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	49,17	44,17	39,17	49,17	50,17
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	49,21	44,21	39,21	49,21	50,18
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	49,45	44,45	39,45	49,45	50,33
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	45,05	40,05	35,05	45,05	45,83
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	43,54	38,54	33,54	43,54	44,93
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	45,22	40,22	35,22	45,22	45,26
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	45,53	40,53	35,53	45,53	45,53
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	32,27	27,27	22,27	32,27	34,43
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	33,26	28,26	23,26	33,26	34,02
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	34,86	29,86	24,86	34,86	35,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	33,82	28,82	23,82	33,82	36,35	
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	35,19	30,19	25,19	35,19	36,21	
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	36,51	31,51	26,51	36,51	36,64	
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	34,92	29,92	24,92	34,92	37,44	
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	36,60	31,60	26,60	36,60	37,49	
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	37,83	32,83	27,83	37,83	37,90	
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	43,66	38,66	33,66	43,66	45,14	
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	46,37	41,37	36,37	46,37	46,70	
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	46,81	41,81	36,81	46,81	46,82	
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	48,44	43,44	38,44	48,44	49,70	
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	49,77	44,77	39,77	49,77	49,94	
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	49,92	44,92	39,92	49,92	49,92	
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	48,27	43,27	38,27	48,27	49,51	
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	49,80	44,80	39,80	49,80	49,98	
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	49,97	44,97	39,97	49,97	49,97	
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	38,87	33,87	28,87	38,87	40,79	
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	45,98	40,98	35,98	45,98	46,13	
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	46,34	41,34	36,34	46,34	46,34	
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	34,04	29,04	24,04	34,04	35,95	
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	36,03	31,03	26,03	36,03	36,30	
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	36,97	31,97	26,97	36,97	36,97	
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	32,08	27,08	22,08	32,08	34,02	
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	34,17	29,17	24,17	34,17	34,43	
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	35,41	30,41	25,41	35,41	35,41	
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	35,21	30,21	25,21	35,21	37,10	
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	46,02	41,02	36,02	46,02	46,25	
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	46,32	41,32	36,32	46,32	46,32	
71_A	woongroep 9	184051,49	409669,42	2,00	44,53	39,53	34,53	44,53	45,34	
71_B	woongroep 9	184051,49	409669,42	5,00	44,84	39,84	34,84	44,84	45,19	
71_C	woongroep 9	184051,49	409669,42	8,00	44,90	39,90	34,90	44,90	45,03	
72_A	woongroep 9	184051,88	409676,09	2,00	52,48	47,48	42,48	52,48	52,95	
72_B	woongroep 9	184051,88	409676,09	5,00	52,62	47,62	42,62	52,62	52,79	
72_C	woongroep 9	184051,88	409676,09	8,00	52,37	47,37	42,37	52,37	52,45	
73_A	woongroep 9	184058,14	409676,69	2,00	49,80	44,80	39,80	49,80	50,57	
73_B	woongroep 9	184058,14	409676,69	5,00	50,18	45,18	40,18	50,18	50,45	
73_C	woongroep 9	184058,14	409676,69	8,00	50,10	45,10	40,10	50,10	50,21	
74_A	woongroep 9	184058,53	409669,73	2,00	38,93	33,93	28,93	38,93	40,18	
74_B	woongroep 9	184058,53	409669,73	5,00	39,62	34,62	29,62	39,62	40,04	
74_C	woongroep 9	184058,53	409669,73	8,00	40,07	35,07	30,07	40,07	40,23	
b01_A	buitenruimte	184013,75	409768,04	1,50	54,31	49,31	44,31	54,31	54,86	
b02_A	buitenruimte	184019,75	409772,41	1,50	51,71	46,71	41,71	51,71	52,67	
b03_A	buitenruimte	184025,24	409776,20	1,50	50,38	45,38	40,38	50,38	51,75	
b04_A	buitenruimte	184021,78	409759,09	1,50	54,60	49,60	44,60	54,60	55,15	
b05_A	buitenruimte	184027,33	409763,73	1,50	51,91	46,91	41,91	51,91	52,88	
b06_A	buitenruimte	184032,94	409767,90	1,50	49,99	44,99	39,99	49,99	51,39	
b07_A	buitenruimte	184029,35	409750,47	1,50	54,88	49,88	44,88	54,88	55,37	
b08_A	buitenruimte	184033,40	409753,61	1,50	52,15	47,15	42,15	52,15	53,04	
b09_A	buitenruimte	184037,64	409756,54	1,50	49,73	44,73	39,73	49,73	50,85	
b10_A	buitenruimte	184035,42	409744,40	1,50	55,04	50,04	45,04	55,04	55,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
b11_A	buitenruimte	184039,14	409747,73	1,50	52,49	47,49	42,49	52,49	53,28	
b12_A	buitenruimte	184042,93	409750,34	1,50	49,92	44,92	39,92	49,92	50,92	
b13_A	buitenruimte	184042,34	409737,87	1,50	55,07	50,07	45,07	55,07	55,49	
b14_A	buitenruimte	184045,80	409740,88	1,50	52,56	47,56	42,56	52,56	53,31	
b15_A	buitenruimte	184049,39	409743,68	1,50	49,75	44,75	39,75	49,75	50,74	
b16_A	buitenruimte	184050,50	409729,06	1,50	53,41	48,41	43,41	53,41	53,99	
b17_A	buitenruimte	184053,96	409731,61	1,50	50,96	45,96	40,96	50,96	51,70	
b18_A	buitenruimte	184057,69	409733,76	1,50	48,79	43,79	38,79	48,79	49,76	
b19_A	buitenruimte	184056,25	409722,27	1,50	54,27	49,27	44,27	54,27	54,53	
b20_A	buitenruimte	184060,04	409725,53	1,50	51,51	46,51	41,51	51,51	52,16	
b21_A	buitenruimte	184063,82	409728,34	1,50	48,90	43,90	38,90	48,90	49,82	
b22_A	buitenruimte	184059,91	409716,78	1,50	54,69	49,69	44,69	54,69	55,04	
b23_A	buitenruimte	184064,41	409720,18	1,50	51,06	46,06	41,06	51,06	51,71	
b24_A	buitenruimte	184068,26	409722,99	1,50	48,02	43,02	38,02	48,02	48,96	
b25_A	buitenruimte	184066,70	409710,39	1,50	53,96	48,96	43,96	53,96	54,23	
b26_A	buitenruimte	184070,29	409713,65	1,50	51,04	46,04	41,04	51,04	51,74	
b27_A	buitenruimte	184073,81	409716,85	1,50	48,00	43,00	38,00	48,00	49,10	
b28_A	buitenruimte	184080,67	409699,22	1,50	48,55	43,55	38,55	48,55	49,74	
b29_A	buitenruimte	184087,07	409695,24	1,50	46,85	41,85	36,85	46,85	48,65	
b30_A	buitenruimte	184094,70	409695,70	1,50	43,07	38,07	33,07	43,07	45,11	
b31_A	buitenruimte	184061,28	409684,06	1,50	52,58	47,58	42,58	52,58	53,18	
b32_A	buitenruimte	184070,41	409684,40	1,50	50,23	45,23	40,23	50,23	51,19	
b33_A	buitenruimte	184080,05	409684,93	1,50	48,35	43,35	38,35	48,35	49,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	38,49	33,49	28,49	38,49	41,79
01_B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	39,79	34,79	29,79	39,79	41,62
01_C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	41,29	36,29	31,29	41,29	41,76
02_A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	37,86	32,86	27,86	37,86	41,19
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	39,75	34,75	29,75	39,75	41,64
02_C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	41,28	36,28	31,28	41,28	41,80
03_A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	26,42	21,42	16,42	26,42	29,80
03_B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	26,24	21,24	16,24	26,24	28,17
03_C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	29,03	24,03	19,03	29,03	29,59
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	32,55	27,55	22,55	32,55	35,95
04_B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	29,32	24,32	19,32	29,32	31,31
04_C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	31,47	26,47	21,47	31,47	32,10
05_A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	39,16	34,16	29,16	39,16	42,20
05_B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	41,40	36,40	31,40	41,40	42,74
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	42,76	37,76	32,76	42,76	42,94
06_A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	38,24	33,24	28,24	38,24	41,34
06_B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	40,44	35,44	30,44	40,44	41,83
06_C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	41,82	36,82	31,82	41,82	42,05
07_A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	35,64	30,64	25,64	35,64	38,70
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	36,76	31,76	26,76	36,76	38,05
07_C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	38,16	33,16	28,16	38,16	38,30
08_A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	26,62	21,62	16,62	26,62	29,87
08_B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	27,63	22,63	17,63	27,63	29,40
08_C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	28,39	23,39	18,39	28,39	28,70
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	24,02	19,02	14,02	24,02	27,22
09_B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	24,79	19,79	14,79	24,79	26,43
09_C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	27,63	22,63	17,63	27,63	27,99
10_A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	40,14	35,14	30,14	40,14	43,28
10_B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	39,93	34,93	29,93	39,93	41,46
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	41,28	36,28	31,28	41,28	41,55
11_A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	32,35	27,35	22,35	32,35	35,90
11_B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	34,03	29,03	24,03	34,03	36,32
11_C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	35,94	30,94	25,94	35,94	37,01
12_A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	32,36	27,36	22,36	32,36	35,91
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	33,96	28,96	23,96	33,96	36,24
12_C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	35,84	30,84	25,84	35,84	36,88
13_A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	32,72	27,72	22,72	32,72	36,34
13_B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	34,19	29,19	24,19	34,19	36,60
13_C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	35,95	30,95	25,95	35,95	37,14
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	32,41	27,41	22,41	32,41	36,07
14_B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	33,89	28,89	23,89	33,89	36,37
14_C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	35,62	30,62	25,62	35,62	36,90
15_A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	24,85	19,85	14,85	24,85	28,43
15_B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	24,76	19,76	14,76	24,76	27,13
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	27,21	22,21	17,21	27,21	28,36
16_A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	21,11	16,11	11,11	21,11	24,92
16_B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	19,08	14,08	9,08	19,08	21,69
16_C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	21,16	16,16	11,16	21,16	22,63
17_A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	23,81	18,81	13,81	23,81	27,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	19,04	14,04	9,04	19,04	21,64
17_C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	20,99	15,99	10,99	20,99	22,44
18_A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	23,68	18,68	13,68	23,68	27,43
18_B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	19,17	14,17	9,17	19,17	21,74
18_C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	21,05	16,05	11,05	21,05	22,46
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	24,34	19,34	14,34	24,34	28,06
19_B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	19,63	14,63	9,63	19,63	22,19
19_C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	21,67	16,67	11,67	21,67	23,09
20_A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	32,30	27,30	22,30	32,30	36,01
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	31,92	26,92	21,92	31,92	34,46
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	33,77	28,77	23,77	33,77	35,17
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	37,73	32,73	27,73	37,73	40,27
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	40,43	35,43	30,43	40,43	41,03
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	41,49	36,49	31,49	41,49	41,62
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	29,87	24,87	19,87	29,87	32,81
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	30,94	25,94	20,94	30,94	31,96
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	31,85	26,85	21,85	31,85	31,94
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	27,27	22,27	17,27	27,27	30,55
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	27,49	22,49	17,49	27,49	29,10
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	29,87	24,87	19,87	29,87	30,17
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	26,13	21,13	16,13	26,13	29,88
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	26,71	21,71	16,71	26,71	29,34
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	24,10	19,10	14,10	24,10	24,81
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	33,07	28,07	23,07	33,07	36,47
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	34,93	29,93	24,93	34,93	36,86
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	36,12	31,12	26,12	36,12	36,71
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	32,24	27,24	22,24	32,24	35,25
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	34,86	29,86	24,86	34,86	36,05
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	36,26	31,26	26,26	36,26	36,65
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	46,38	41,38	36,38	46,38	47,63
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	47,72	42,72	37,72	47,72	48,12
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	48,02	43,02	38,02	48,02	48,19
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	31,70	26,70	21,70	31,70	33,36
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	33,04	28,04	23,04	33,04	33,27
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	34,32	29,32	24,32	34,32	34,45
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	29,12	24,12	19,12	29,12	31,16
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	30,13	25,13	20,13	30,13	30,47
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	31,79	26,79	21,79	31,79	31,98
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	33,20	28,20	23,20	33,20	35,47
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	35,71	30,71	25,71	35,71	36,09
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	36,53	31,53	26,53	36,53	36,61
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	41,30	36,30	31,30	41,30	43,23
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	44,33	39,33	34,33	44,33	44,69
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	45,02	40,02	35,02	45,02	45,11
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	44,75	39,75	34,75	44,75	46,34
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	46,86	41,86	36,86	46,86	47,33
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	47,31	42,31	37,31	47,31	47,50
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	47,79	42,79	37,79	47,79	48,28
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	48,31	43,31	38,31	48,31	48,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	47,81	42,81	37,81	47,81	48,22
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	48,41	43,41	38,41	48,41	48,53
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	47,92	42,92	37,92	47,92	48,29
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	48,51	43,51	38,51	48,51	48,62
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	48,00	43,00	38,00	48,00	48,34
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	48,63	43,63	38,63	48,63	48,72
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	44,04	39,04	34,04	44,04	45,48
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	46,59	41,59	36,59	46,59	47,75
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	45,82	40,82	35,82	45,82	46,90
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	45,40	40,40	35,40	45,40	46,71
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	44,74	39,74	34,74	44,74	46,02
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	42,11	37,11	32,11	42,11	43,58
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	41,05	36,05	31,05	41,05	42,93
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	43,50	38,50	33,50	43,50	44,02
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	44,21	39,21	34,21	44,21	44,41
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	30,06	25,06	20,06	30,06	32,68
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	30,44	25,44	20,44	30,44	31,30
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	32,34	27,34	22,34	32,34	32,53
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	30,28	25,28	20,28	30,28	32,81
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	30,67	25,67	20,67	30,67	31,31
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	32,21	27,21	22,21	32,21	32,38
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	30,30	25,30	20,30	30,30	32,62
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	31,11	26,11	21,11	31,11	31,62
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	32,39	27,39	22,39	32,39	32,54
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	30,84	25,84	20,84	30,84	33,02
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	32,19	27,19	22,19	32,19	32,73
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	33,21	28,21	23,21	33,21	33,37
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	42,00	37,00	32,00	42,00	43,67
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	44,76	39,76	34,76	44,76	45,04
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	45,57	40,57	35,57	45,57	45,62
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	48,70	43,70	38,70	48,70	48,97
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	49,35	44,35	39,35	49,35	49,39
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	48,73	43,73	38,73	48,73	49,00
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	49,36	44,36	39,36	49,36	49,39
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	48,73	43,73	38,73	48,73	48,99
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	49,35	44,35	39,35	49,35	49,37
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	48,72	43,72	38,72	48,72	48,97
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	49,33	44,33	39,33	49,33	49,34
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	44,67	39,67	34,67	44,67	46,39
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	47,06	42,06	37,06	47,06	48,43
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	47,10	42,10	37,10	47,10	48,41
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	47,24	42,24	37,24	47,24	48,44
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	43,49	38,49	33,49	43,49	44,45
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	42,09	37,09	32,09	42,09	43,79
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	44,61	39,61	34,61	44,61	44,66
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	45,21	40,21	35,21	45,21	45,21
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	31,93	26,93	21,93	31,93	34,19
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	32,98	27,98	22,98	32,98	33,79
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	34,68	29,68	24,68	34,68	34,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	33,63	28,63	23,63	33,63	36,22	
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	35,04	30,04	25,04	35,04	36,09	
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	36,41	31,41	26,41	36,41	36,54	
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	34,72	29,72	24,72	34,72	37,31	
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	36,46	31,46	26,46	36,46	37,38	
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	37,75	32,75	27,75	37,75	37,82	
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	42,17	37,17	32,17	42,17	43,98	
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	45,83	40,83	35,83	45,83	46,20	
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	46,55	41,55	36,55	46,55	46,57	
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	46,92	41,92	36,92	46,92	48,47	
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	49,31	44,31	39,31	49,31	49,50	
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	49,70	44,70	39,70	49,70	49,70	
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	46,64	41,64	36,64	46,64	48,21	
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	49,30	44,30	39,30	49,30	49,50	
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	49,75	44,75	39,75	49,75	49,75	
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	38,29	33,29	28,29	38,29	40,37	
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	45,31	40,31	35,31	45,31	45,50	
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	45,98	40,98	35,98	45,98	45,98	
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	33,56	28,56	23,56	33,56	35,60	
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	35,64	30,64	25,64	35,64	35,93	
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	36,71	31,71	26,71	36,71	36,72	
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	31,55	26,55	21,55	31,55	33,60	
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	33,77	28,77	23,77	33,77	34,05	
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	35,17	30,17	25,17	35,17	35,17	
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	35,02	30,02	25,02	35,02	36,97	
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	45,83	40,83	35,83	45,83	46,08	
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	46,21	41,21	36,21	46,21	46,21	
71_A	woongroep 9	184051,49	409669,42	2,00	44,53	39,53	34,53	44,53	45,35	
71_B	woongroep 9	184051,49	409669,42	5,00	44,85	39,85	34,85	44,85	45,20	
71_C	woongroep 9	184051,49	409669,42	8,00	44,91	39,91	34,91	44,91	45,04	
72_A	woongroep 9	184051,88	409676,09	2,00	52,61	47,61	42,61	52,61	53,07	
72_B	woongroep 9	184051,88	409676,09	5,00	52,74	47,74	42,74	52,74	52,90	
72_C	woongroep 9	184051,88	409676,09	8,00	52,42	47,42	42,42	52,42	52,50	
73_A	woongroep 9	184058,14	409676,69	2,00	49,92	44,92	39,92	49,92	50,68	
73_B	woongroep 9	184058,14	409676,69	5,00	50,28	45,28	40,28	50,28	50,56	
73_C	woongroep 9	184058,14	409676,69	8,00	50,15	45,15	40,15	50,15	50,26	
74_A	woongroep 9	184058,53	409669,73	2,00	38,69	33,69	28,69	38,69	39,99	
74_B	woongroep 9	184058,53	409669,73	5,00	39,48	34,48	29,48	39,48	39,92	
74_C	woongroep 9	184058,53	409669,73	8,00	40,02	35,02	30,02	40,02	40,19	
b01_A	buitenruimte	184013,75	409768,04	1,50	48,51	43,51	38,51	48,51	49,42	
b02_A	buitenruimte	184019,75	409772,41	1,50	48,65	43,65	38,65	48,65	50,04	
b03_A	buitenruimte	184025,24	409776,20	1,50	48,16	43,16	38,16	48,16	49,95	
b04_A	buitenruimte	184021,78	409759,09	1,50	48,50	43,50	38,50	48,50	49,51	
b05_A	buitenruimte	184027,33	409763,73	1,50	48,30	43,30	38,30	48,30	49,82	
b06_A	buitenruimte	184032,94	409767,90	1,50	47,45	42,45	37,45	47,45	49,39	
b07_A	buitenruimte	184029,35	409750,47	1,50	48,77	43,77	38,77	48,77	49,73	
b08_A	buitenruimte	184033,40	409753,61	1,50	48,36	43,36	38,36	48,36	49,79	
b09_A	buitenruimte	184037,64	409756,54	1,50	46,41	41,41	36,41	46,41	48,13	
b10_A	buitenruimte	184035,42	409744,40	1,50	48,75	43,75	38,75	48,75	49,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 2m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
b11_A	buitenruimte	184039,14	409747,73	1,50	48,45	43,45	38,45	48,45	49,78	
b12_A	buitenruimte	184042,93	409750,34	1,50	46,27	41,27	36,27	46,27	47,87	
b13_A	buitenruimte	184042,34	409737,87	1,50	48,89	43,89	38,89	48,89	49,82	
b14_A	buitenruimte	184045,80	409740,88	1,50	48,26	43,26	38,26	48,26	49,59	
b15_A	buitenruimte	184049,39	409743,68	1,50	46,13	41,13	36,13	46,13	47,68	
b16_A	buitenruimte	184050,50	409729,06	1,50	48,05	43,05	38,05	48,05	48,99	
b17_A	buitenruimte	184053,96	409731,61	1,50	47,28	42,28	37,28	47,28	48,46	
b18_A	buitenruimte	184057,69	409733,76	1,50	45,49	40,49	35,49	45,49	46,97	
b19_A	buitenruimte	184056,25	409722,27	1,50	48,05	43,05	38,05	48,05	48,66	
b20_A	buitenruimte	184060,04	409725,53	1,50	47,32	42,32	37,32	47,32	48,52	
b21_A	buitenruimte	184063,82	409728,34	1,50	45,17	40,17	35,17	45,17	46,70	
b22_A	buitenruimte	184059,91	409716,78	1,50	47,99	42,99	37,99	47,99	48,73	
b23_A	buitenruimte	184064,41	409720,18	1,50	46,93	41,93	36,93	46,93	48,12	
b24_A	buitenruimte	184068,26	409722,99	1,50	44,52	39,52	34,52	44,52	46,08	
b25_A	buitenruimte	184066,70	409710,39	1,50	47,46	42,46	37,46	47,46	48,28	
b26_A	buitenruimte	184070,29	409713,65	1,50	46,74	41,74	36,74	46,74	48,06	
b27_A	buitenruimte	184073,81	409716,85	1,50	44,65	39,65	34,65	44,65	46,40	
b28_A	buitenruimte	184080,67	409699,22	1,50	47,74	42,74	37,74	47,74	49,04	
b29_A	buitenruimte	184087,07	409695,24	1,50	45,70	40,70	35,70	45,70	47,72	
b30_A	buitenruimte	184094,70	409695,70	1,50	42,20	37,20	32,20	42,20	44,37	
b31_A	buitenruimte	184061,28	409684,06	1,50	45,10	40,10	35,10	45,10	45,94	
b32_A	buitenruimte	184070,41	409684,40	1,50	45,45	40,45	35,45	45,45	46,54	
b33_A	buitenruimte	184080,05	409684,93	1,50	45,82	40,82	35,82	45,82	47,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
01_A	woongroep 1	184061,00	409828,53	2,00	38,01	33,01	28,01	38,01	41,32	
01_B	woongroep 1	184061,00	409828,53	5,00	39,53	34,53	29,53	39,53	41,37	
01_C	woongroep 1	184061,00	409828,53	8,00	41,08	36,08	31,08	41,08	41,57	
02_A	woongroep 1	184065,83	409824,30	2,00	37,51	32,51	27,51	37,51	40,84	
02_B	woongroep 1	184065,83	409824,30	5,00	39,51	34,51	29,51	39,51	41,42	
02_C	woongroep 1	184065,83	409824,30	8,00	41,09	36,09	31,09	41,09	41,63	
03_A	woongroep 1	184068,15	409829,84	2,00	25,82	20,82	15,82	25,82	29,23	
03_B	woongroep 1	184068,15	409829,84	5,00	25,60	20,60	15,60	25,60	27,57	
03_C	woongroep 1	184068,15	409829,84	8,00	28,55	23,55	18,55	28,55	29,15	
04_A	woongroep 1	184063,77	409834,32	2,00	31,98	26,98	21,98	31,98	35,39	
04_B	woongroep 1	184063,77	409834,32	5,00	29,23	24,23	19,23	29,23	31,23	
04_C	woongroep 1	184063,77	409834,32	8,00	31,39	26,39	21,39	31,39	32,03	
05_A	woongroep 2	184060,18	409799,08	2,00	38,74	33,74	28,74	38,74	41,82	
05_B	woongroep 2	184060,18	409799,08	5,00	41,14	36,14	31,14	41,14	42,54	
05_C	woongroep 2	184060,18	409799,08	8,00	42,61	37,61	32,61	42,61	42,80	
06_A	woongroep 2	184064,86	409792,93	2,00	37,61	32,61	27,61	37,61	40,77	
06_B	woongroep 2	184064,86	409792,93	5,00	40,00	35,00	30,00	40,00	41,50	
06_C	woongroep 2	184064,86	409792,93	8,00	41,54	36,54	31,54	41,54	41,79	
07_A	woongroep 2	184070,94	409792,53	2,00	33,50	28,50	23,50	33,50	36,66	
07_B	woongroep 2	184070,94	409792,53	5,00	35,52	30,52	25,52	35,52	36,97	
07_C	woongroep 2	184070,94	409792,53	8,00	37,32	32,32	27,32	37,32	37,48	
08_A	woongroep 2	184072,58	409799,52	2,00	25,50	20,50	15,50	25,50	28,80	
08_B	woongroep 2	184072,58	409799,52	5,00	26,91	21,91	16,91	26,91	28,75	
08_C	woongroep 2	184072,58	409799,52	8,00	27,83	22,83	17,83	27,83	28,18	
09_A	woongroep 2	184068,42	409804,97	2,00	23,37	18,37	13,37	23,37	26,63	
09_B	woongroep 2	184068,42	409804,97	5,00	24,33	19,33	14,33	24,33	26,04	
09_C	woongroep 2	184068,42	409804,97	8,00	27,39	22,39	17,39	27,39	27,77	
10_A	woongroep 2	184062,18	409804,70	2,00	39,95	34,95	29,95	39,95	43,09	
10_B	woongroep 2	184062,18	409804,70	5,00	39,81	34,81	29,81	39,81	41,36	
10_C	woongroep 2	184062,18	409804,70	8,00	41,20	36,20	31,20	41,20	41,48	
11_A	woongroep 3	184102,30	409804,43	2,00	30,92	25,92	20,92	30,92	34,50	
11_B	woongroep 3	184102,30	409804,43	5,00	33,16	28,16	23,16	33,16	35,51	
11_C	woongroep 3	184102,30	409804,43	8,00	35,33	30,33	25,33	35,33	36,47	
12_A	woongroep 3	184108,54	409796,07	2,00	30,79	25,79	20,79	30,79	34,40	
12_B	woongroep 3	184108,54	409796,07	5,00	32,90	27,90	22,90	32,90	35,27	
12_C	woongroep 3	184108,54	409796,07	8,00	35,08	30,08	25,08	35,08	36,22	
13_A	woongroep 3	184115,44	409789,65	2,00	31,36	26,36	21,36	31,36	35,04	
13_B	woongroep 3	184115,44	409789,65	5,00	33,27	28,27	23,27	33,27	35,77	
13_C	woongroep 3	184115,44	409789,65	8,00	35,26	30,26	25,26	35,26	36,55	
14_A	woongroep 3	184120,50	409782,98	2,00	31,12	26,12	21,12	31,12	34,85	
14_B	woongroep 3	184120,50	409782,98	5,00	33,05	28,05	23,05	33,05	35,62	
14_C	woongroep 3	184120,50	409782,98	8,00	35,00	30,00	25,00	35,00	36,38	
15_A	woongroep 3	184129,12	409781,36	2,00	23,89	18,89	13,89	23,89	27,51	
15_B	woongroep 3	184129,12	409781,36	5,00	24,28	19,28	14,28	24,28	26,69	
15_C	woongroep 3	184129,12	409781,36	8,00	26,82	21,82	16,82	26,82	28,03	
16_A	woongroep 3	184129,78	409789,31	2,00	20,52	15,52	10,52	20,52	24,38	
16_B	woongroep 3	184129,78	409789,31	5,00	18,40	13,40	8,40	18,40	21,07	
16_C	woongroep 3	184129,78	409789,31	8,00	20,67	15,67	10,67	20,67	22,21	
17_A	woongroep 3	184124,50	409796,29	2,00	23,54	18,54	13,54	23,54	27,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
17_B	woongroep 3	184124,50	409796,29	5,00	18,38	13,38	8,38	18,38	21,04	
17_C	woongroep 3	184124,50	409796,29	8,00	20,47	15,47	10,47	20,47	22,00	
18_A	woongroep 3	184118,04	409802,27	2,00	23,29	18,29	13,29	23,29	27,06	
18_B	woongroep 3	184118,04	409802,27	5,00	18,57	13,57	8,57	18,57	21,20	
18_C	woongroep 3	184118,04	409802,27	8,00	20,60	15,60	10,60	20,60	22,08	
19_A	woongroep 3	184112,01	409810,24	2,00	23,93	18,93	13,93	23,93	27,68	
19_B	woongroep 3	184112,01	409810,24	5,00	19,06	14,06	9,06	19,06	21,68	
19_C	woongroep 3	184112,01	409810,24	8,00	21,25	16,25	11,25	21,25	22,73	
20_A	woongroep 3	184104,34	409810,91	2,00	31,67	26,67	21,67	31,67	35,40	
20_B	woongroep 3	184104,34	409810,91	5,00	31,30	26,30	21,30	31,30	33,88	
20_C	woongroep 3	184104,34	409810,91	8,00	33,32	28,32	23,32	33,32	34,79	
21_A	woongroep 4	184101,73	409734,21	2,00	35,47	30,47	25,47	35,47	38,14	
21_B	woongroep 4	184101,73	409734,21	5,00	39,51	34,51	29,51	39,51	40,22	
21_C	woongroep 4	184101,73	409734,21	8,00	40,94	35,94	30,94	40,94	41,09	
22_A	woongroep 4	184113,32	409736,56	2,00	28,71	23,71	18,71	28,71	31,71	
22_B	woongroep 4	184113,32	409736,56	5,00	30,30	25,30	20,30	30,30	31,40	
22_C	woongroep 4	184113,32	409736,56	8,00	31,47	26,47	21,47	31,47	31,57	
23_A	woongroep 4	184120,83	409746,52	2,00	26,51	21,51	16,51	26,51	29,84	
23_B	woongroep 4	184120,83	409746,52	5,00	27,04	22,04	17,04	27,04	28,72	
23_C	woongroep 4	184120,83	409746,52	8,00	29,55	24,55	19,55	29,55	29,87	
24_A	woongroep 4	184119,07	409757,18	2,00	25,92	20,92	15,92	25,92	29,69	
24_B	woongroep 4	184119,07	409757,18	5,00	26,50	21,50	16,50	26,50	29,19	
24_C	woongroep 4	184119,07	409757,18	8,00	23,69	18,69	13,69	23,69	24,47	
25_A	woongroep 4	184108,62	409755,49	2,00	32,08	27,08	22,08	32,08	35,56	
25_B	woongroep 4	184108,62	409755,49	5,00	34,19	29,19	24,19	34,19	36,25	
25_C	woongroep 4	184108,62	409755,49	8,00	35,55	30,55	25,55	35,55	36,21	
26_A	woongroep 4	184100,39	409744,66	2,00	31,00	26,00	21,00	31,00	34,18	
26_B	woongroep 4	184100,39	409744,66	5,00	33,92	28,92	23,92	33,92	35,32	
26_C	woongroep 4	184100,39	409744,66	8,00	35,67	30,67	25,67	35,67	36,11	
27_A	woongroep 5	184084,40	409702,17	2,00	45,18	40,18	35,18	45,18	46,41	
27_B	woongroep 5	184084,40	409702,17	5,00	47,23	42,23	37,23	47,23	47,65	
27_C	woongroep 5	184084,40	409702,17	8,00	47,77	42,77	37,77	47,77	47,95	
28_A	woongroep 5	184089,93	409701,38	2,00	31,04	26,04	21,04	31,04	32,75	
28_B	woongroep 5	184089,93	409701,38	5,00	32,79	27,79	22,79	32,79	33,03	
28_C	woongroep 5	184089,93	409701,38	8,00	34,16	29,16	24,16	34,16	34,29	
29_A	woongroep 5	184098,85	409708,44	2,00	28,17	23,17	18,17	28,17	30,34	
29_B	woongroep 5	184098,85	409708,44	5,00	29,37	24,37	19,37	29,37	29,76	
29_C	woongroep 5	184098,85	409708,44	8,00	31,53	26,53	21,53	31,53	31,72	
30_A	woongroep 5	184102,68	409715,80	2,00	31,14	26,14	21,14	31,14	33,57	
30_B	woongroep 5	184102,68	409715,80	5,00	34,75	29,75	24,75	34,75	35,22	
30_C	woongroep 5	184102,68	409715,80	8,00	35,94	30,94	25,94	35,94	36,04	
31_A	woongroep 5	184095,59	409715,41	2,00	38,88	33,88	28,88	38,88	40,96	
31_B	woongroep 5	184095,59	409715,41	5,00	43,37	38,37	33,37	43,37	43,80	
31_C	woongroep 5	184095,59	409715,41	8,00	44,48	39,48	34,48	44,48	44,58	
32_A	woongroep 5	184087,24	409708,74	2,00	42,89	37,89	32,89	42,89	44,62	
32_B	woongroep 5	184087,24	409708,74	5,00	46,05	41,05	36,05	46,05	46,58	
32_C	woongroep 5	184087,24	409708,74	8,00	46,90	41,90	36,90	46,90	47,11	
33_A	woongroep 6	184079,02	409722,28	5,00	46,72	41,72	36,72	46,72	47,32	
33_B	woongroep 6	184079,02	409722,28	8,00	47,70	42,70	37,70	47,70	47,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
34_A	woongroep 6	184073,89	409729,06	5,00	46,85	41,85	36,85	46,85	47,34
34_B	woongroep 6	184073,89	409729,06	8,00	47,79	42,79	37,79	47,79	47,93
35_A	woongroep 6	184069,23	409735,23	5,00	46,92	41,92	36,92	46,92	47,36
35_B	woongroep 6	184069,23	409735,23	8,00	47,91	42,91	37,91	47,91	48,03
36_A	woongroep 6	184065,24	409740,51	5,00	46,98	41,98	36,98	46,98	47,39
36_B	woongroep 6	184065,24	409740,51	8,00	48,02	43,02	38,02	48,02	48,12
37_A	woongroep 6	184061,06	409740,15	2,00	39,44	34,44	29,44	39,44	41,45
38_A	woongroep 6	184059,91	409734,80	2,00	42,25	37,25	32,25	42,25	43,87
39_A	woongroep 6	184066,11	409729,90	2,00	41,42	36,42	31,42	41,42	42,82
40_A	woongroep 6	184070,31	409724,42	2,00	42,13	37,13	32,13	42,13	43,80
41_A	woongroep 6	184075,94	409720,30	2,00	41,03	36,03	31,03	41,03	42,65
42_A	woongroep 6	184079,96	409718,50	2,00	38,40	33,40	28,40	38,40	40,51
43_A	woongroep 6	184084,14	409721,68	2,00	37,87	32,87	27,87	37,87	40,33
43_B	woongroep 6	184084,14	409721,68	5,00	42,48	37,48	32,48	42,48	43,09
43_C	woongroep 6	184084,14	409721,68	8,00	43,62	38,62	33,62	43,62	43,84
44_A	woongroep 6	184084,30	409727,86	2,00	29,49	24,49	19,49	29,49	32,22
44_B	woongroep 6	184084,30	409727,86	5,00	29,90	24,90	19,90	29,90	30,82
44_C	woongroep 6	184084,30	409727,86	8,00	31,99	26,99	21,99	31,99	32,19
45_A	woongroep 6	184080,46	409732,94	2,00	29,51	24,51	19,51	29,51	32,16
45_B	woongroep 6	184080,46	409732,94	5,00	29,87	24,87	19,87	29,87	30,60
45_C	woongroep 6	184080,46	409732,94	8,00	31,70	26,70	21,70	31,70	31,89
46_A	woongroep 6	184075,99	409738,85	2,00	29,42	24,42	19,42	29,42	31,89
46_B	woongroep 6	184075,99	409738,85	5,00	30,26	25,26	20,26	30,26	30,86
46_C	woongroep 6	184075,99	409738,85	8,00	31,84	26,84	21,84	31,84	32,01
47_A	woongroep 6	184072,13	409743,95	2,00	29,70	24,70	19,70	29,70	32,07
47_B	woongroep 6	184072,13	409743,95	5,00	31,32	26,32	21,32	31,32	31,96
47_C	woongroep 6	184072,13	409743,95	8,00	32,66	27,66	22,66	32,66	32,84
48_A	woongroep 6	184067,38	409744,91	2,00	37,36	32,36	27,36	37,36	39,40
48_B	woongroep 6	184067,38	409744,91	5,00	43,42	38,42	33,42	43,42	43,79
48_C	woongroep 6	184067,38	409744,91	8,00	44,81	39,81	34,81	44,81	44,87
49_A	woongroep 7	184054,78	409749,10	5,00	47,71	42,71	37,71	47,71	48,04
49_B	woongroep 7	184054,78	409749,10	8,00	48,85	43,85	38,85	48,85	48,90
50_A	woongroep 7	184051,33	409753,72	5,00	47,73	42,73	37,73	47,73	48,05
50_B	woongroep 7	184051,33	409753,72	8,00	48,87	43,87	38,87	48,87	48,91
51_A	woongroep 7	184048,04	409758,12	5,00	47,74	42,74	37,74	47,74	48,05
51_B	woongroep 7	184048,04	409758,12	8,00	48,87	43,87	38,87	48,87	48,89
52_A	woongroep 7	184044,69	409762,59	5,00	47,74	42,74	37,74	47,74	48,05
52_B	woongroep 7	184044,69	409762,59	8,00	48,85	43,85	38,85	48,85	48,86
53_A	woongroep 7	184041,02	409762,55	2,00	41,16	36,16	31,16	41,16	43,30
54_A	woongroep 7	184040,92	409758,04	2,00	42,51	37,51	32,51	42,51	44,31
55_A	woongroep 7	184044,79	409752,96	2,00	42,35	37,35	32,35	42,35	44,13
56_A	woongroep 7	184049,86	409746,29	2,00	42,25	37,25	32,25	42,25	43,96
57_A	woongroep 7	184054,33	409745,48	2,00	38,71	33,71	28,71	38,71	39,88
58_A	woongroep 7	184059,55	409749,52	2,00	38,36	33,36	28,36	38,36	40,48
58_B	woongroep 7	184059,55	409749,52	5,00	43,71	38,71	33,71	43,71	43,76
58_C	woongroep 7	184059,55	409749,52	8,00	44,67	39,67	34,67	44,67	44,68
59_A	woongroep 7	184059,67	409755,13	2,00	31,19	26,19	21,19	31,19	33,62
59_B	woongroep 7	184059,67	409755,13	5,00	32,52	27,52	22,52	32,52	33,42
59_C	woongroep 7	184059,67	409755,13	8,00	34,37	29,37	24,37	34,37	34,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
60_A	woongroep 7	184055,46	409760,70	2,00	33,22	28,22	23,22	33,22	35,93
60_B	woongroep 7	184055,46	409760,70	5,00	34,74	29,74	24,74	34,74	35,86
60_C	woongroep 7	184055,46	409760,70	8,00	36,23	31,23	26,23	36,23	36,36
61_A	woongroep 7	184051,42	409766,05	2,00	34,34	29,34	24,34	34,34	37,04
61_B	woongroep 7	184051,42	409766,05	5,00	36,22	31,22	26,22	36,22	37,19
61_C	woongroep 7	184051,42	409766,05	8,00	37,58	32,58	27,58	37,58	37,66
62_A	woongroep 7	184046,40	409766,55	2,00	38,84	33,84	28,84	38,84	41,04
62_B	woongroep 7	184046,40	409766,55	5,00	44,86	39,86	34,86	44,86	45,31
62_C	woongroep 7	184046,40	409766,55	8,00	46,03	41,03	36,03	46,03	46,04
63_A	woongroep 8	184028,83	409778,77	2,00	44,17	39,17	34,17	44,17	45,89
63_B	woongroep 8	184028,83	409778,77	5,00	48,56	43,56	38,56	48,56	48,78
63_C	woongroep 8	184028,83	409778,77	8,00	49,33	44,33	39,33	49,33	49,33
64_A	woongroep 8	184034,05	409771,86	2,00	43,49	38,49	33,49	43,49	45,42
64_B	woongroep 8	184034,05	409771,86	5,00	48,40	43,40	38,40	48,40	48,64
64_C	woongroep 8	184034,05	409771,86	8,00	49,34	44,34	39,34	49,34	49,33
65_A	woongroep 8	184041,68	409772,81	2,00	36,86	31,86	26,86	36,86	39,13
65_B	woongroep 8	184041,68	409772,81	5,00	44,07	39,07	34,07	44,07	44,31
65_C	woongroep 8	184041,68	409772,81	8,00	45,30	40,30	35,30	45,30	45,30
66_A	woongroep 8	184042,15	409778,23	2,00	32,52	27,52	22,52	32,52	34,68
66_B	woongroep 8	184042,15	409778,23	5,00	35,05	30,05	25,05	35,05	35,39
66_C	woongroep 8	184042,15	409778,23	8,00	36,35	31,35	26,35	36,35	36,36
67_A	woongroep 8	184037,67	409784,14	2,00	30,33	25,33	20,33	30,33	32,51
67_B	woongroep 8	184037,67	409784,14	5,00	33,09	28,09	23,09	33,09	33,42
67_C	woongroep 8	184037,67	409784,14	8,00	34,80	29,80	24,80	34,80	34,81
68_A	woongroep 8	184031,68	409784,37	2,00	34,30	29,30	24,30	34,30	36,38
68_B	woongroep 8	184031,68	409784,37	5,00	45,58	40,58	35,58	45,58	45,84
68_C	woongroep 8	184031,68	409784,37	8,00	46,06	41,06	36,06	46,06	46,06
71_A	woongroep 9	184051,49	409669,42	2,00	44,55	39,55	34,55	44,55	45,37
71_B	woongroep 9	184051,49	409669,42	5,00	44,87	39,87	34,87	44,87	45,22
71_C	woongroep 9	184051,49	409669,42	8,00	44,93	39,93	34,93	44,93	45,06
72_A	woongroep 9	184051,88	409676,09	2,00	52,76	47,76	42,76	52,76	53,23
72_B	woongroep 9	184051,88	409676,09	5,00	52,94	47,94	42,94	52,94	53,09
72_C	woongroep 9	184051,88	409676,09	8,00	52,56	47,56	42,56	52,56	52,64
73_A	woongroep 9	184058,14	409676,69	2,00	49,91	44,91	39,91	49,91	50,68
73_B	woongroep 9	184058,14	409676,69	5,00	50,56	45,56	40,56	50,56	50,83
73_C	woongroep 9	184058,14	409676,69	8,00	50,32	45,32	40,32	50,32	50,43
74_A	woongroep 9	184058,53	409669,73	2,00	37,88	32,88	27,88	37,88	39,33
74_B	woongroep 9	184058,53	409669,73	5,00	39,16	34,16	29,16	39,16	39,64
74_C	woongroep 9	184058,53	409669,73	8,00	39,89	34,89	29,89	39,89	40,07
b01_A	buitenruimte	184013,75	409768,04	1,50	45,15	40,15	35,15	45,15	46,22
b02_A	buitenruimte	184019,75	409772,41	1,50	46,04	41,04	36,04	46,04	47,53
b03_A	buitenruimte	184025,24	409776,20	1,50	45,53	40,53	35,53	45,53	47,44
b04_A	buitenruimte	184021,78	409759,09	1,50	44,04	39,04	34,04	44,04	45,34
b05_A	buitenruimte	184027,33	409763,73	1,50	44,36	39,36	34,36	44,36	46,17
b06_A	buitenruimte	184032,94	409767,90	1,50	44,11	39,11	34,11	44,11	46,31
b07_A	buitenruimte	184029,35	409750,47	1,50	44,27	39,27	34,27	44,27	45,56
b08_A	buitenruimte	184033,40	409753,61	1,50	43,84	38,84	33,84	43,84	45,50
b09_A	buitenruimte	184037,64	409756,54	1,50	42,03	37,03	32,03	42,03	44,00
b10_A	buitenruimte	184035,42	409744,40	1,50	43,93	38,93	33,93	43,93	45,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D3 PMM 3m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
b11_A	buitenruimte	184039,14	409747,73	1,50	43,34	38,34	33,34	43,34	44,76	
b12_A	buitenruimte	184042,93	409750,34	1,50	41,47	36,47	31,47	41,47	43,27	
b13_A	buitenruimte	184042,34	409737,87	1,50	43,97	38,97	33,97	43,97	45,19	
b14_A	buitenruimte	184045,80	409740,88	1,50	43,35	38,35	33,35	43,35	44,97	
b15_A	buitenruimte	184049,39	409743,68	1,50	41,17	36,17	31,17	41,17	42,95	
b16_A	buitenruimte	184050,50	409729,06	1,50	43,27	38,27	33,27	43,27	44,52	
b17_A	buitenruimte	184053,96	409731,61	1,50	42,91	37,91	32,91	42,91	44,36	
b18_A	buitenruimte	184057,69	409733,76	1,50	41,21	36,21	31,21	41,21	42,88	
b19_A	buitenruimte	184056,25	409722,27	1,50	43,39	38,39	33,39	43,39	44,26	
b20_A	buitenruimte	184060,04	409725,53	1,50	43,10	38,10	33,10	43,10	44,51	
b21_A	buitenruimte	184063,82	409728,34	1,50	41,18	36,18	31,18	41,18	42,85	
b22_A	buitenruimte	184059,91	409716,78	1,50	43,60	38,60	33,60	43,60	44,45	
b23_A	buitenruimte	184064,41	409720,18	1,50	43,37	38,37	33,37	43,37	44,69	
b24_A	buitenruimte	184068,26	409722,99	1,50	41,50	36,50	31,50	41,50	43,14	
b25_A	buitenruimte	184066,70	409710,39	1,50	45,79	40,79	35,79	45,79	46,75	
b26_A	buitenruimte	184070,29	409713,65	1,50	44,87	39,87	34,87	44,87	46,15	
b27_A	buitenruimte	184073,81	409716,85	1,50	42,29	37,29	32,29	42,29	44,11	
b28_A	buitenruimte	184080,67	409699,22	1,50	46,88	41,88	36,88	46,88	48,03	
b29_A	buitenruimte	184087,07	409695,24	1,50	44,00	39,00	34,00	44,00	45,98	
b30_A	buitenruimte	184094,70	409695,70	1,50	40,55	35,55	30,55	40,55	42,67	
b31_A	buitenruimte	184061,28	409684,06	1,50	42,79	37,79	32,79	42,79	43,78	
b32_A	buitenruimte	184070,41	409684,40	1,50	42,34	37,34	32,34	42,34	43,43	
b33_A	buitenruimte	184080,05	409684,93	1,50	42,44	37,44	32,44	42,44	44,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	2, 8